




Avaliação feita pelo Docente-Estrutura-Geral
Questão: Horário de funcionamento da biblioteca
Dados: 100%: 74 45,9%:34 33,8%:25 12,2%:9 8,1%:6

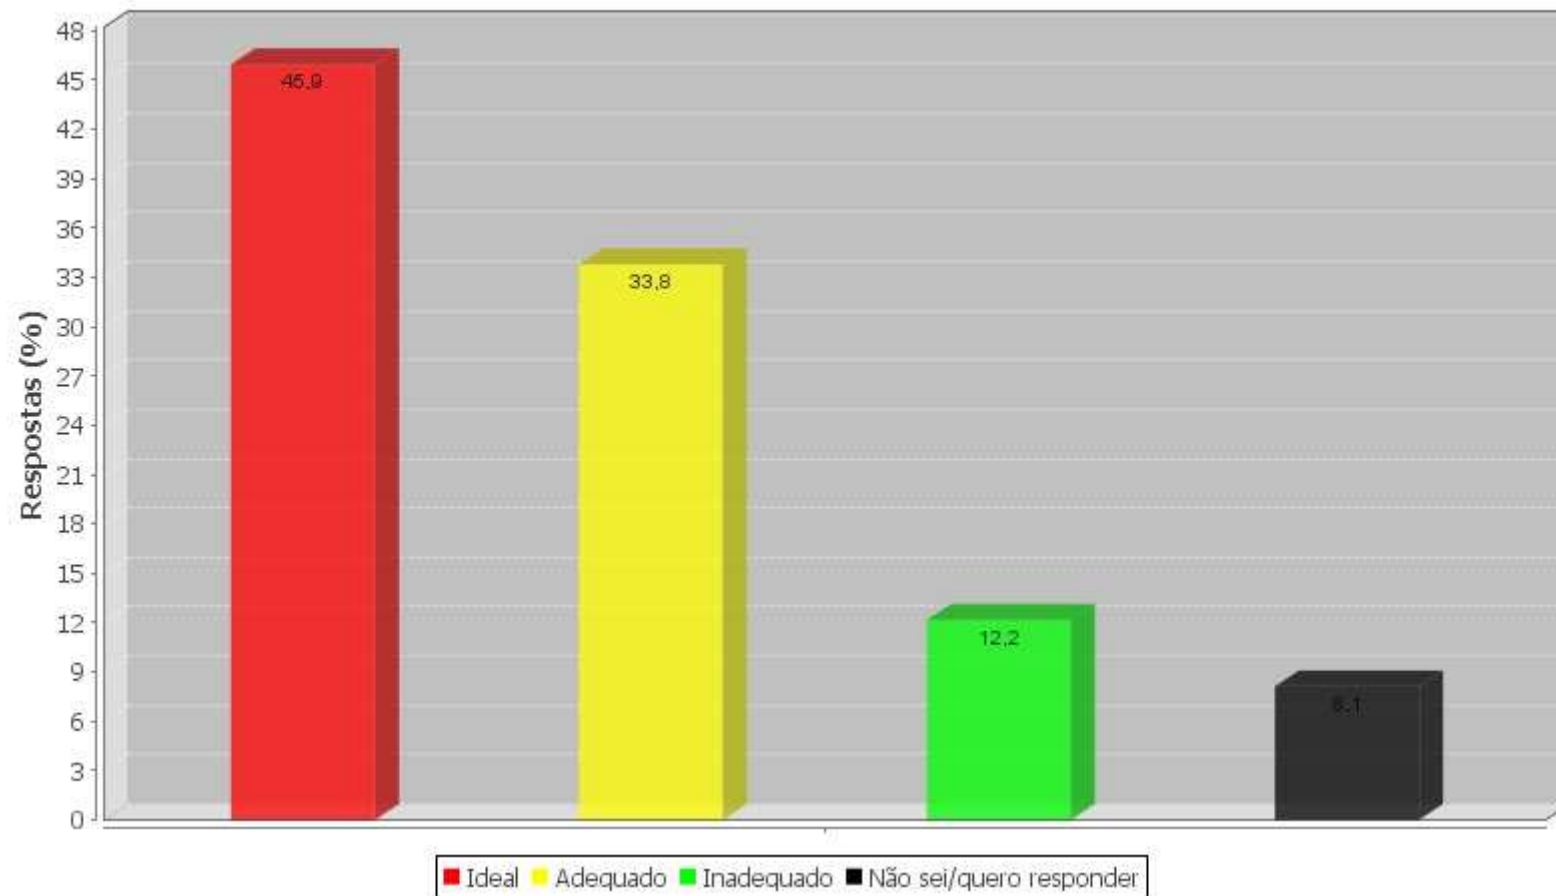


Avaliação feita pelo Docente-Estrutura-Geral
Questão:Acervo bibliográfico: livros na área do curso
Dados: 100%: 74 13,5%:10 50%:37 32,4%:24 1,4%:1 2,7%:2

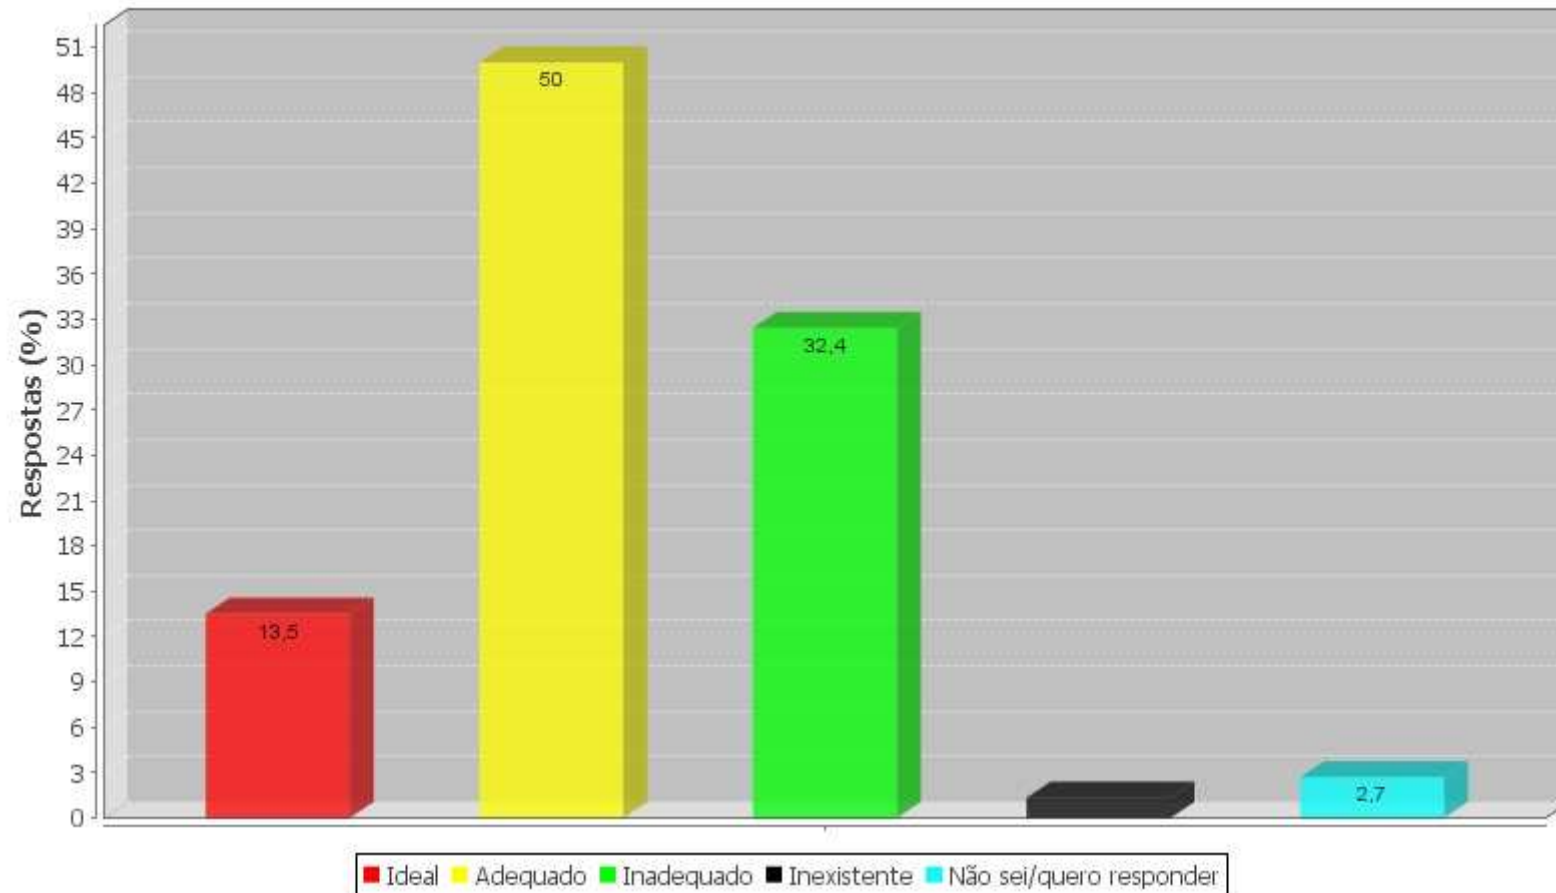


Avaliação feita pelo Docente-Estrutura-Geral
Questão:Acervo: periódicos, CD-ROM, fitas de vídeo
Dados: 100%: 74 13,5%:10 36,5%:27 27%:20 1,4%:1 21,6%:16

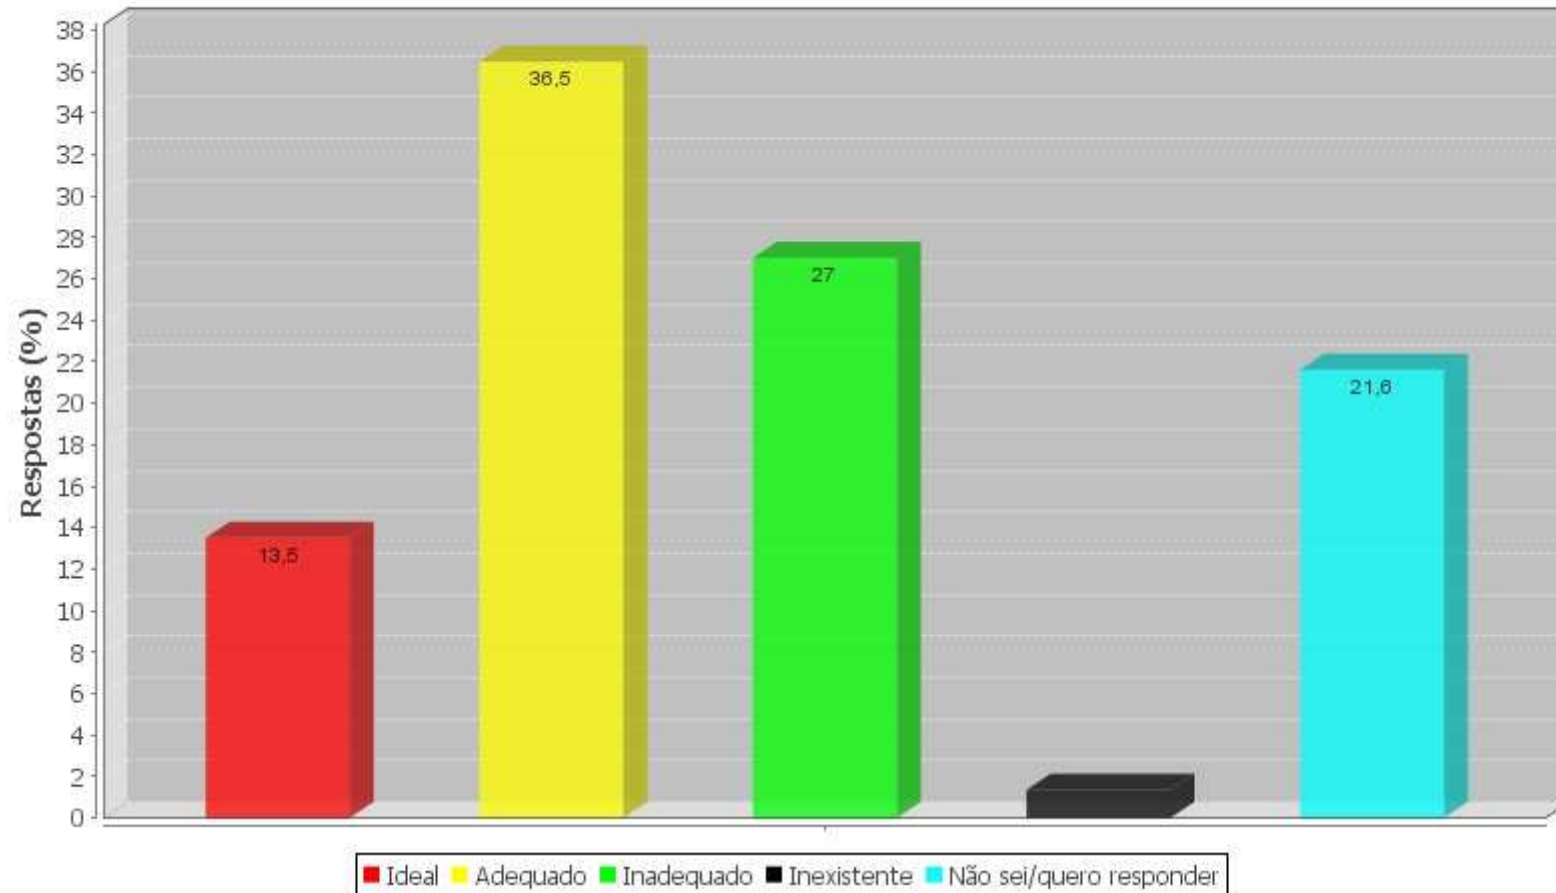


Avaliação feita pelo Docente-Estrutura-Geral
Questão:Disponibilidade de livros básicos recomendados nas disciplinas
Dados: 100%: 74 18,9%:14 44,6%:33 32,4%:24 1,4%:1 2,7%:2

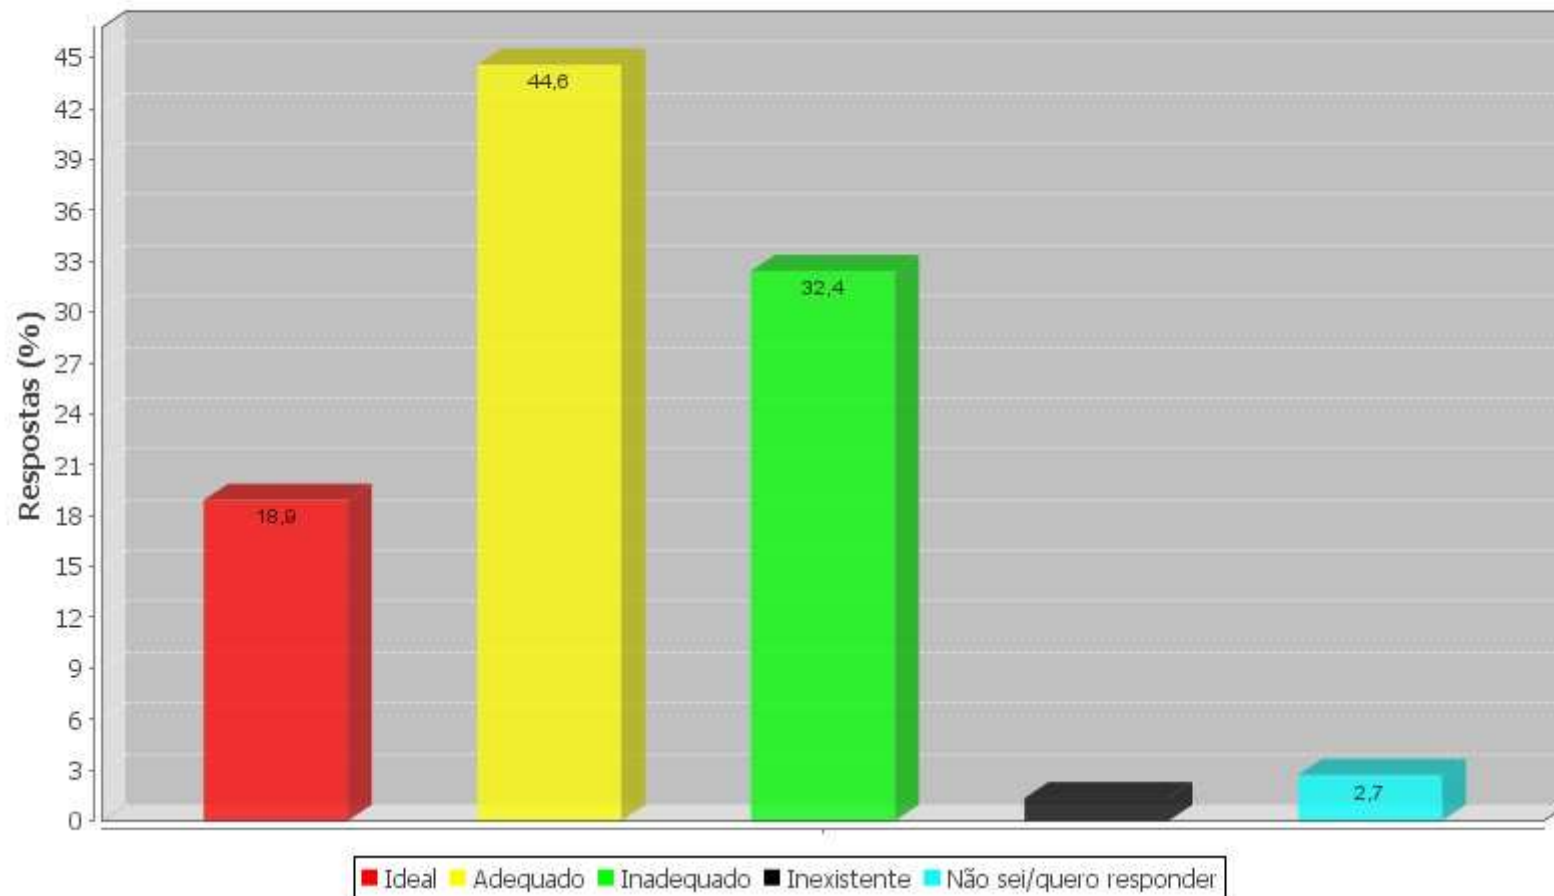


Avaliação feita pelo Docente-Estrutura-Geral
Questão:Acomodações para estudo e consulta individual
Dados: 100%:74 18,9%:14 47,3%:35 27%:20 6,8%:5

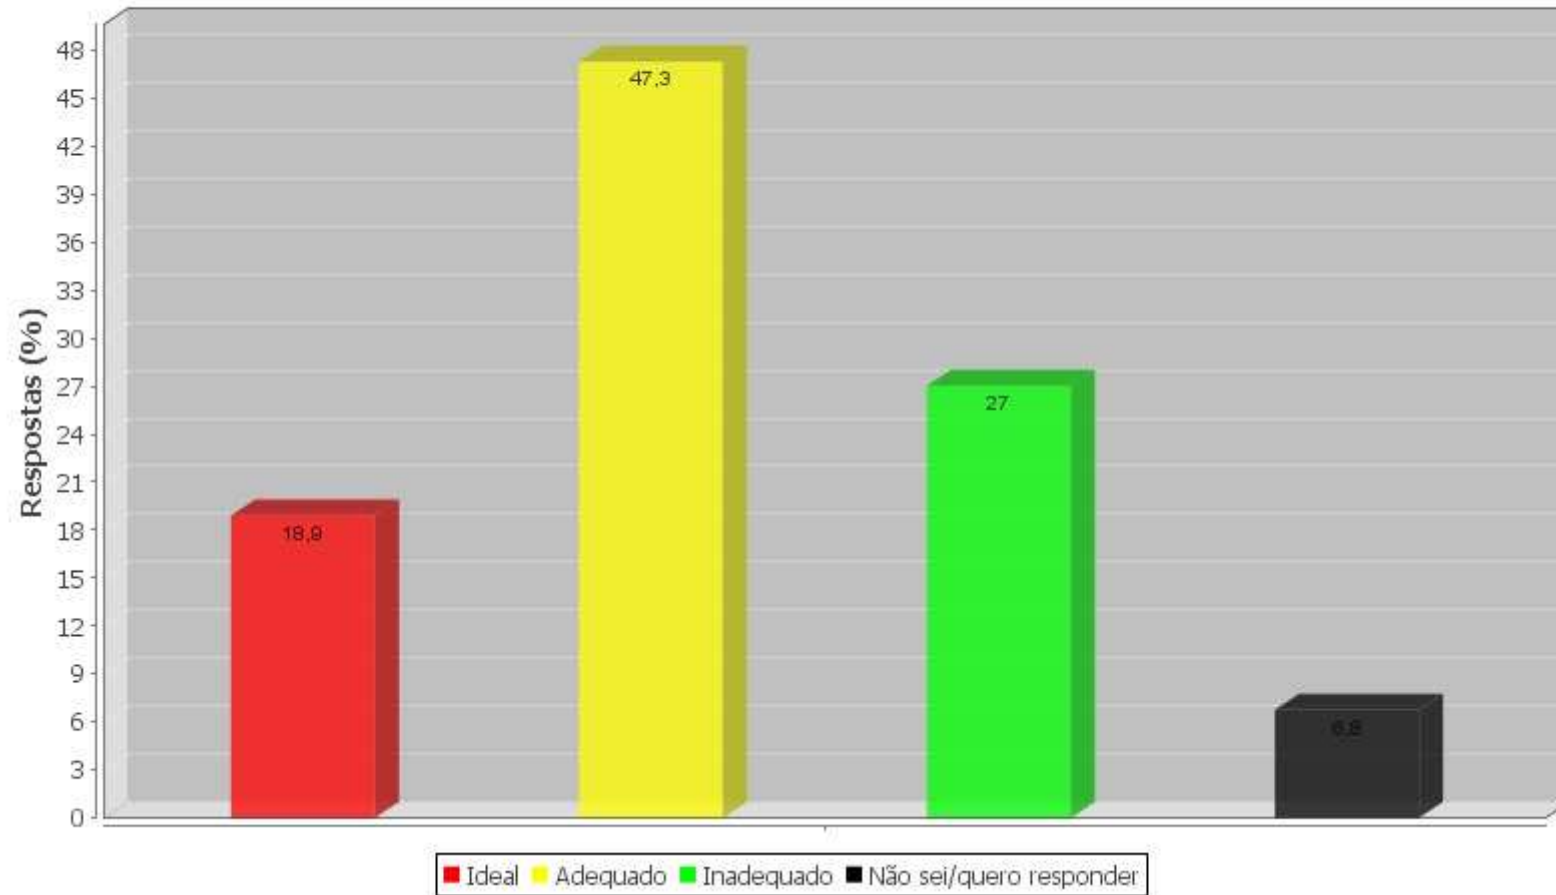


Avaliação feita pelo Docente-Estrutura-Geral
Questão:Acomodações para estudo e consulta em grupo
Dados: 100%: 74 20,3%:15 51,4%:38 21,6%:16 6,8%:5

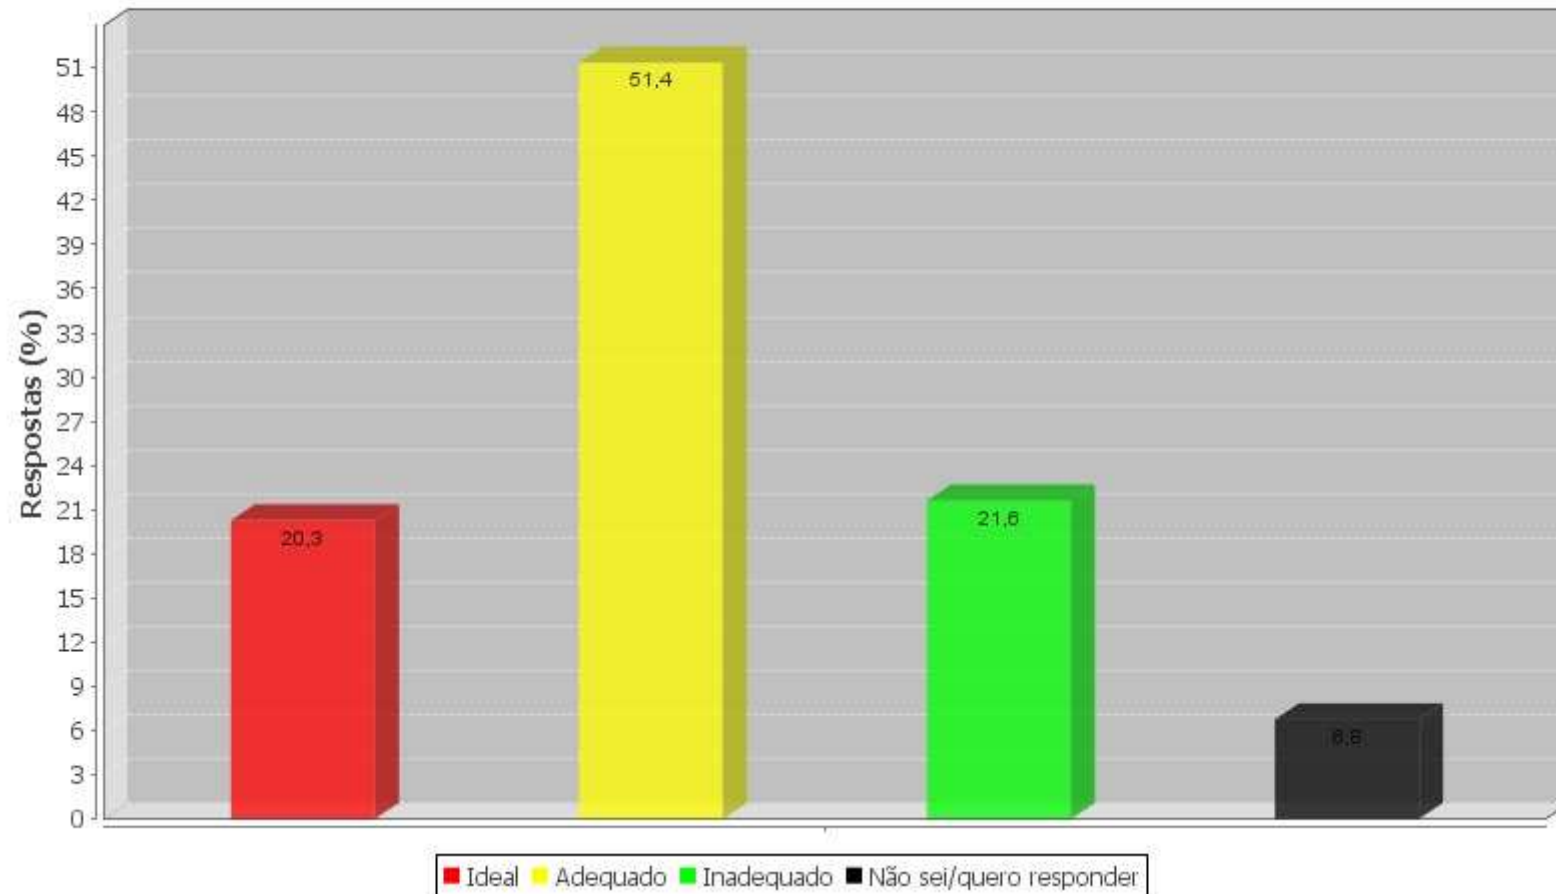


Avaliação feita pelo Docente-Estrutura-Geral
Questão:Atendimento do pessoal da biblioteca
Dados: 100%: 74 59,5%:44 35,1%:26 1,4%:1 4,1%:3

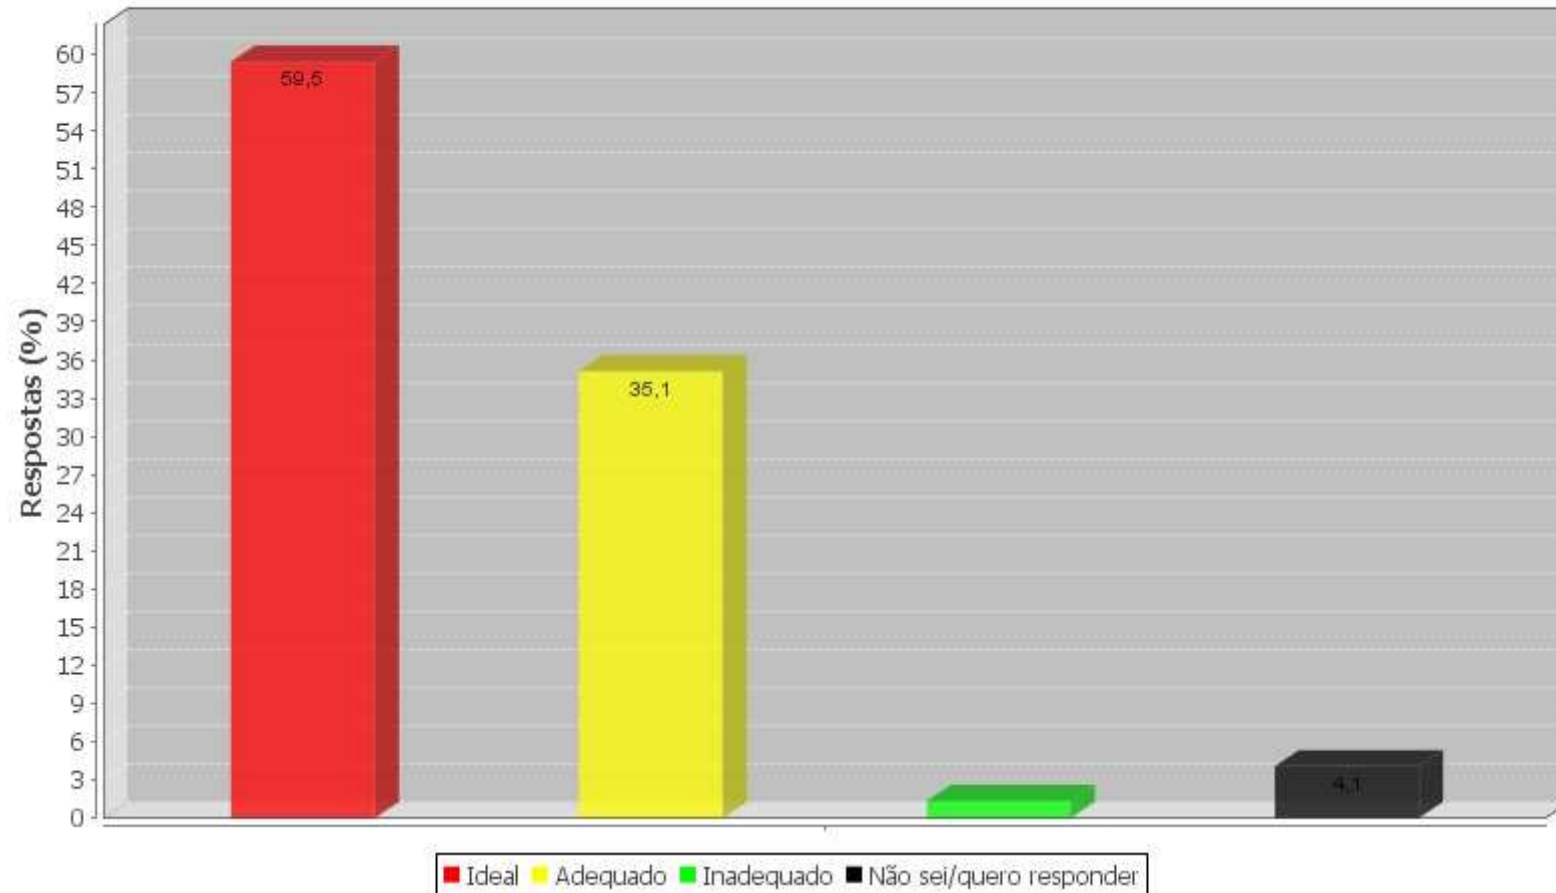


Avaliação feita pelo Docente-Estrutura-Geral
Questão: Sistema de comunicação e informação da Biblioteca quanto ao acervo bibliográfico
Dados: 100%: 74 29,7%:22 43,2%:32 10,8%:8 2,7%:2 13,5%:10

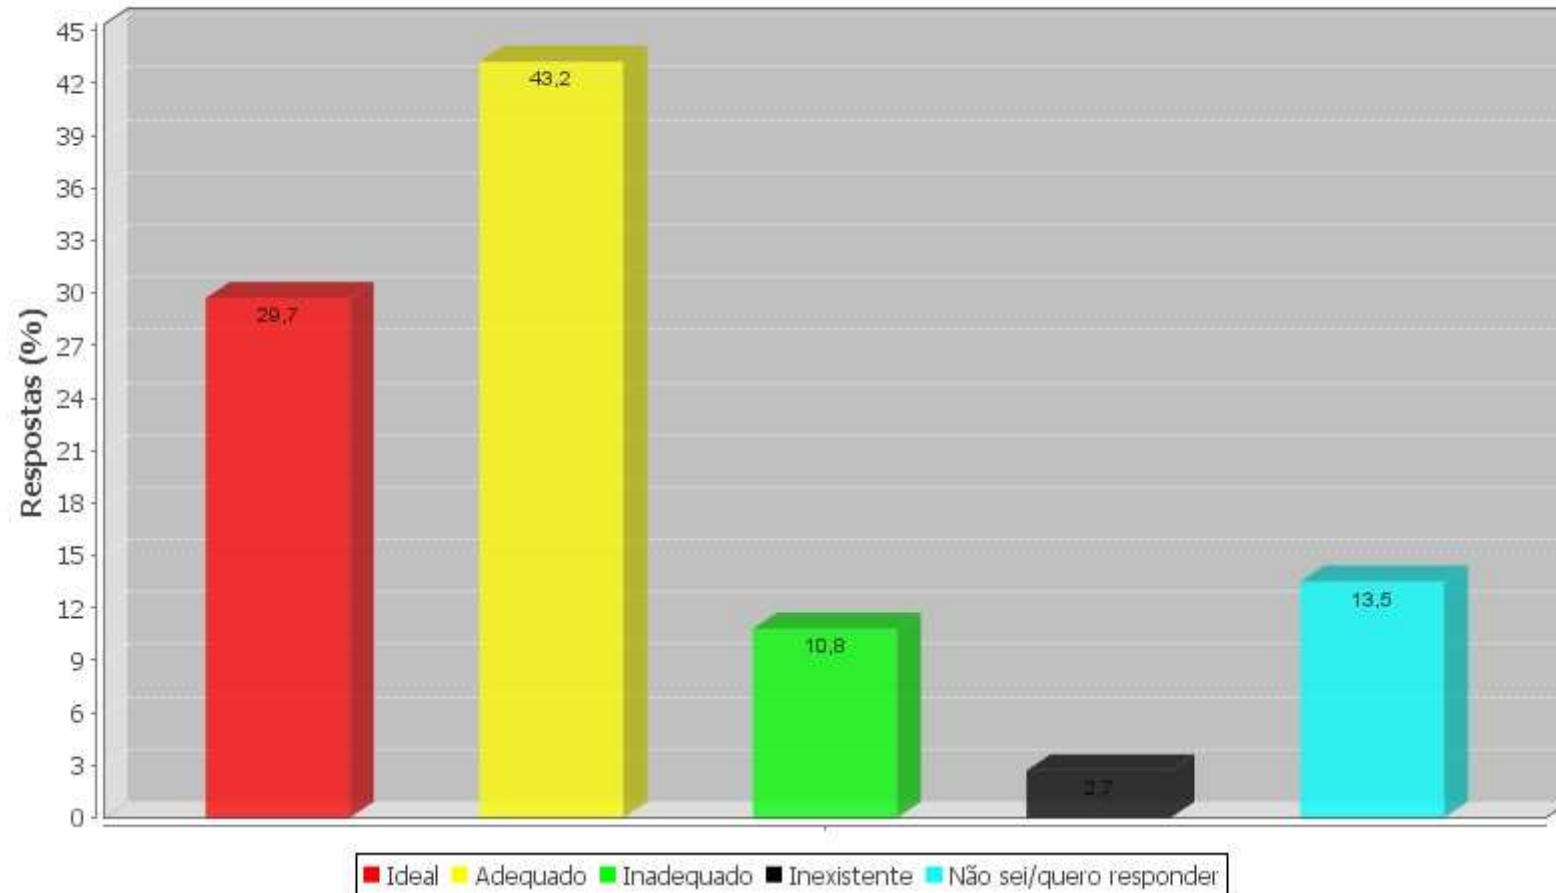


Avaliação feita pelo Docente-Estrutura-Geral
Questão: Auxílio às dúvidas, na procura de livros, do pessoal da biblioteca
Dados: 100%: 74 50%: 37 41,9%: 31 1,4%: 1 6,8%: 5

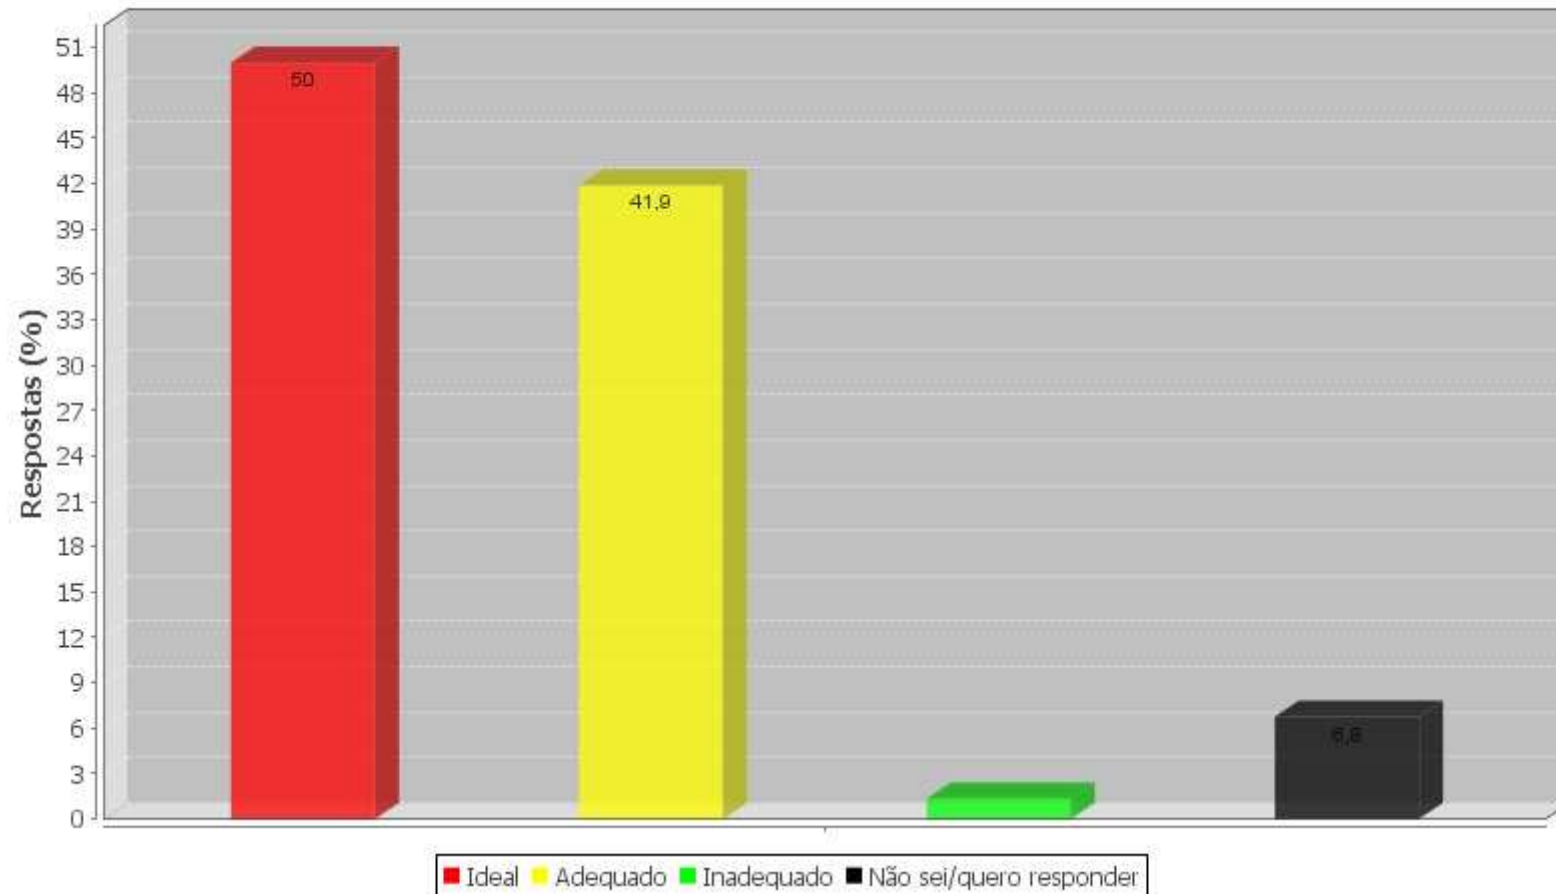


Avaliação feita pelo Docente-Estrutura-Geral
Questão:Espaço físico
Dados: 100%: 74 13,5%:10 50%:37 36,5%:27

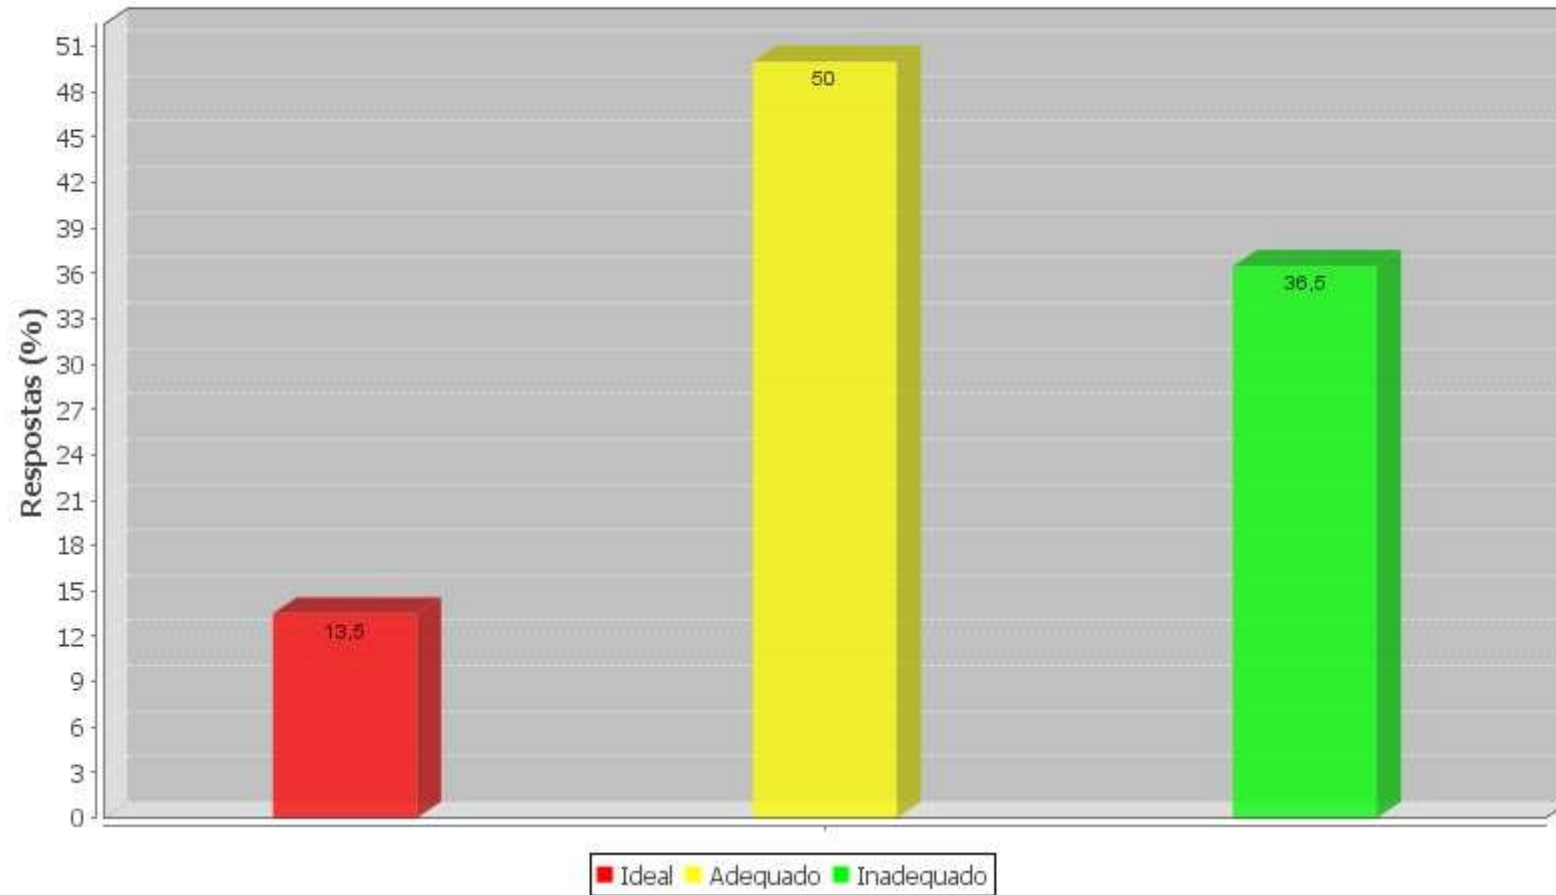


Avaliação feita pelo Docente-Estrutura-Geral
Questão:Condições de segurança
Dados: 100%: 74 14,9%:11 47,3%:35 32,4%:24 2,7%:2 2,7%:2

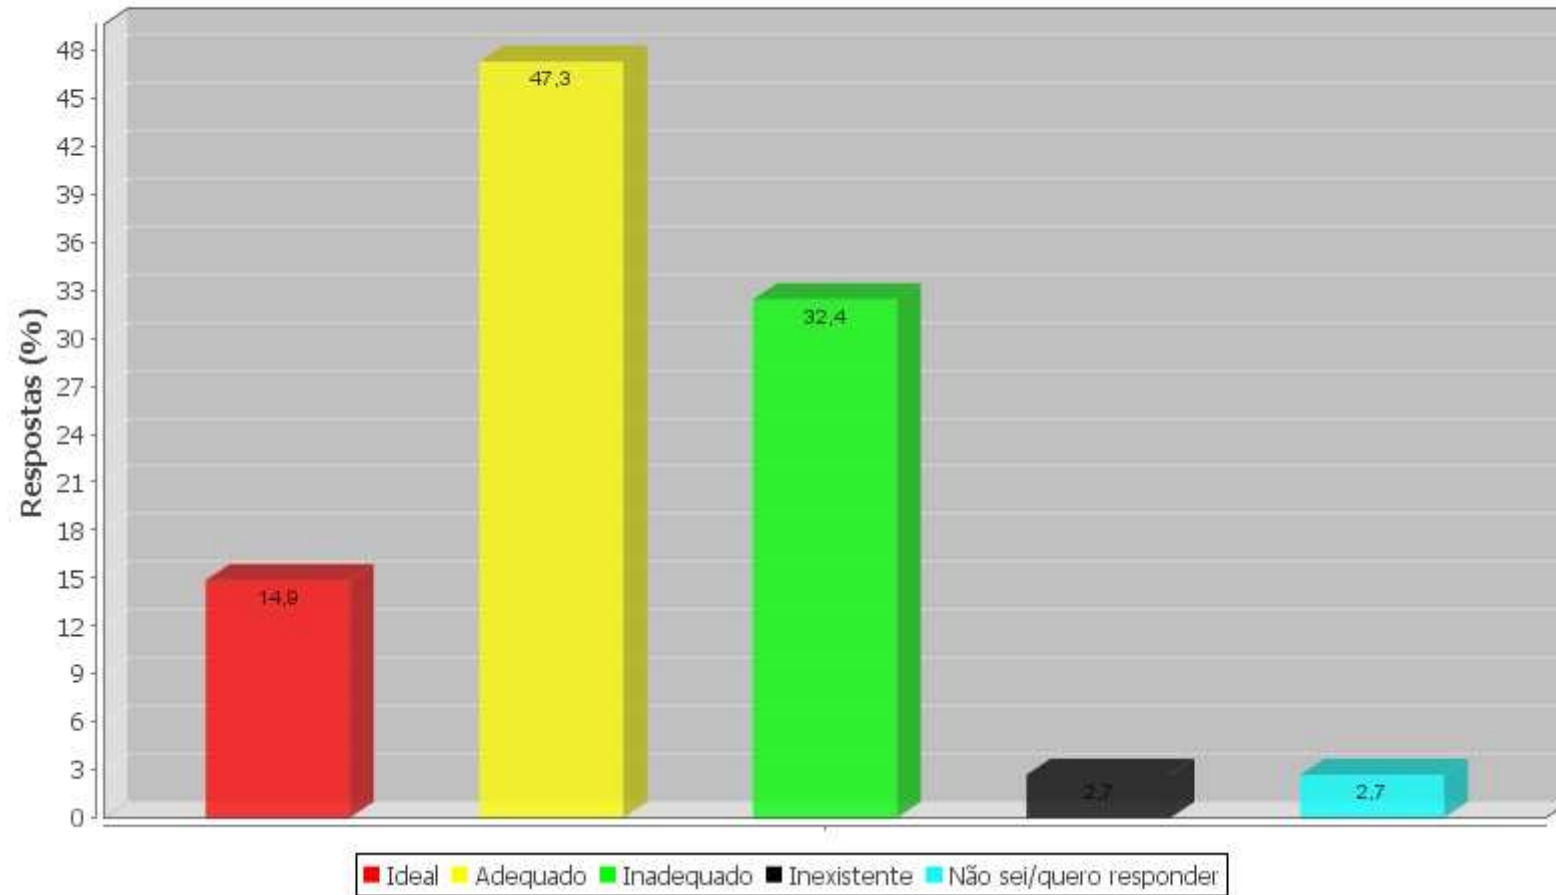


Avaliação feita pelo Docente-Estrutura-Geral
Questão:Estacionamento
Dados: 100%: 74 6,8%:5 12,2%:9 48,6%:36 28,4%:21 2,7%:2 1,4%:1

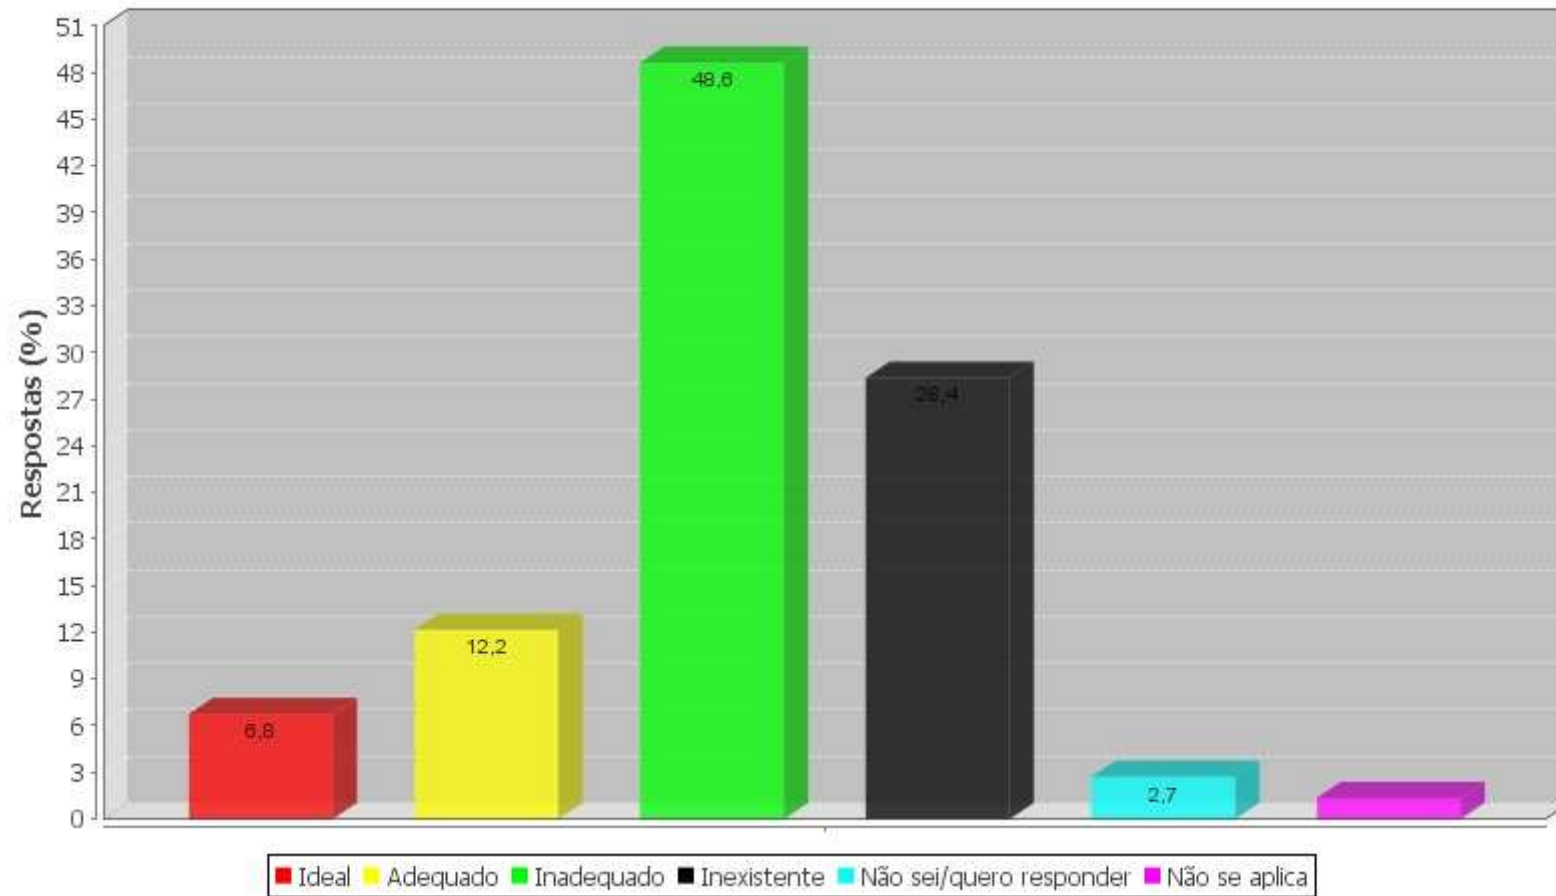


Avaliação feita pelo Docente-Estrutura-Geral
Questão:Circulação interna
Dados: 100%:74 14,9%:11 52,7%:39 31,1%:23 1,4%:1

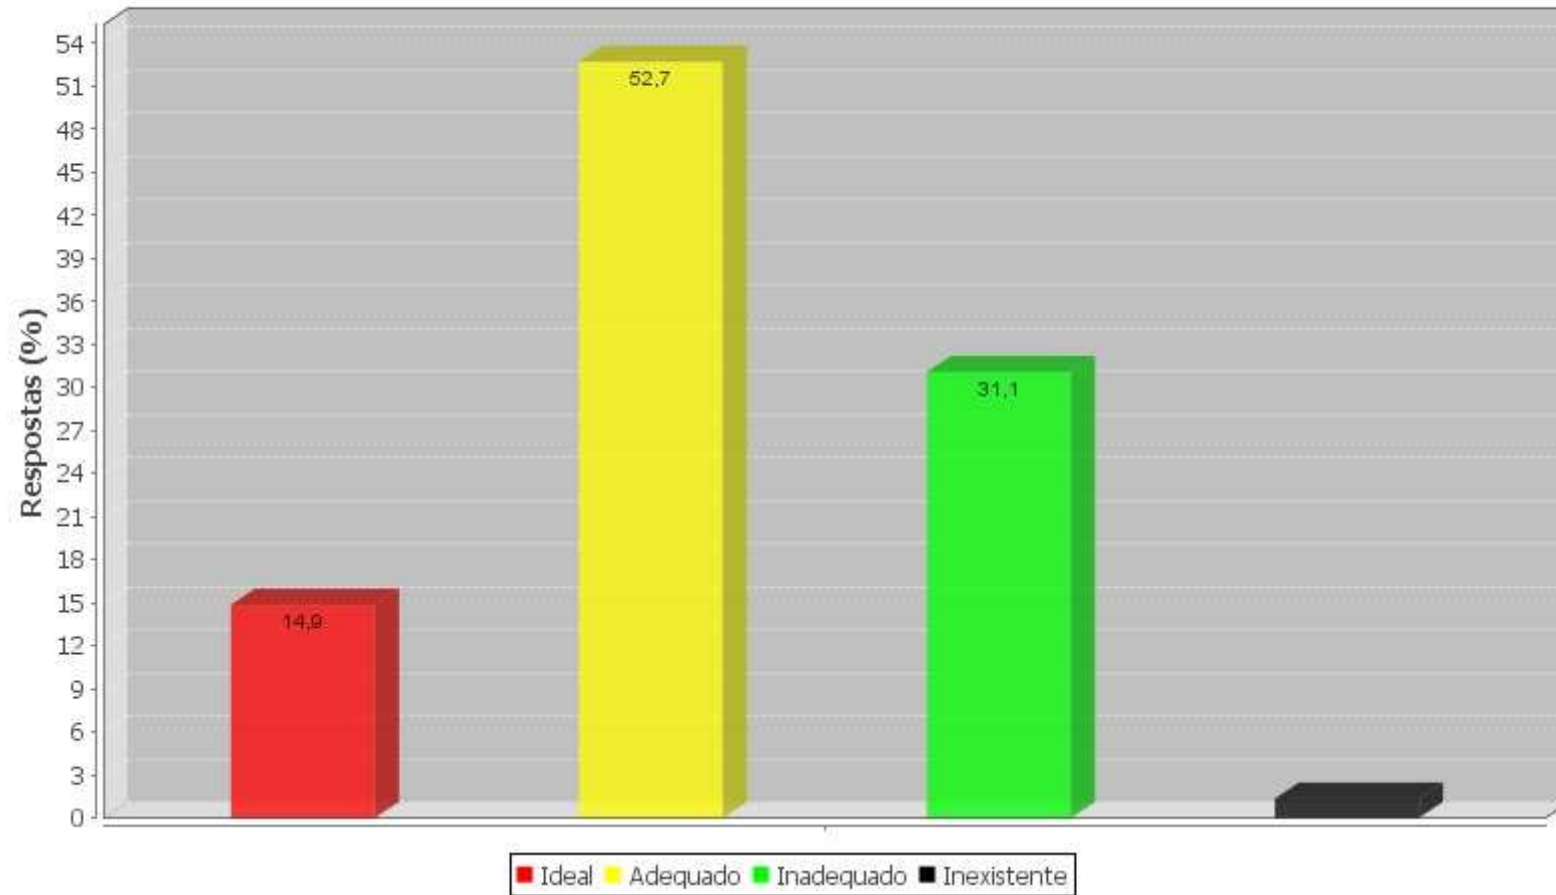


Avaliação feita pelo Docente-Estrutura-Geral
Questão:Sanitários
Dados: 100%: 74 14,9%:11 51,4%:38 32,4%:24 1,4%:1

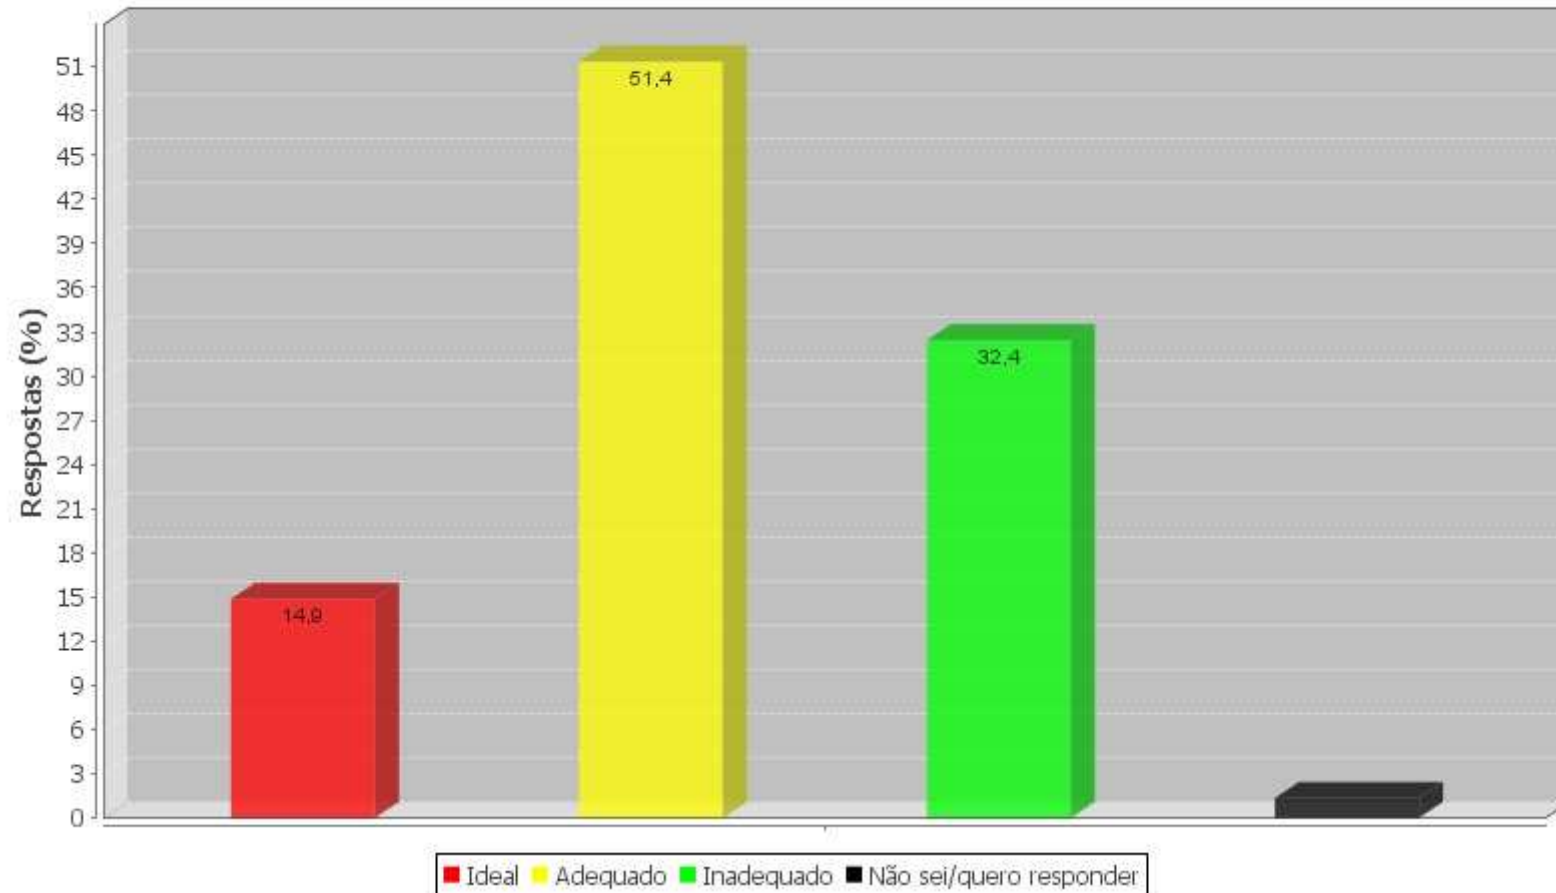


Avaliação feita pelo Docente-Estrutura-Geral
Questão:Ambulatório Médico
Dados: 100%: 74 4,1%:3 4,1%:3 13,5%:10 36,5%:27 37,8%:28 4,1%:3

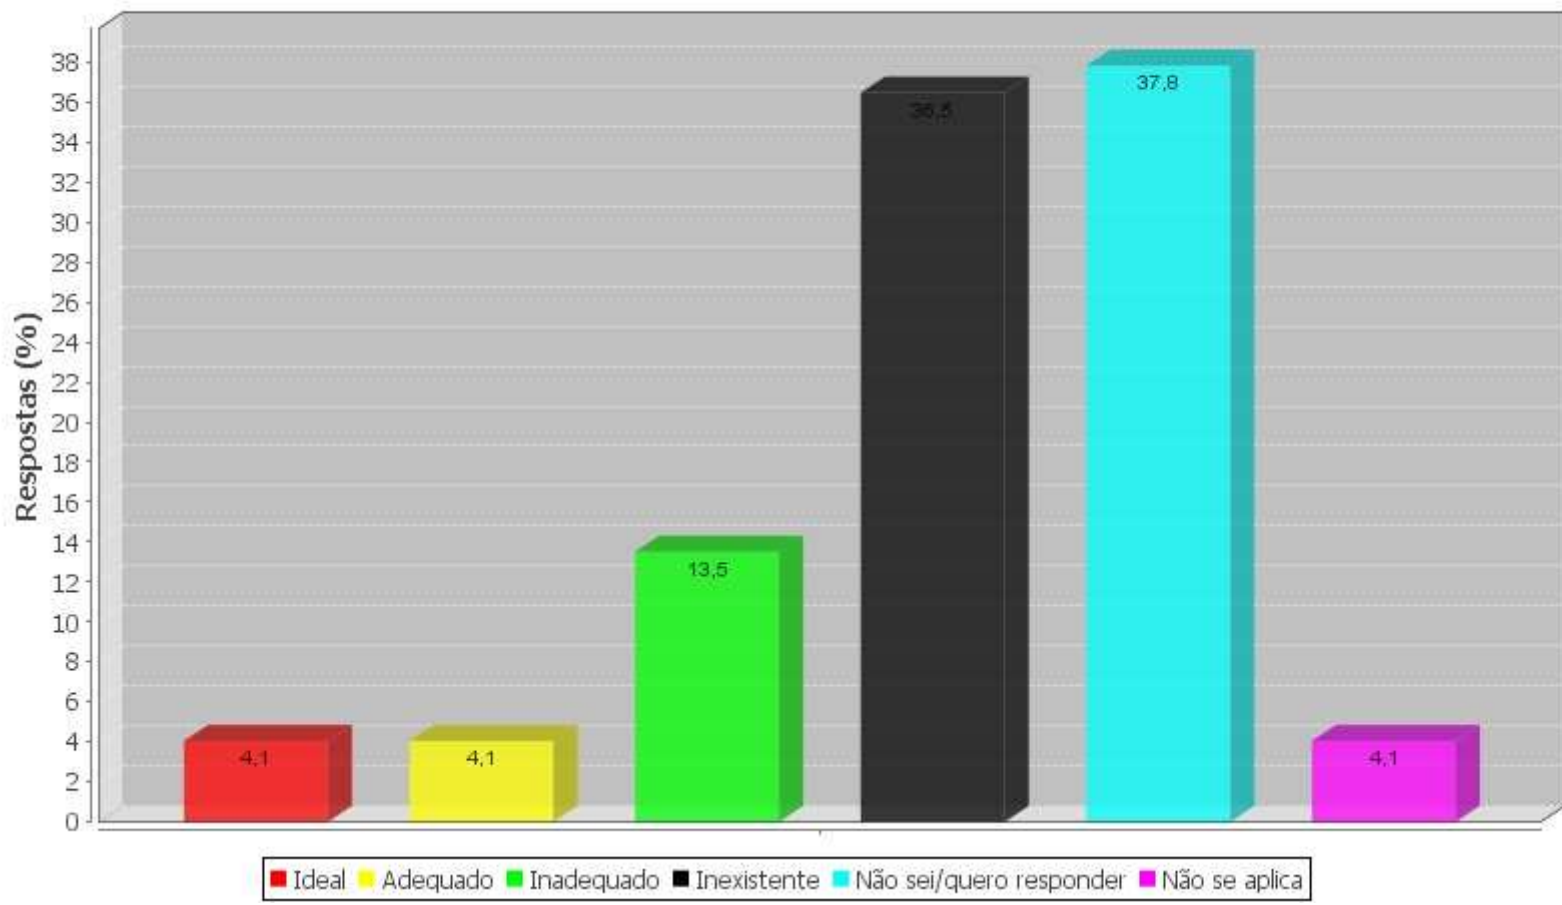


Avaliação feita pelo Docente-Estrutura-Geral
Questão:As áreas externas e de circulação (Jardim, pátio, corredores, etc)
Dados: 100%: 74 13,5%:10 51,4%:38 31,1%:23 1,4%:1 2,7%:2

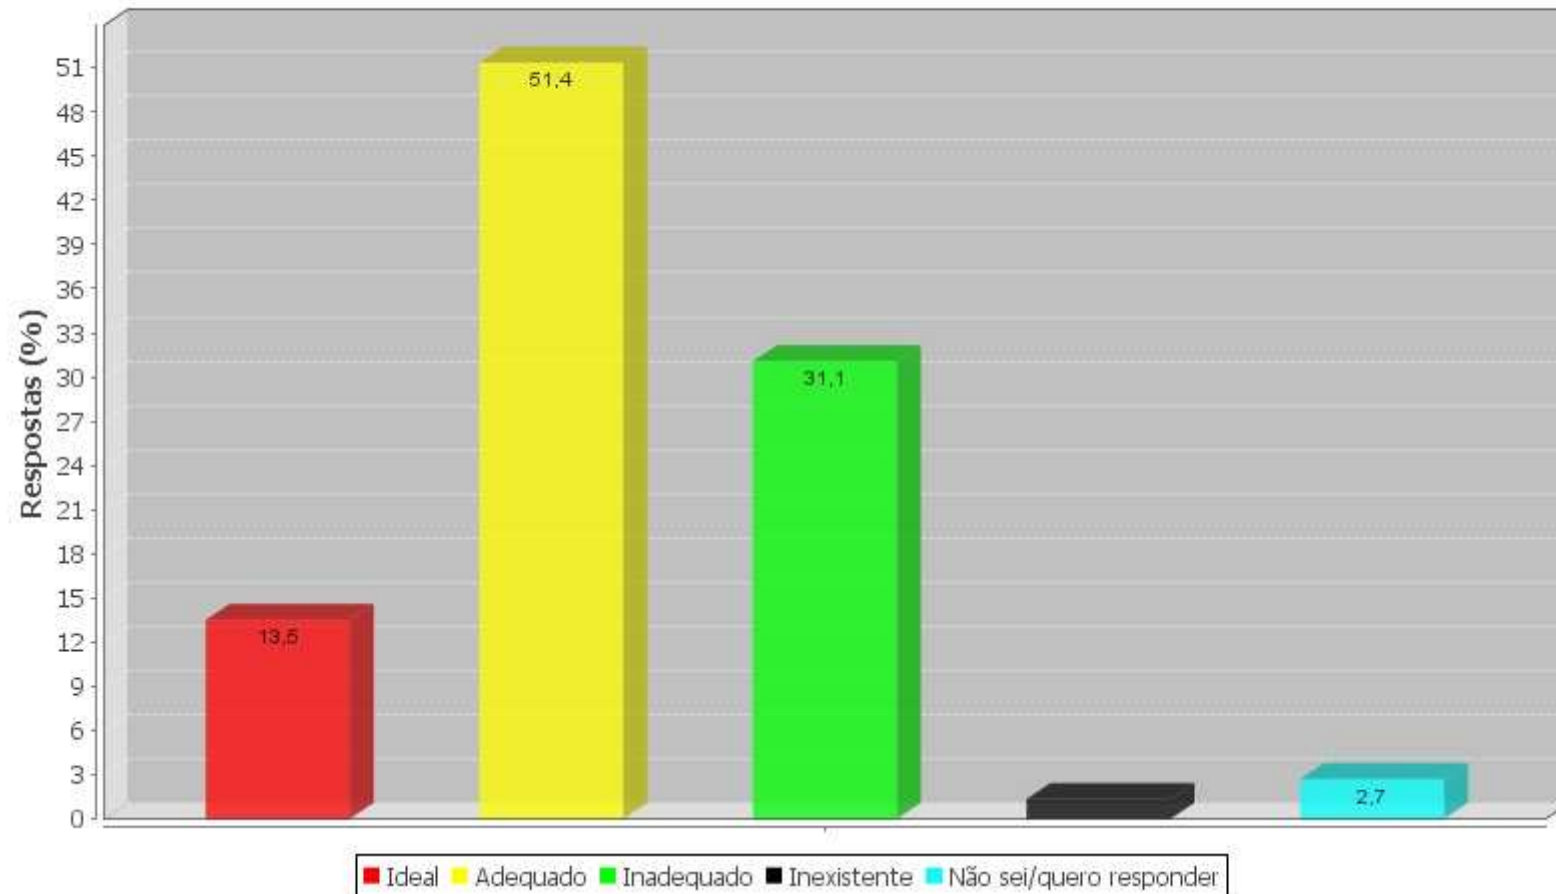


Avaliação feita pelo Docente-Estrutura-Geral
Questão:Horário de funcionamento dos Laboratórios
Dados: 100%: 74 16,2%:12 29,7%:22 5,4%:4 40,5%:30 8,1%:6

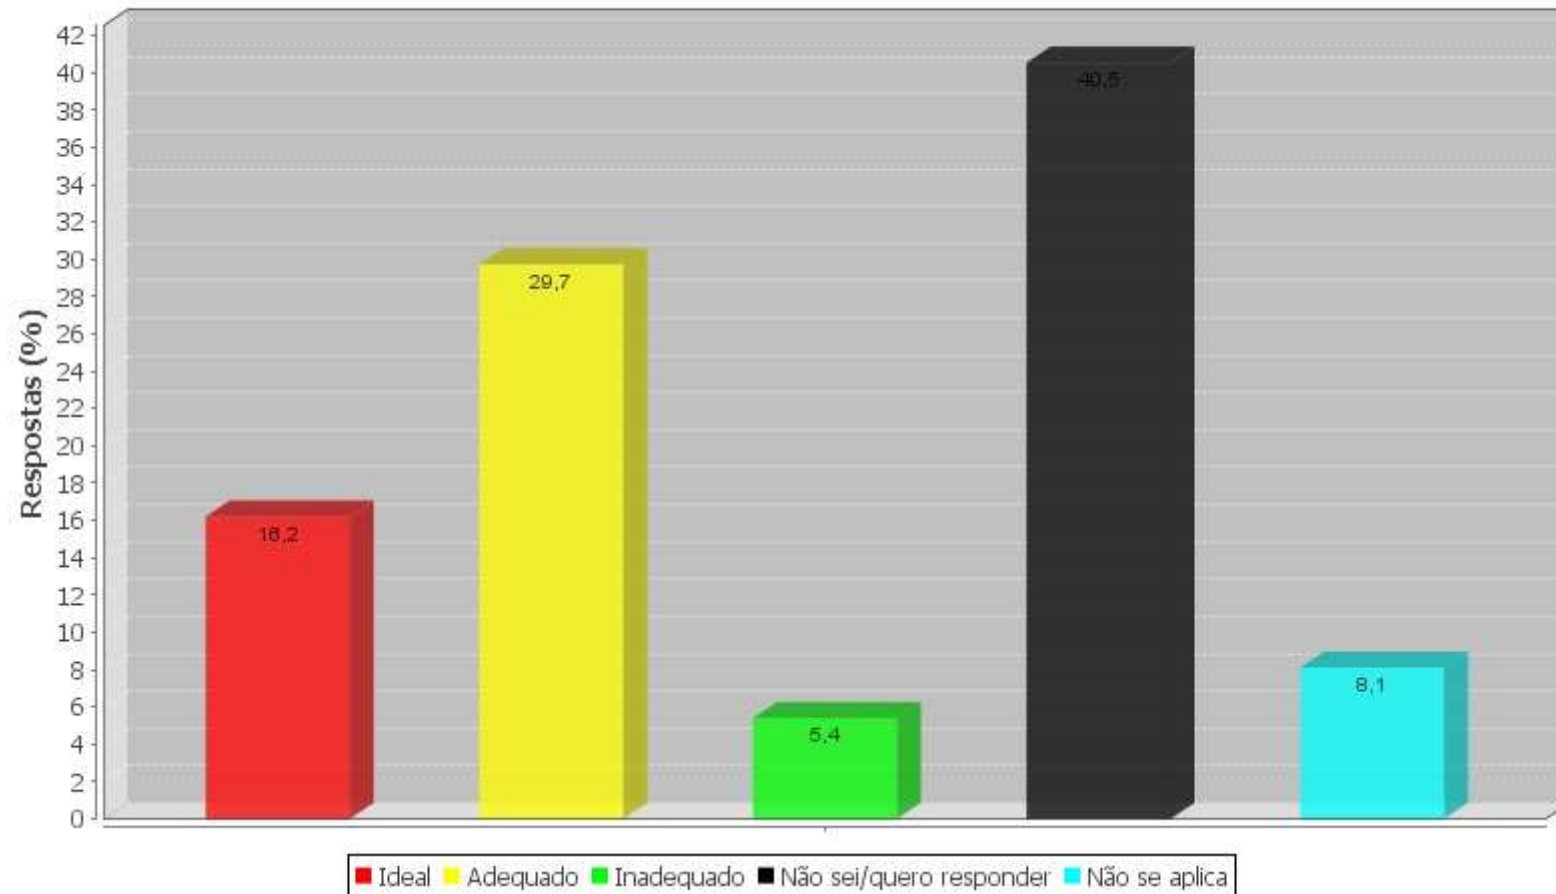


Avaliação feita pelo Docente-Estrutura-Geral
Questão: Espaço físico dos laboratórios
Dados: 100%: 74 12,2%:9 29,7%:22 12,2%:9 37,8%:28 8,1%:6

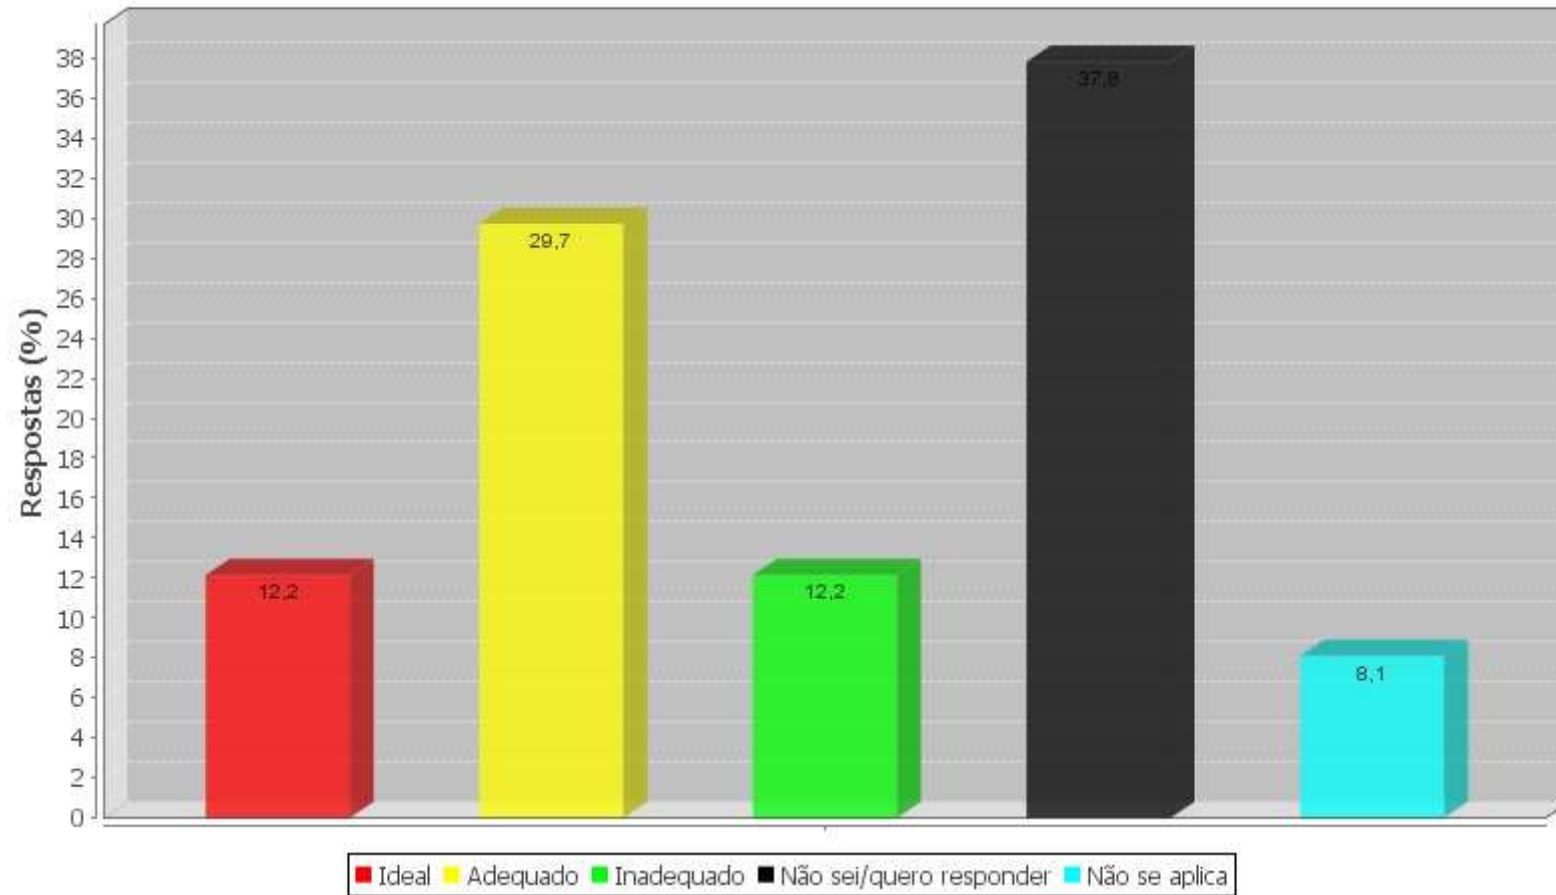


Avaliação feita pelo Docente-Estrutura-Geral
Questão: Dimensionamento do número de alunos por turma nas aulas de Laboratório
Dados: 100%: 74 12,2%: 9 31,1%: 23 9,5%: 7 39,2%: 29 8,1%: 6

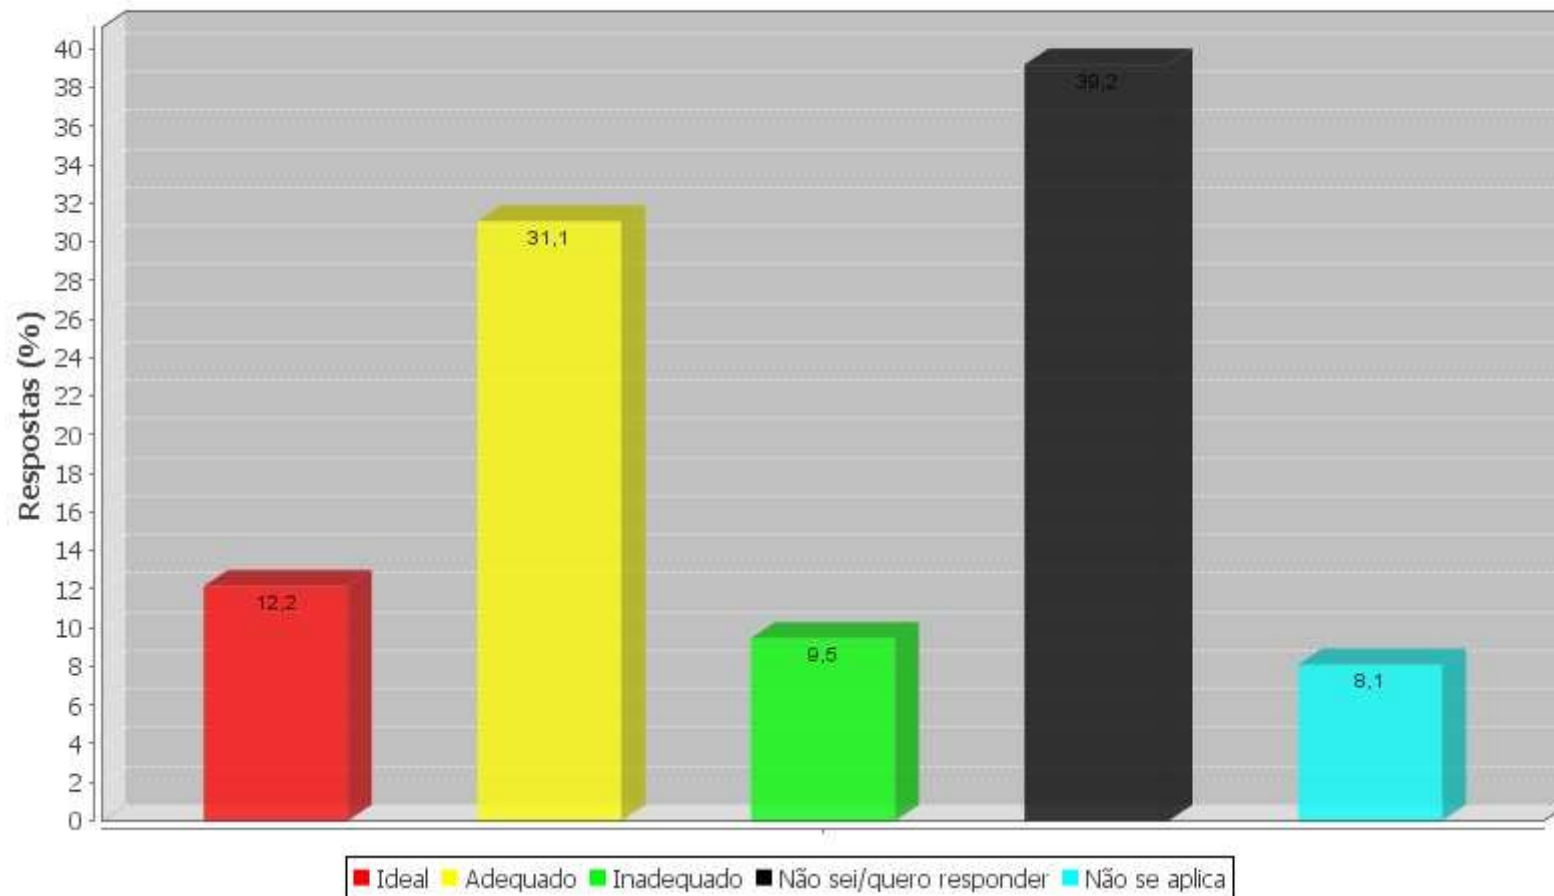


Avaliação feita pelo Docente-Estrutura-Geral
Questão:Equipamentos dos Laboratórios
Dados: 100%: 74 10,8%:8 33,8%:25 9,5%:7 37,8%:28 8,1%:6

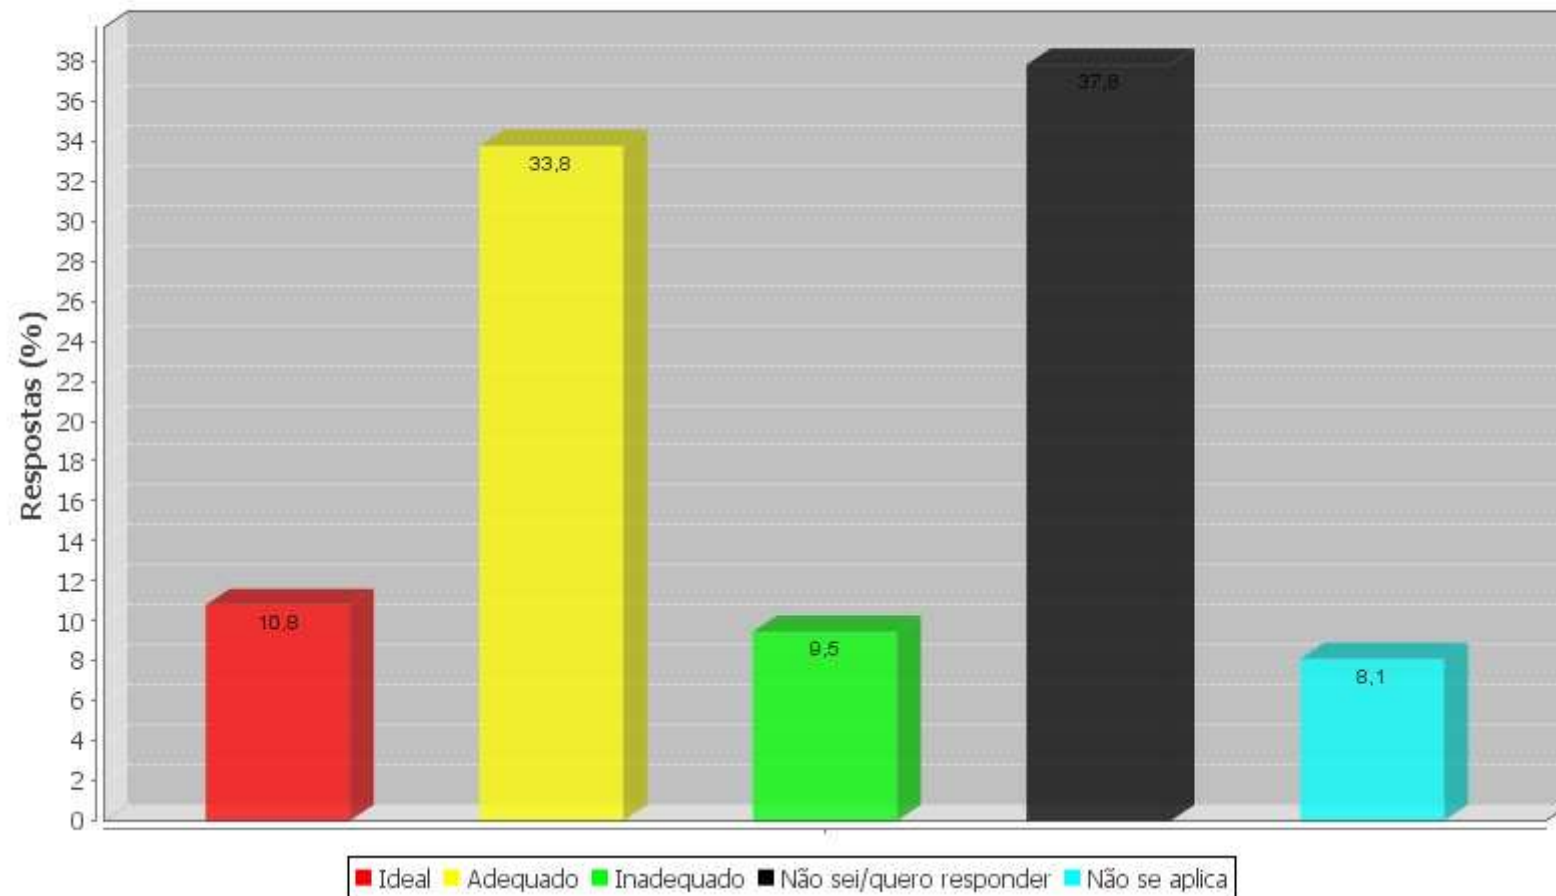


Avaliação feita pelo Docente-Estrutura-Geral
Questão:Manutenção dos equipamentos
Dados: 100%: 74 12,2%:9 33,8%:25 6,8%:5 39,2%:29 8,1%:6

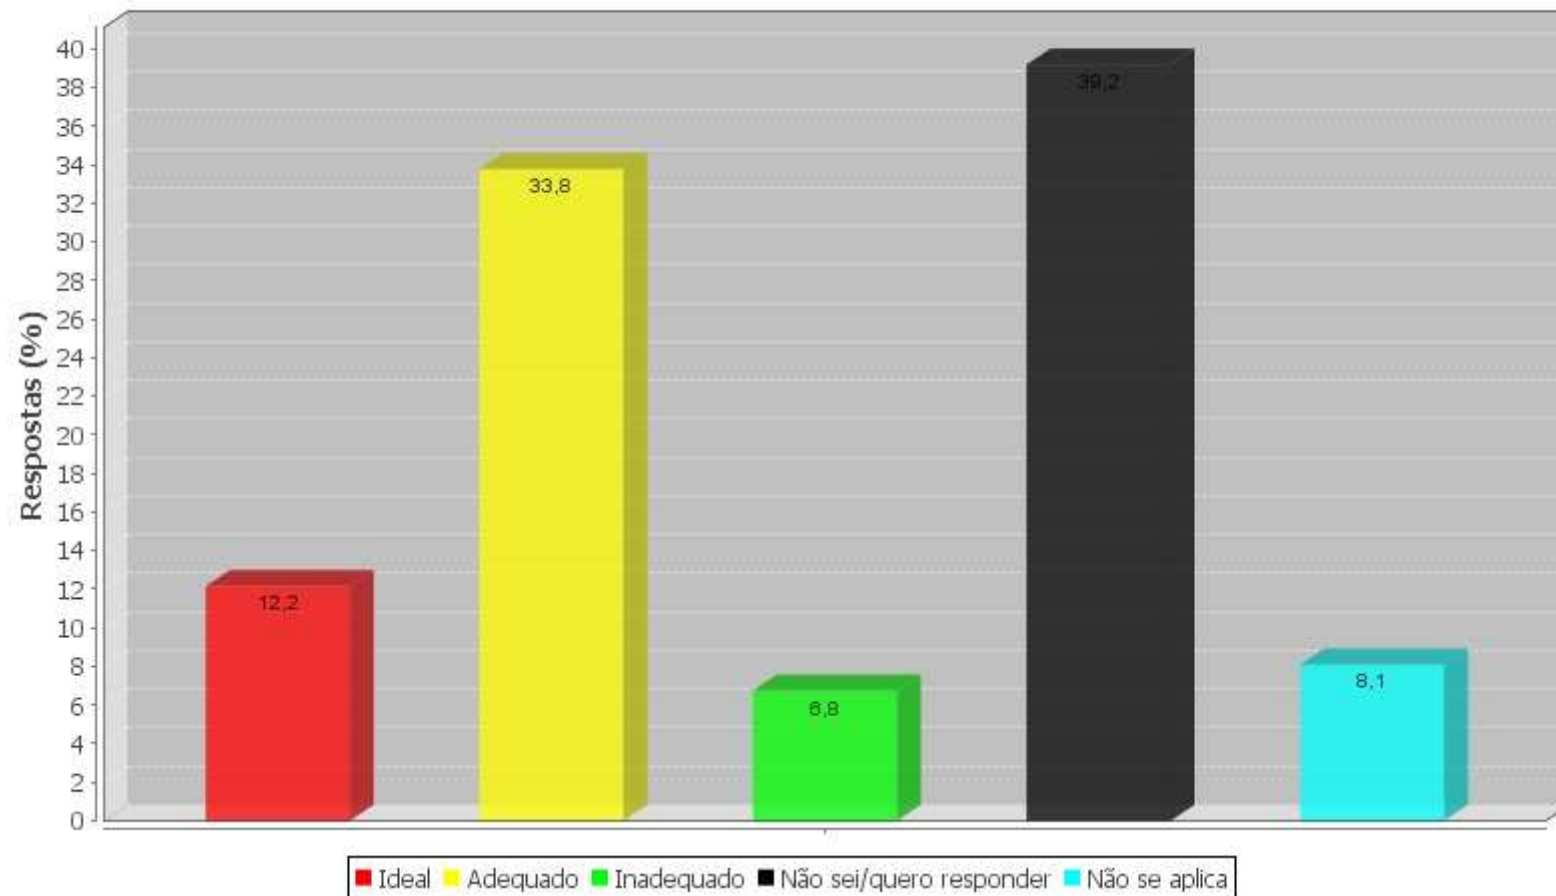


Avaliação feita pelo Docente-Estrutura-Geral
Questão:Disponibilidade de softwares
Dados: 100%: 74 9,5%:7 29,7%:22 8,1%:6 44,6%:33 8,1%:6

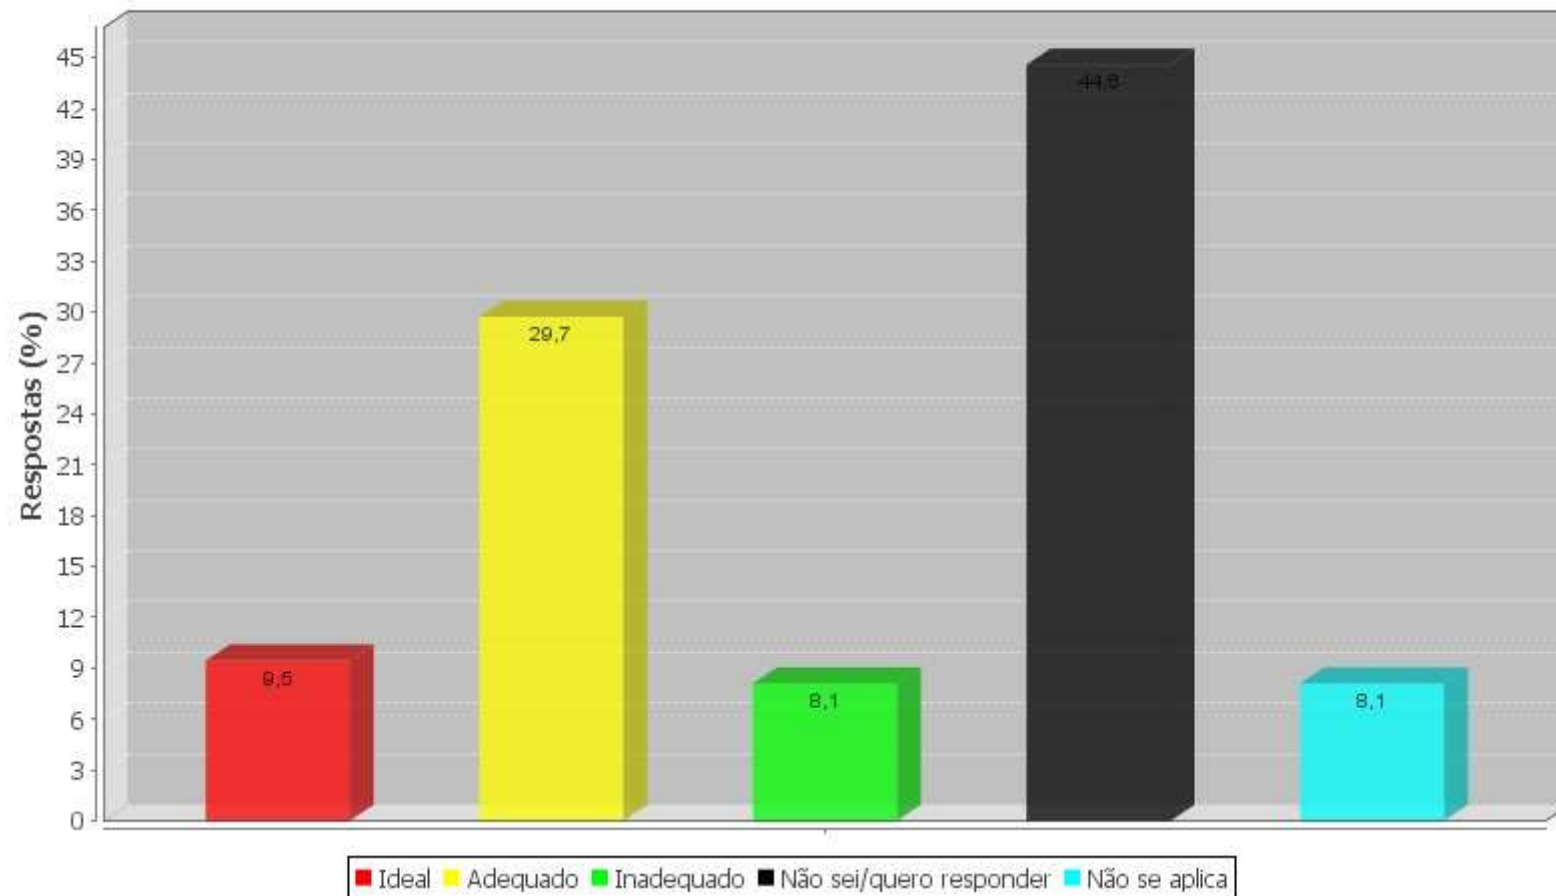


Avaliação feita pelo Docente-Estrutura-Geral
Questão:Utilização de Internet
Dados: 100%: 74 13,5%:10 41,9%:31 5,4%:4 1,4%:1 29,7%:22 8,1%:6

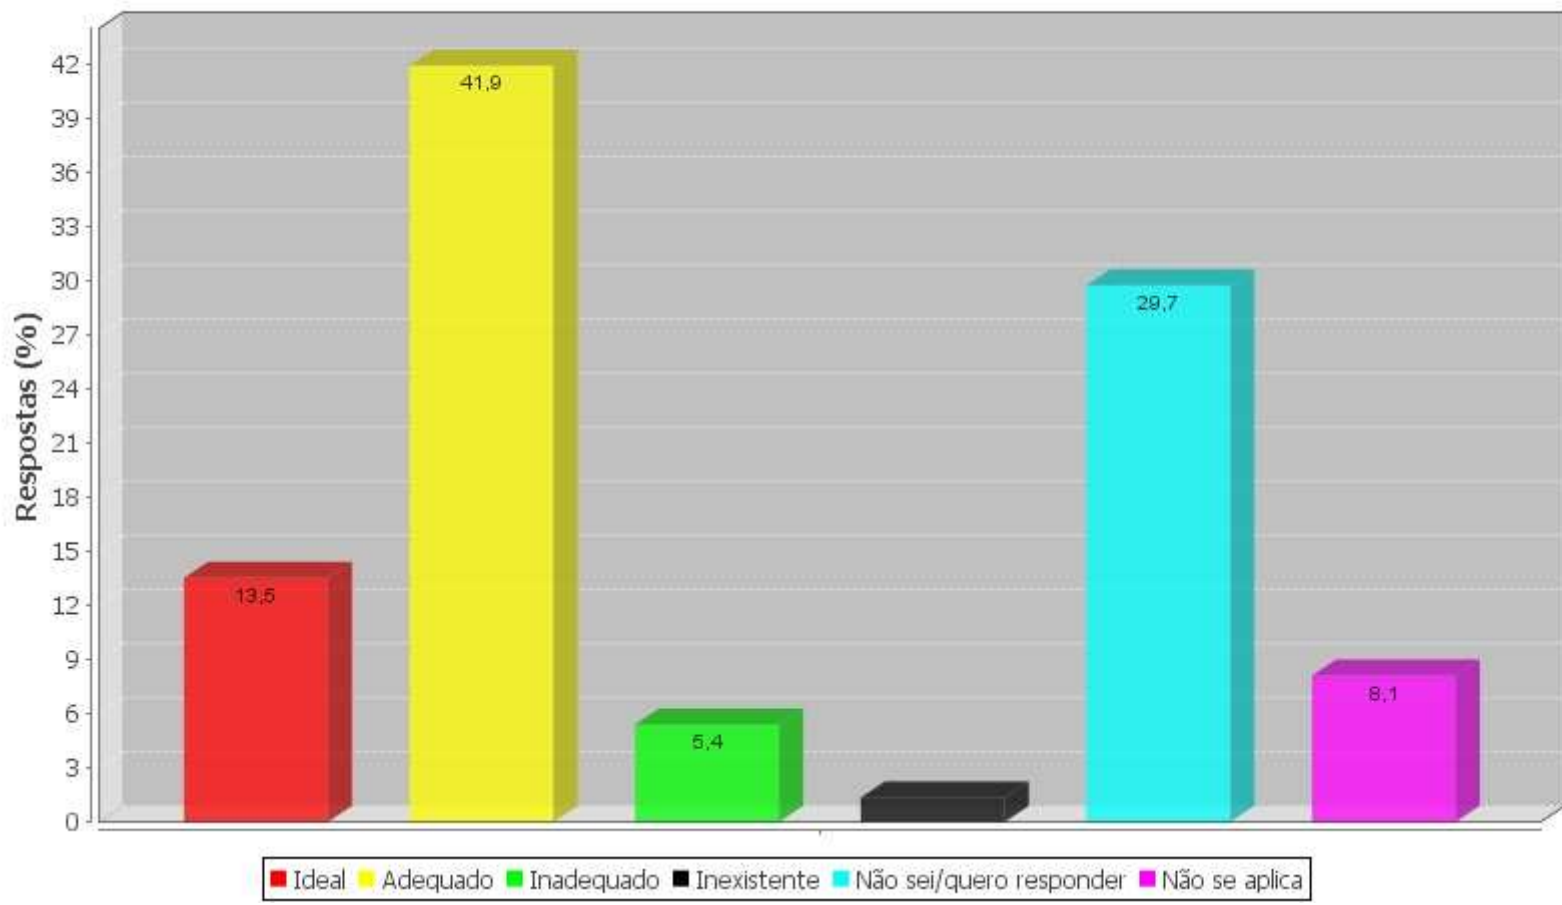


Avaliação feita pelo Docente-Estrutura-Geral
Questão: Espaço físico para as atividades das disciplinas
Dados: 100%: 74 21,6%:16 58,1%:43 20,3%:15

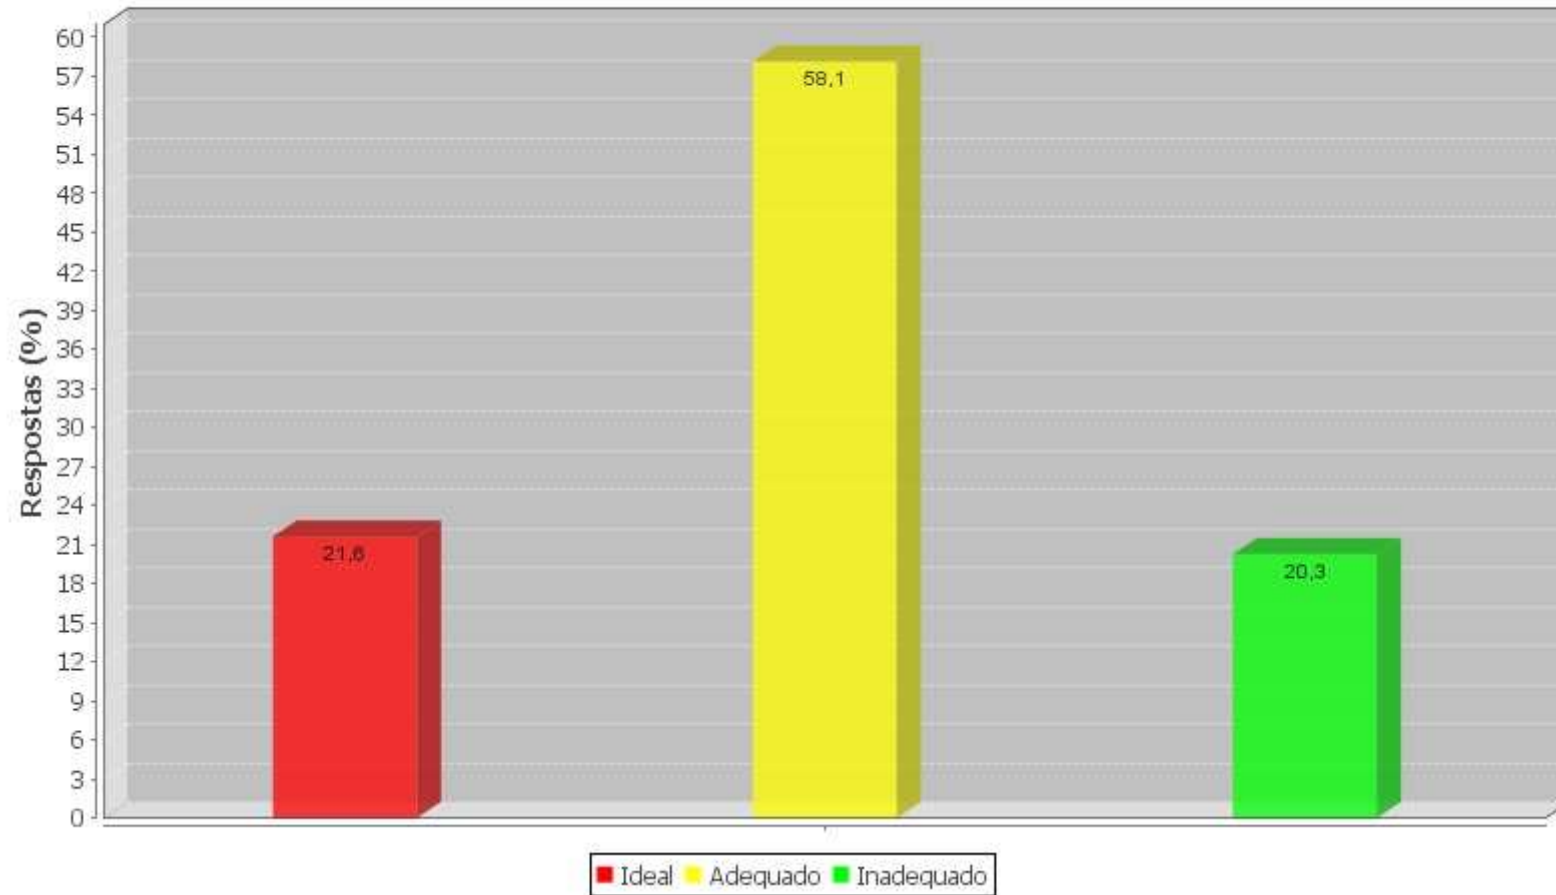


Avaliação feita pelo Docente-Estrutura-Geral
Questão: Dimensionamento do número de alunos com as especificidades das disciplinas
Dados: 100%: 74 24,3%: 18 47,3%: 35 25,7%: 19 2,7%: 2

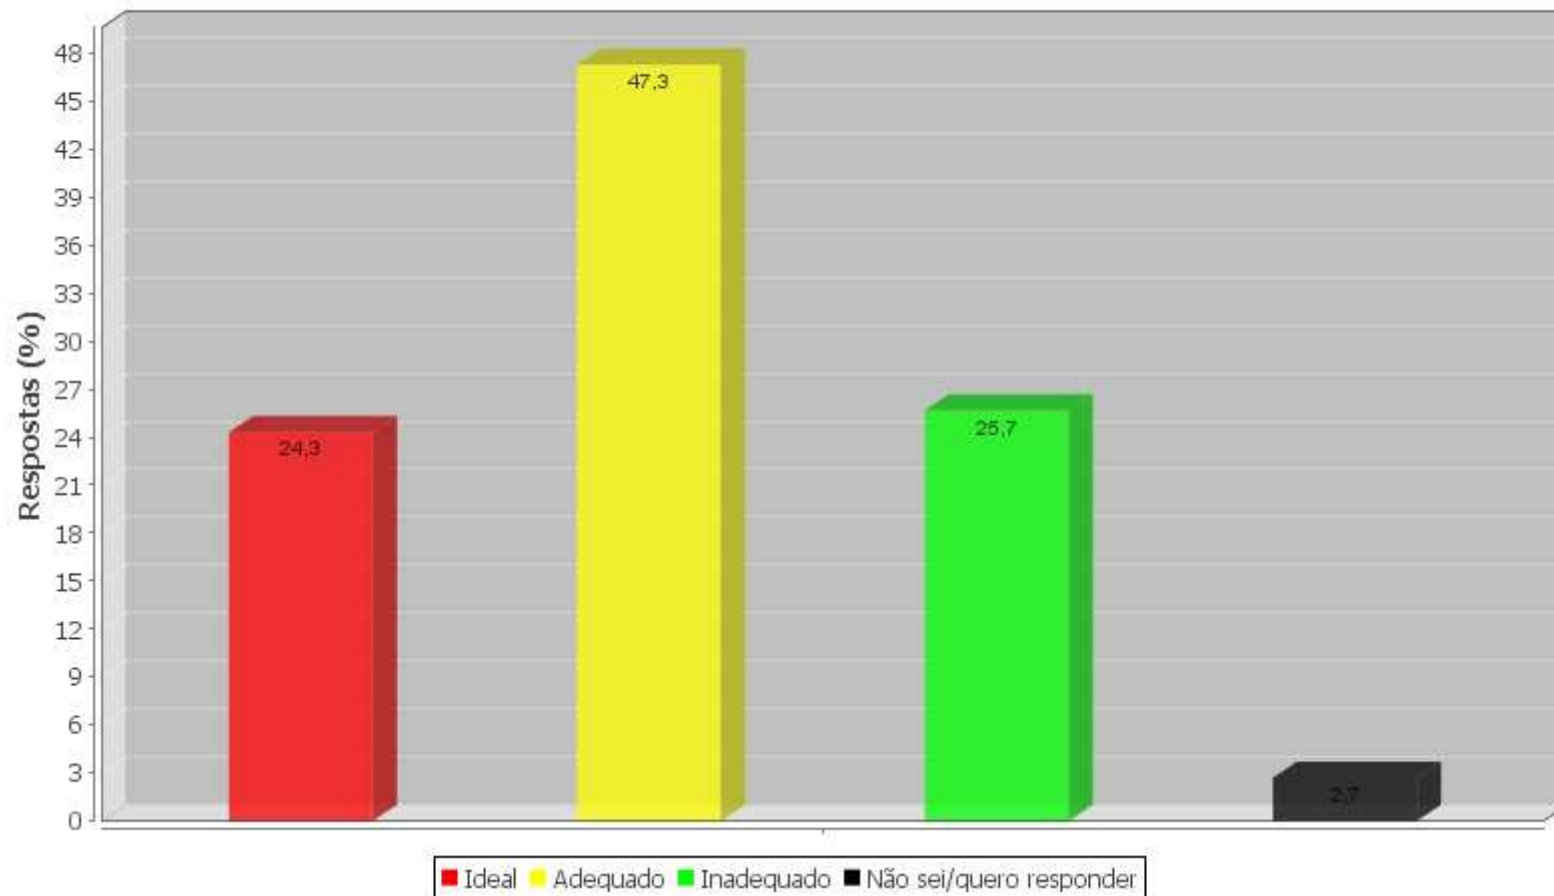


Avaliação feita pelo Docente-Estrutura-Geral
Questão: Ambiente para as aulas quanto à acústica
Dados: 100%: 74 10,8%: 8 43,2%: 32 45,9%: 34

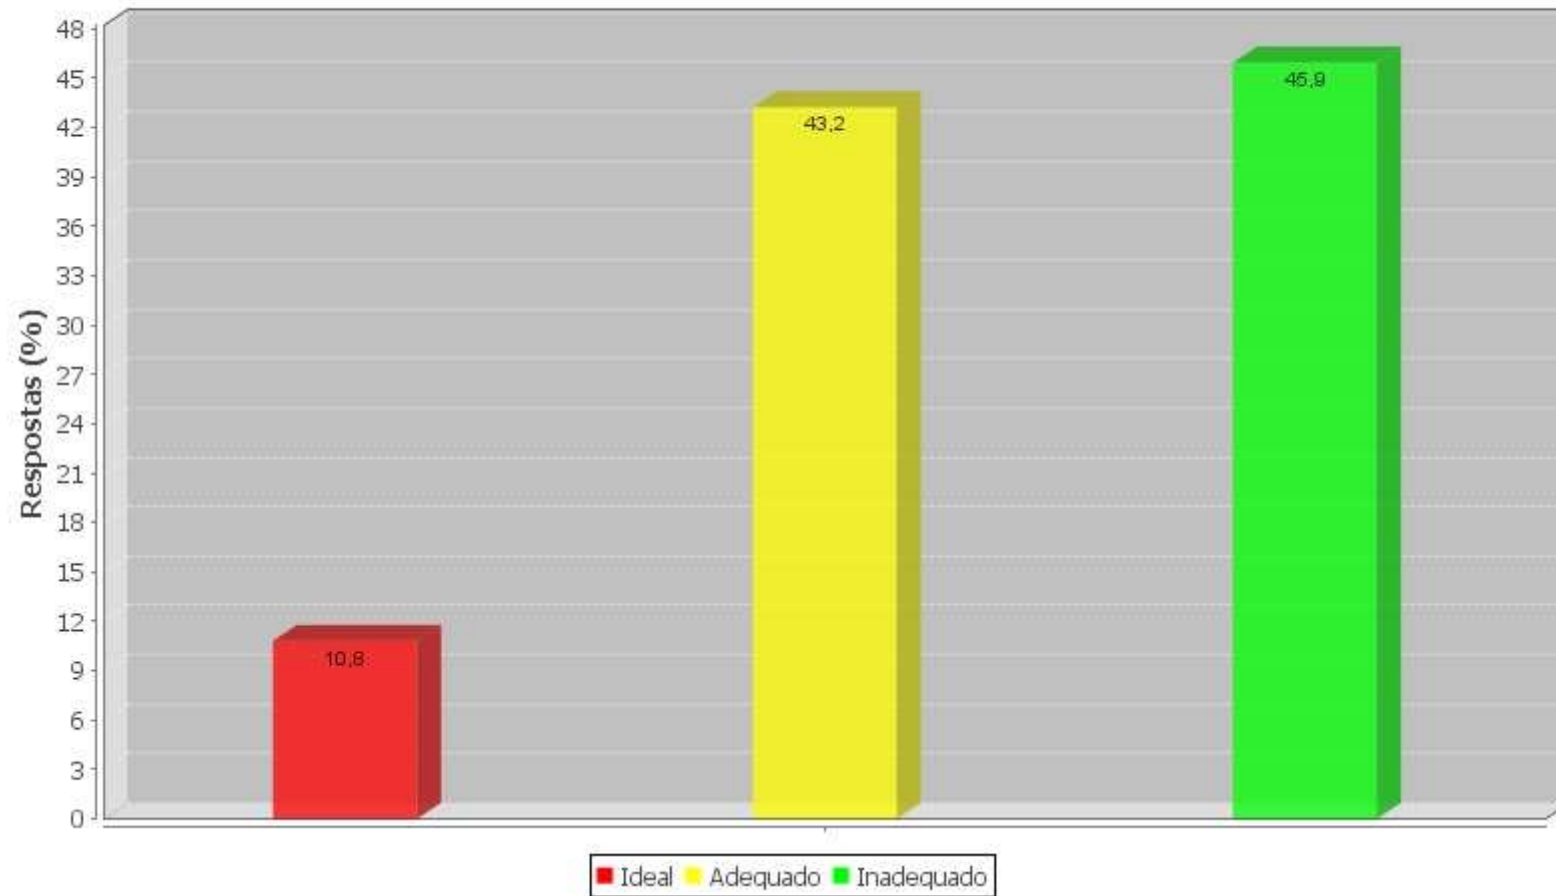


Avaliação feita pelo Docente-Estrutura-Geral
Questão: Ambiente para as aulas quanto à luminosidade
Dados: 100%: 74 18,9%:14 59,5%:44 21,6%:16

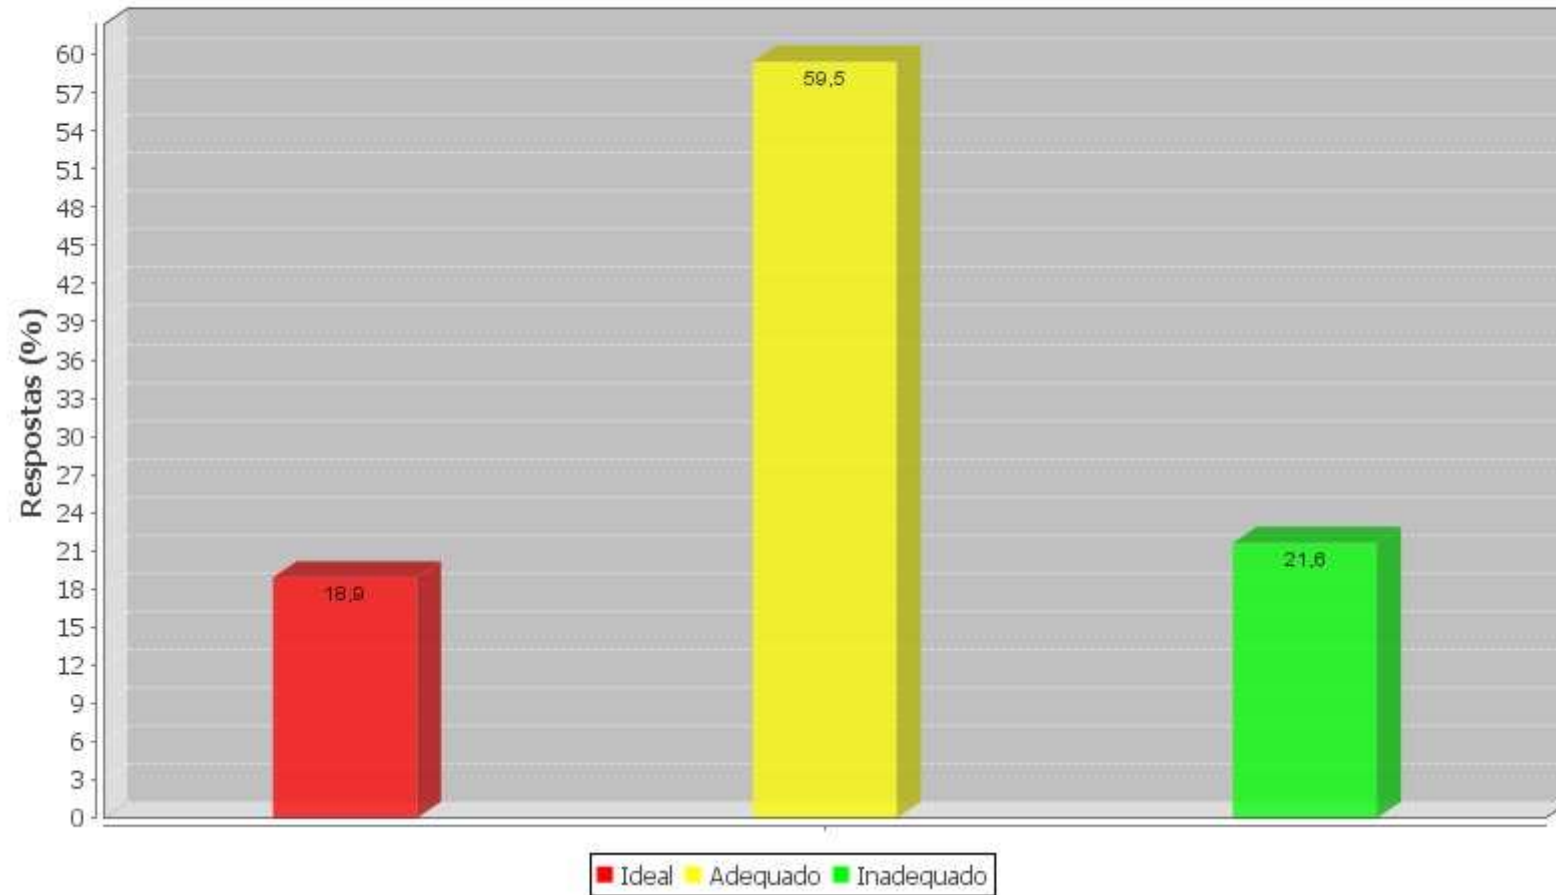


Avaliação feita pelo Docente-Estrutura-Geral
Questão: Ambiente para as aulas quanto à ventilação
Dados: 100%: 74 12,2%: 9 59,5%: 44 28,4%: 21

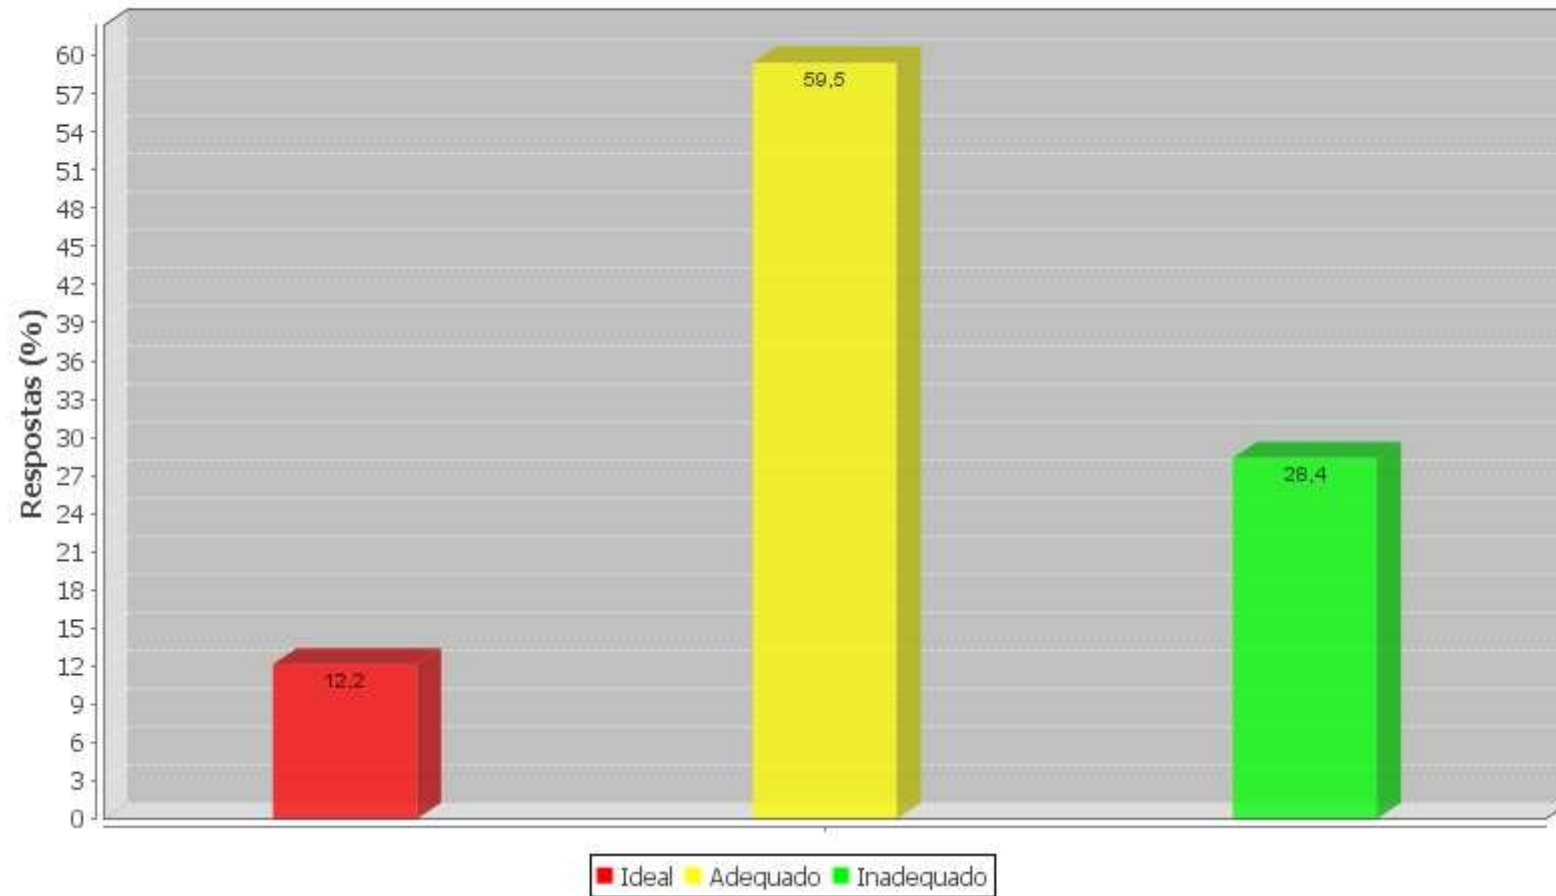


Avaliação feita pelo Docente-Estrutura-Geral
Questão:Disponibilidade e qualidade de equipamentos audiovisuais em sala de aula
Dados: 100%: 74 10,8%:8 24,3%:18 59,5%:44 1,4%:1 4,1%:3

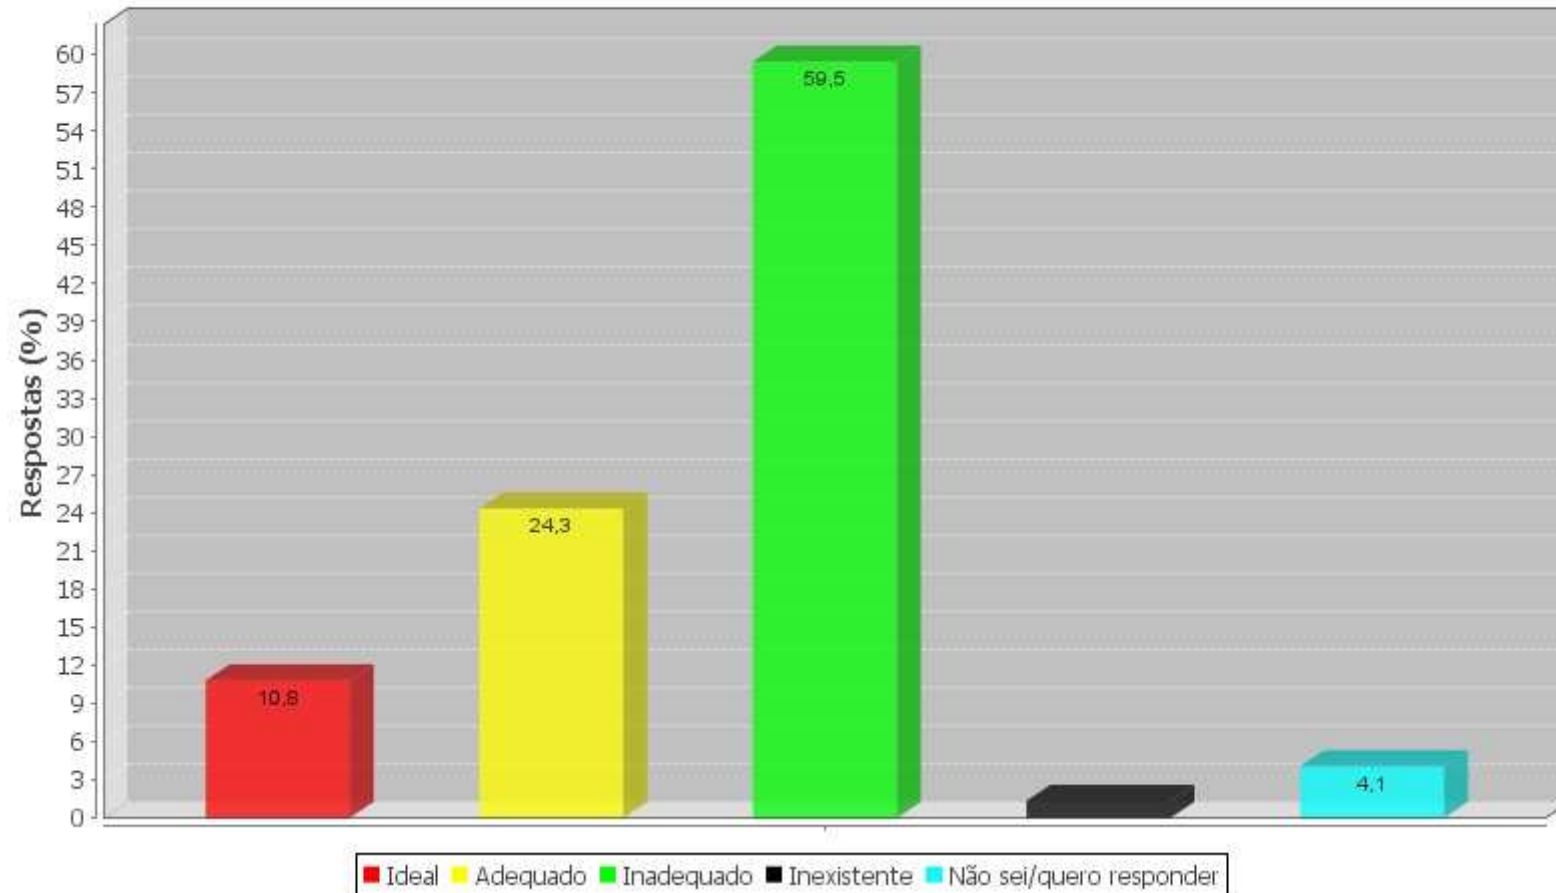


Avaliação feita pelo Docente-Estrutura-Geral
Questão: Horário de funcionamento da biblioteca
Dados: 100%: 74 45,9%:34 33,8%:25 12,2%:9 8,1%:6

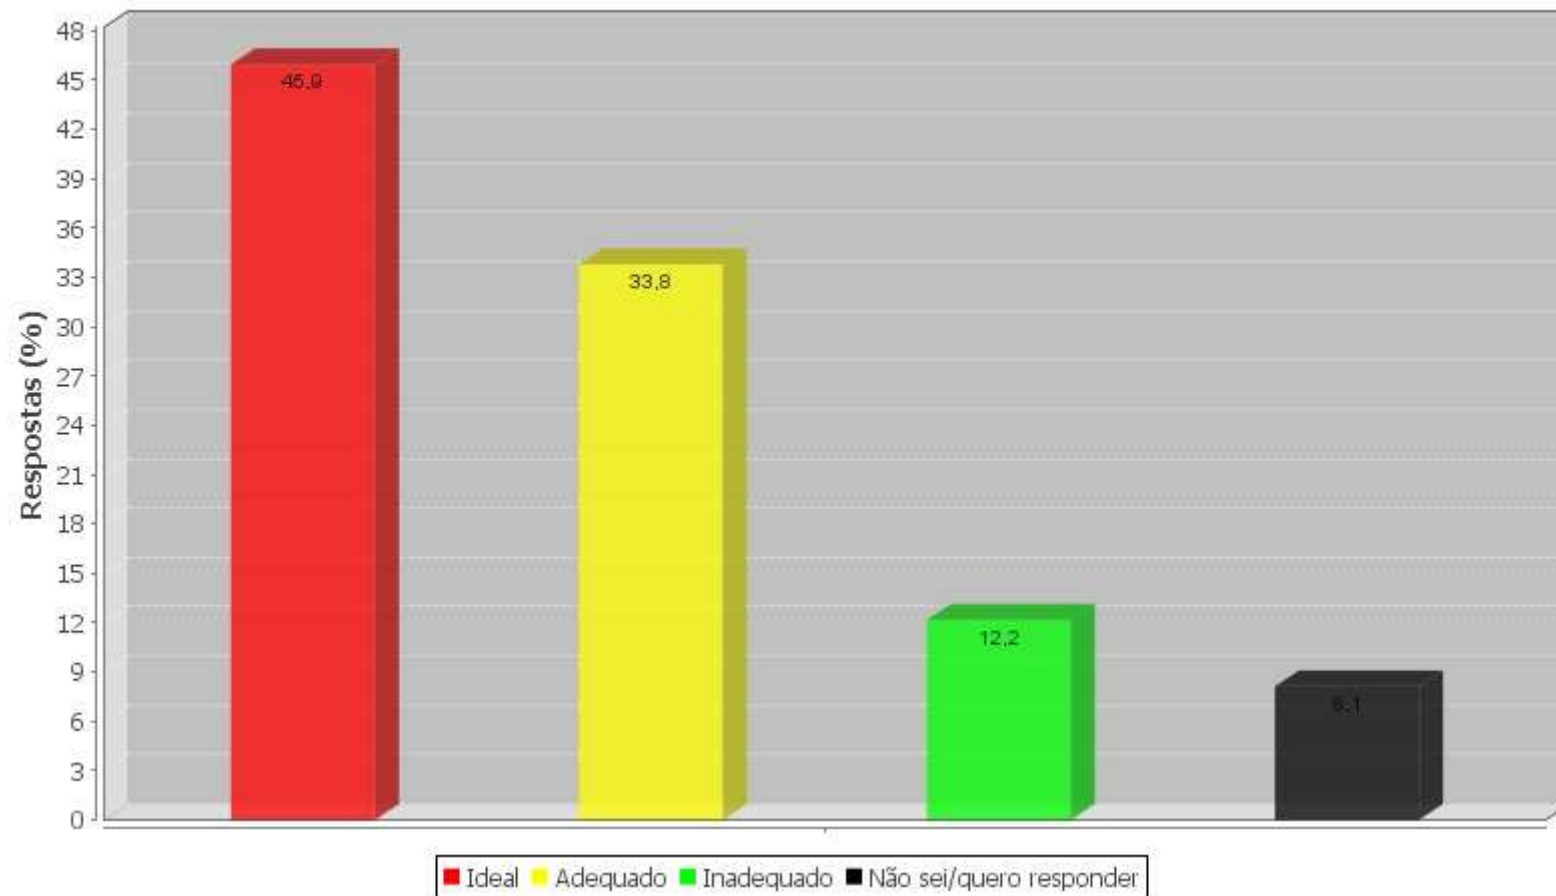


Avaliação feita pelo Docente-Estrutura-Geral
Questão:Acervo bibliográfico: livros na área do curso
Dados: 100%: 74 13,5%:10 50%:37 32,4%:24 1,4%:1 2,7%:2

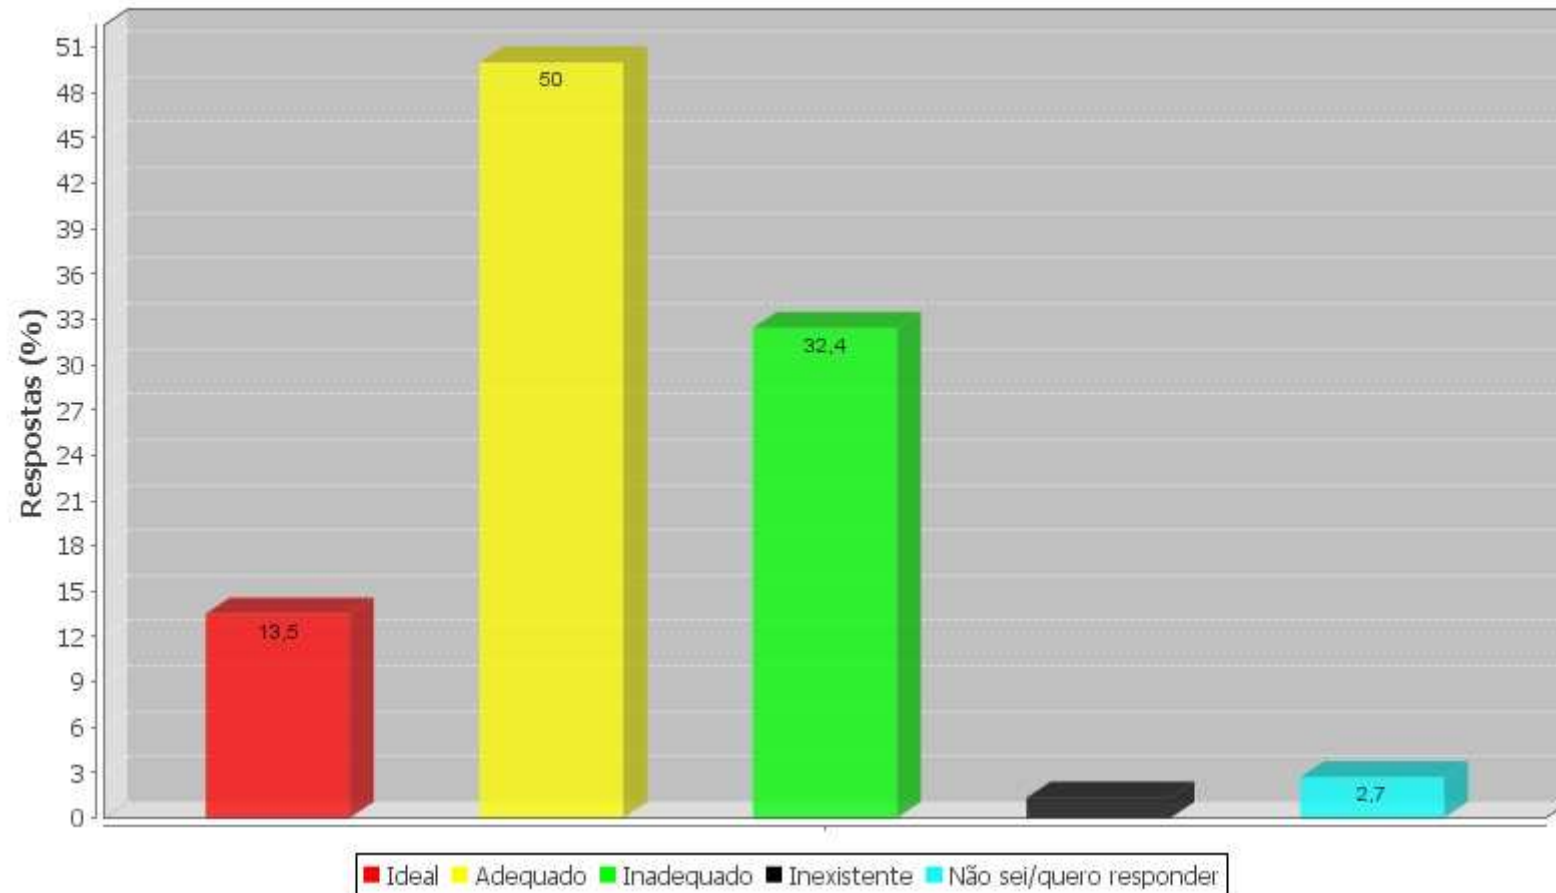


Avaliação feita pelo Docente-Estrutura-Geral
Questão:Acervo: periódicos, CD-ROM, fitas de vídeo
Dados: 100%: 74 13,5%:10 36,5%:27 27%:20 1,4%:1 21,6%:16

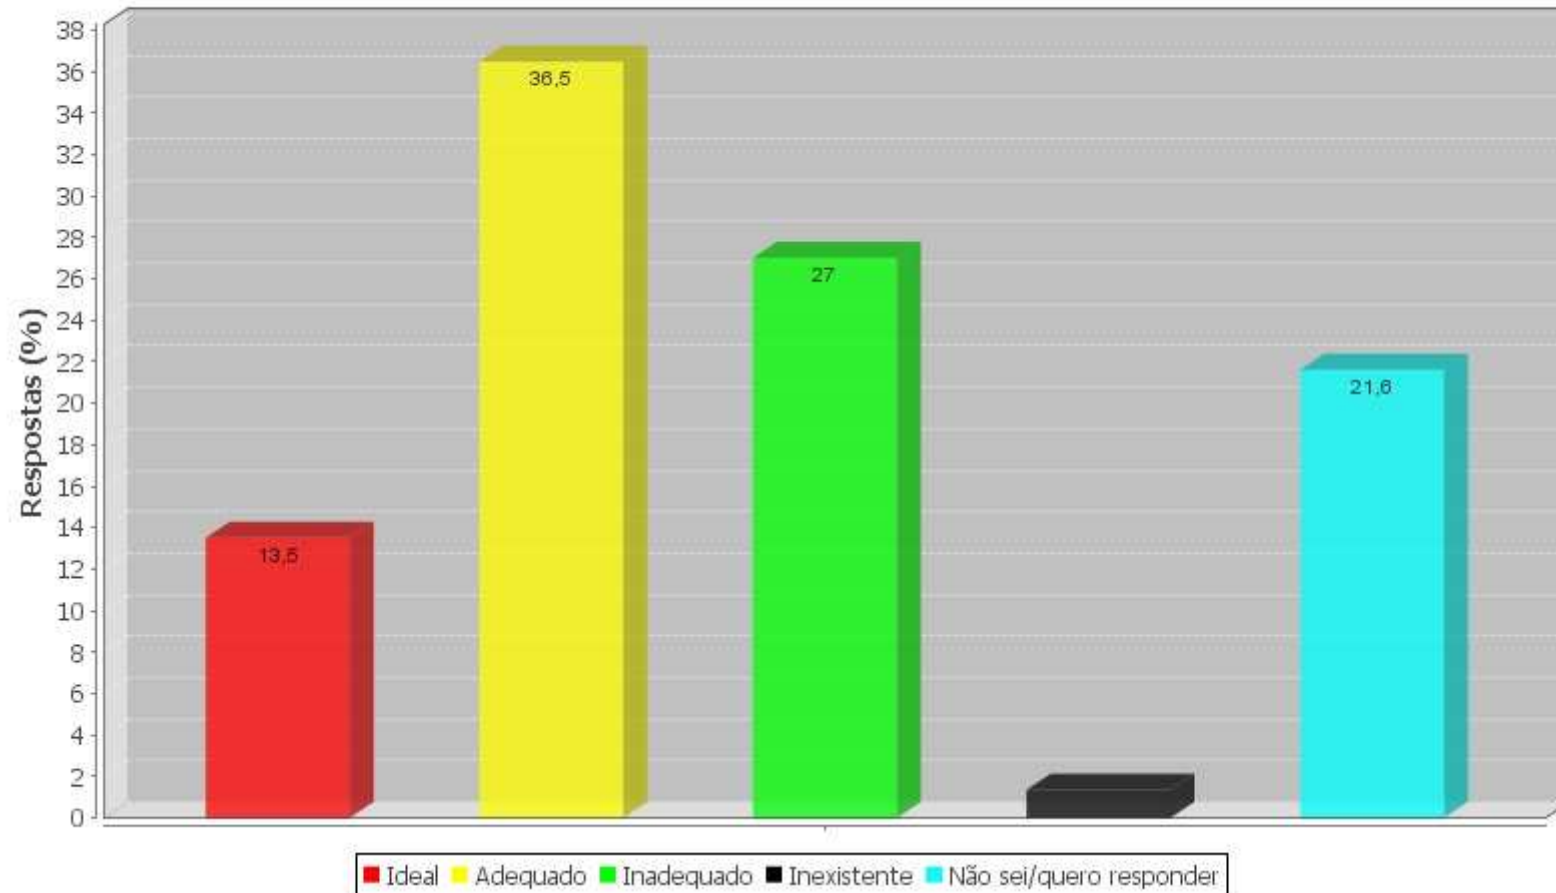


Avaliação feita pelo Docente-Estrutura-Geral
Questão:Disponibilidade de livros básicos recomendados nas disciplinas
Dados: 100%: 74 18,9%:14 44,6%:33 32,4%:24 1,4%:1 2,7%:2

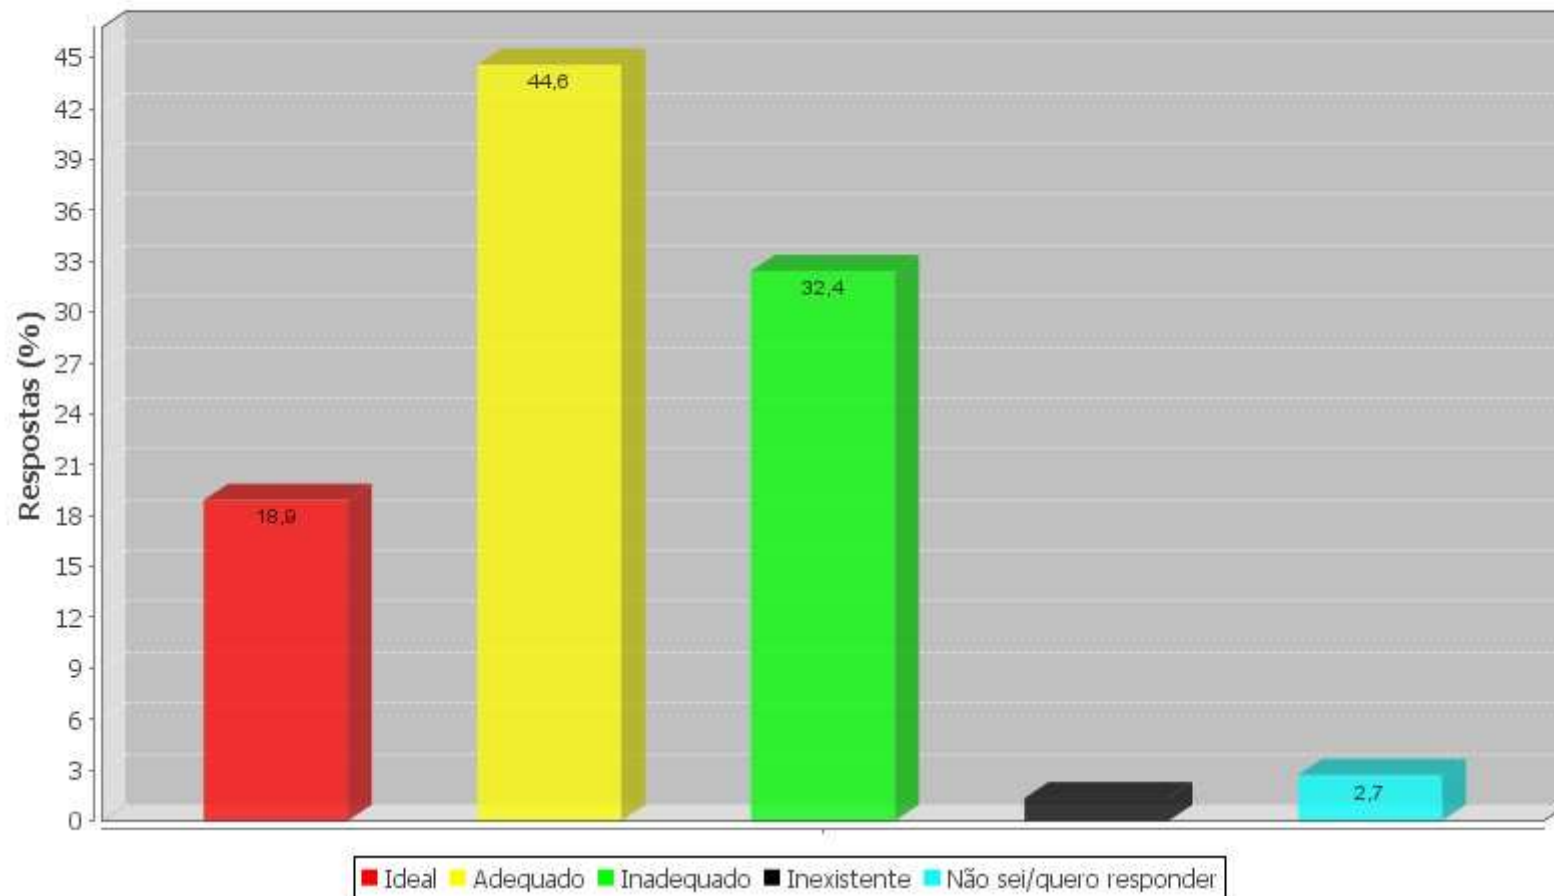


Avaliação feita pelo Docente-Estrutura-Geral
Questão:Acomodações para estudo e consulta individual
Dados: 100%:74 18,9%:14 47,3%:35 27%:20 6,8%:5

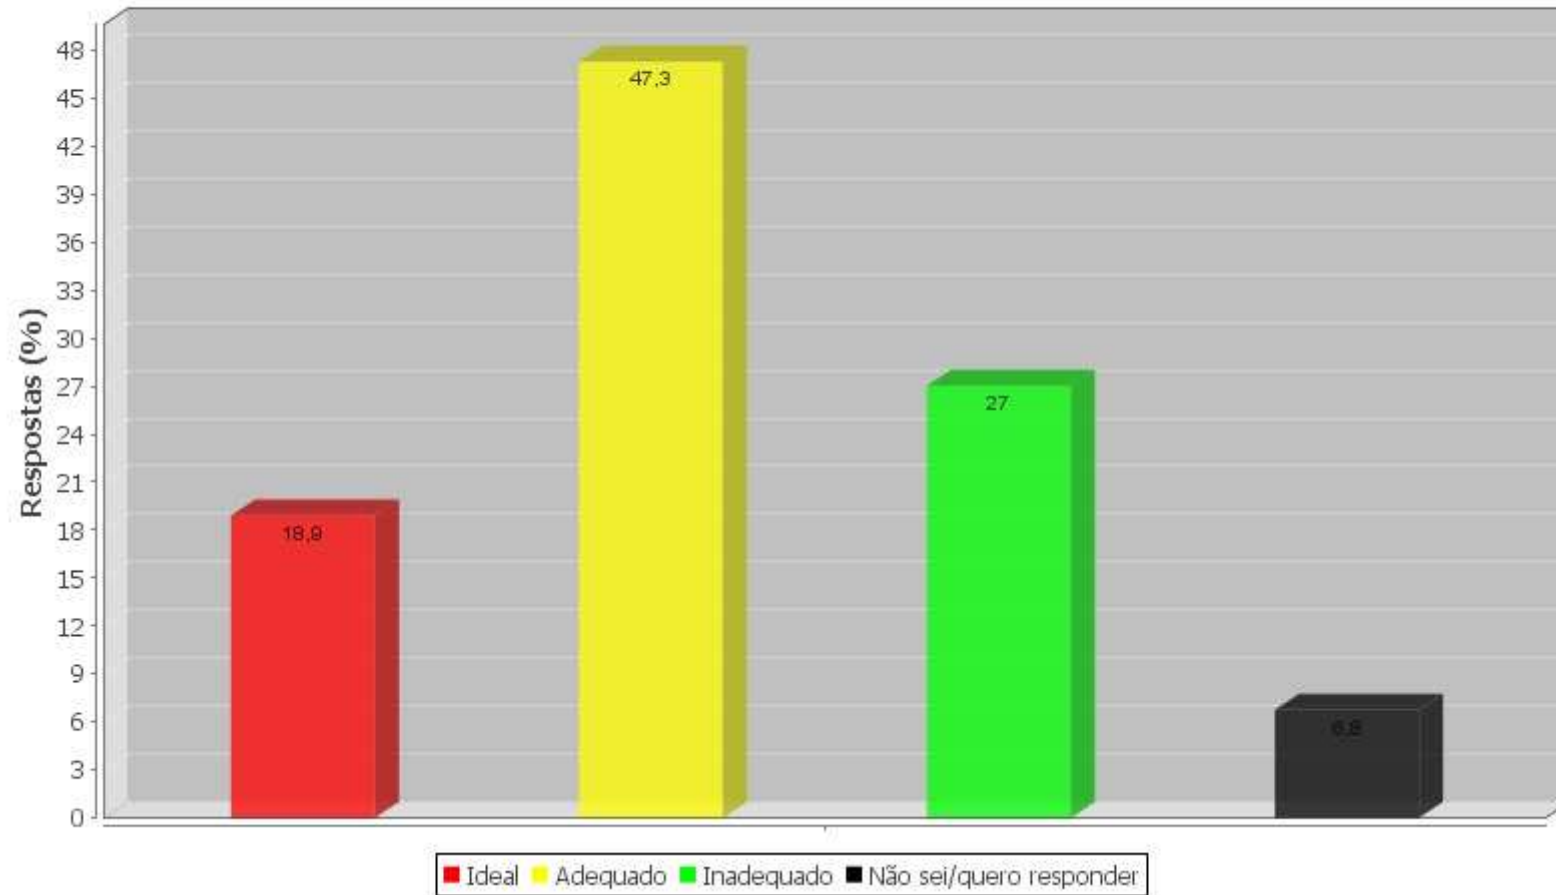


Avaliação feita pelo Docente-Estrutura-Geral
Questão:Acomodações para estudo e consulta em grupo
Dados: 100%: 74 20,3%:15 51,4%:38 21,6%:16 6,8%:5

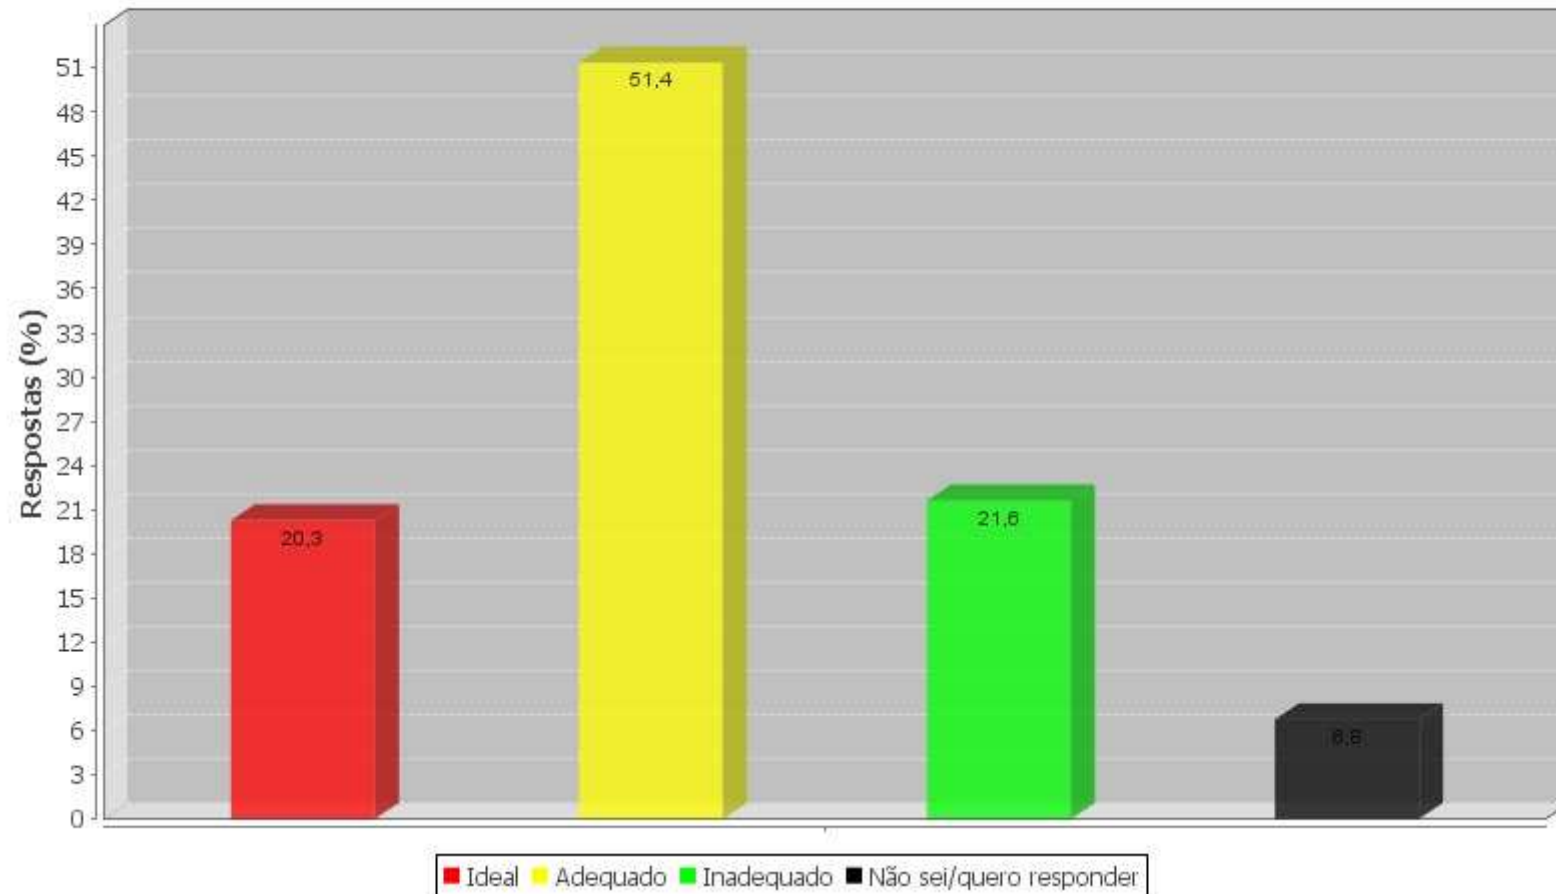


Avaliação feita pelo Docente-Estrutura-Geral
Questão:Atendimento do pessoal da biblioteca
Dados: 100%: 74 59,5%:44 35,1%:26 1,4%:1 4,1%:3

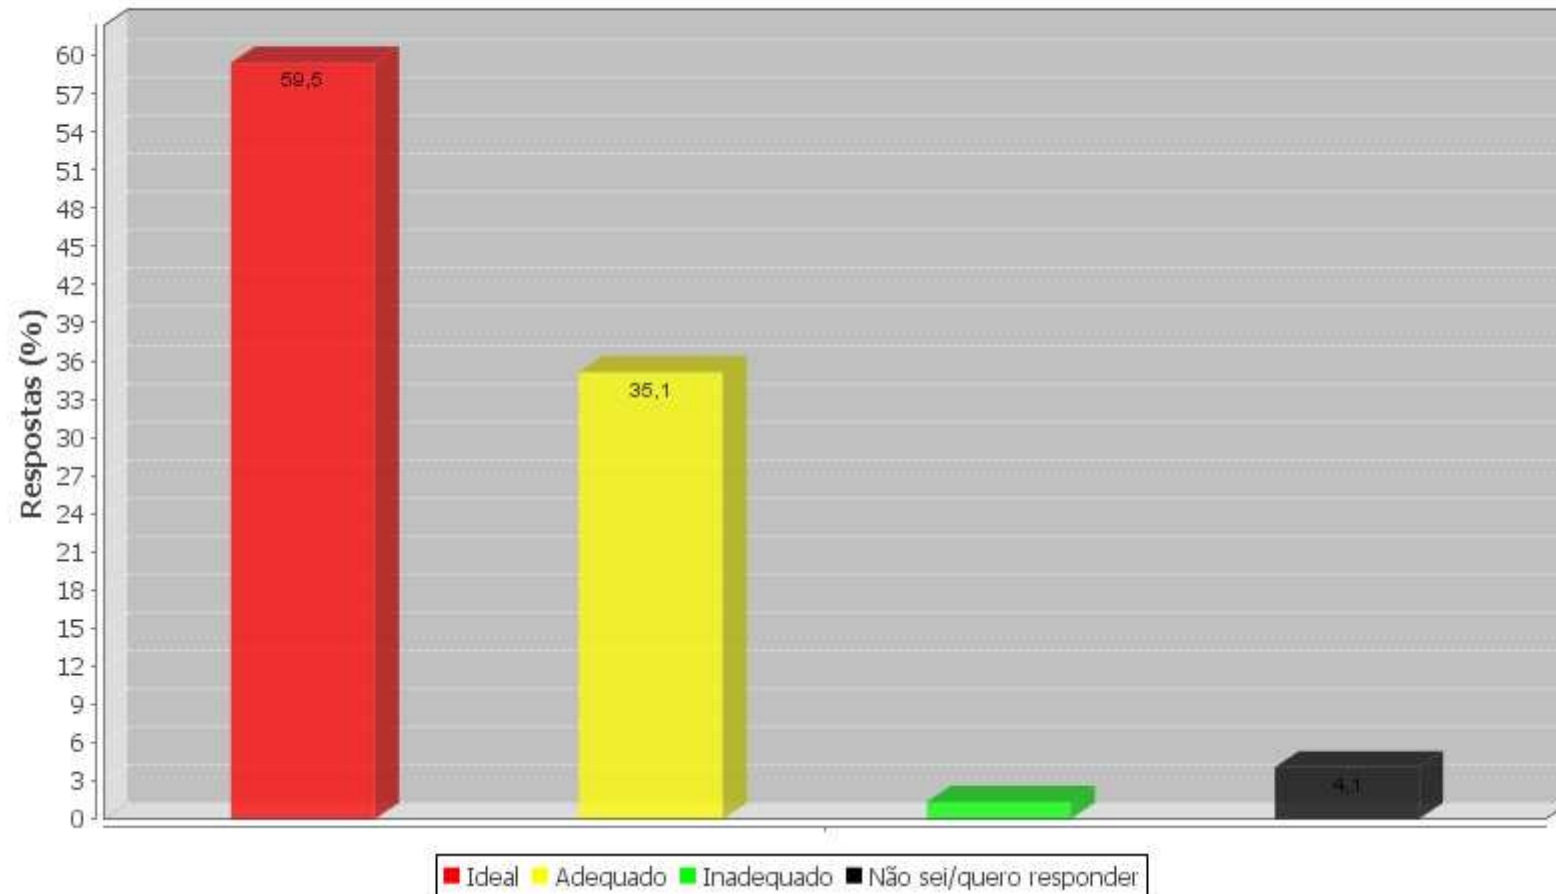


Avaliação feita pelo Docente-Estrutura-Geral
Questão: Sistema de comunicação e informação da Biblioteca quanto ao acervo bibliográfico
Dados: 100%: 74 29,7%:22 43,2%:32 10,8%:8 2,7%:2 13,5%:10

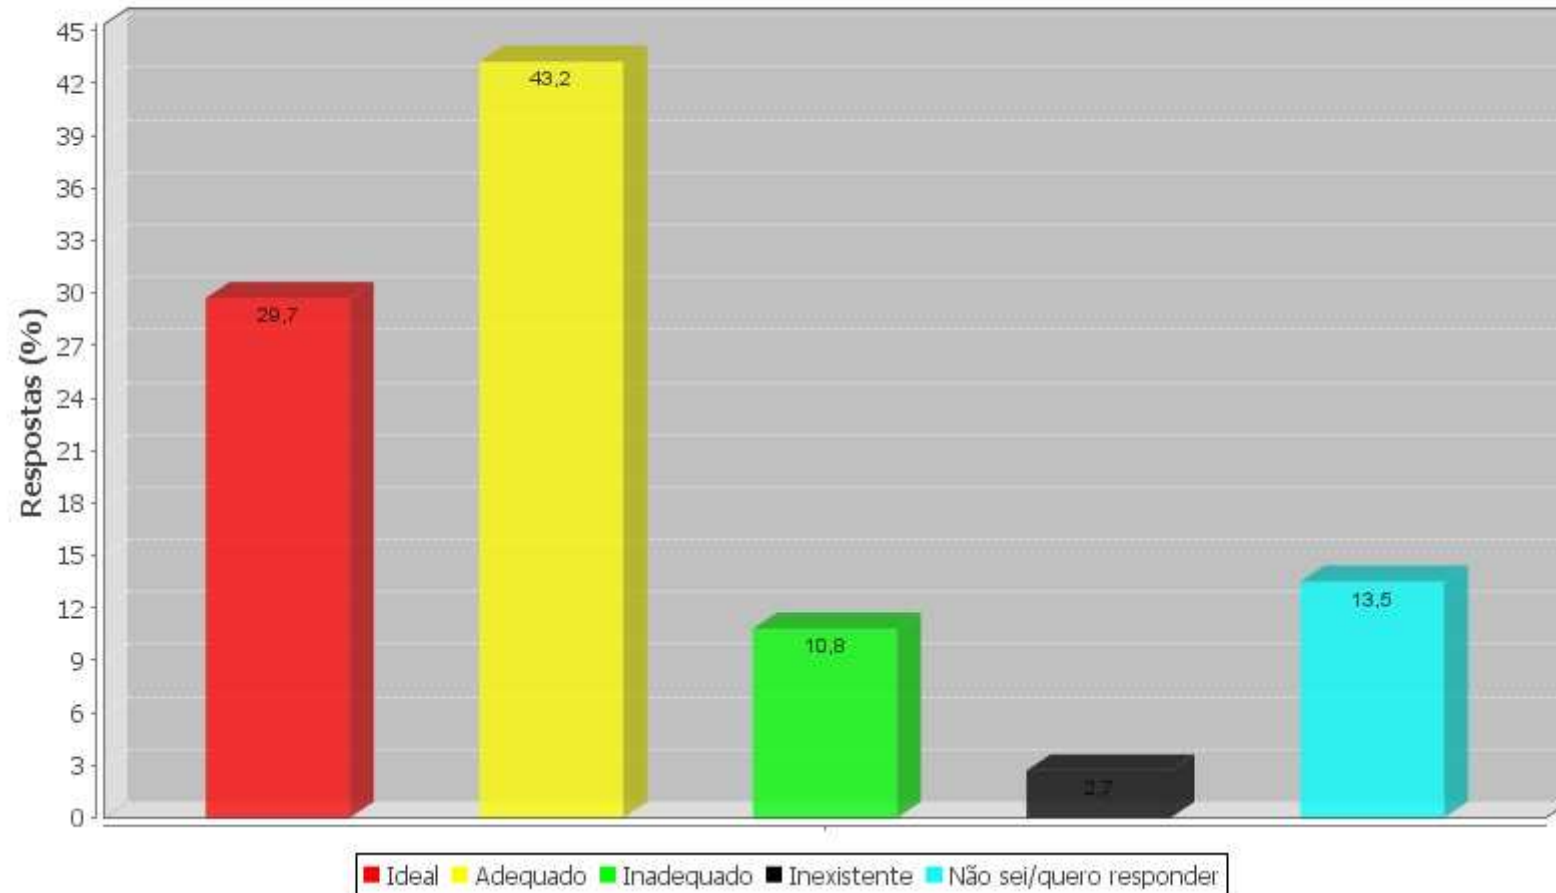


Avaliação feita pelo Docente-Estrutura-Geral
Questão: Auxílio às dúvidas, na procura de livros, do pessoal da biblioteca
Dados: 100%: 74 50%: 37 41,9%: 31 1,4%: 1 6,8%: 5

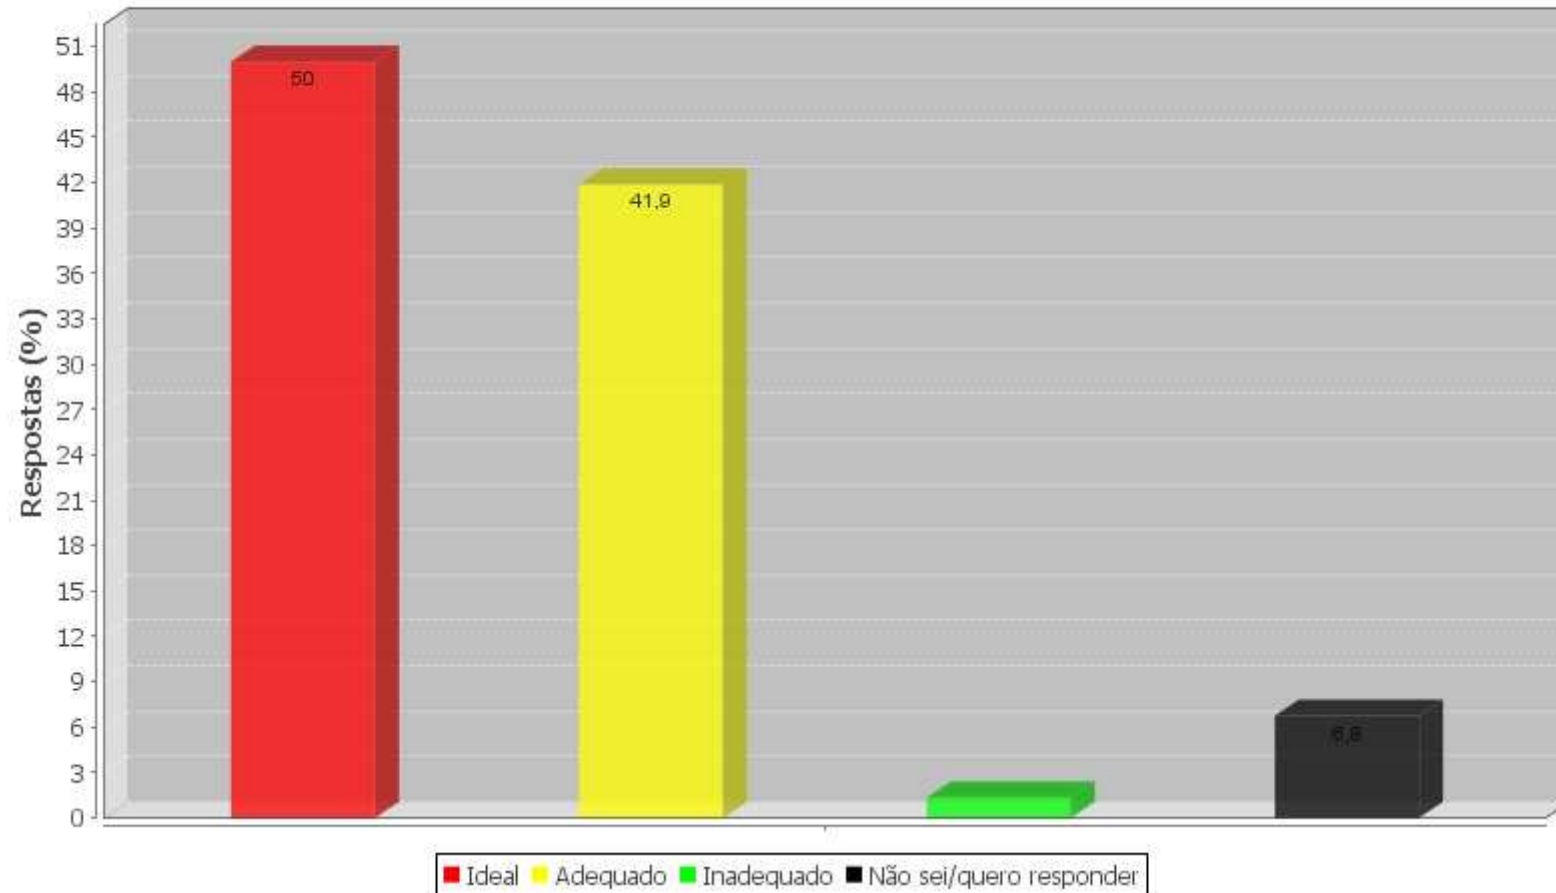


Avaliação feita pelo Docente-Estrutura-Geral
Questão:Espaço físico
Dados: 100%: 74 13,5%:10 50%:37 36,5%:27

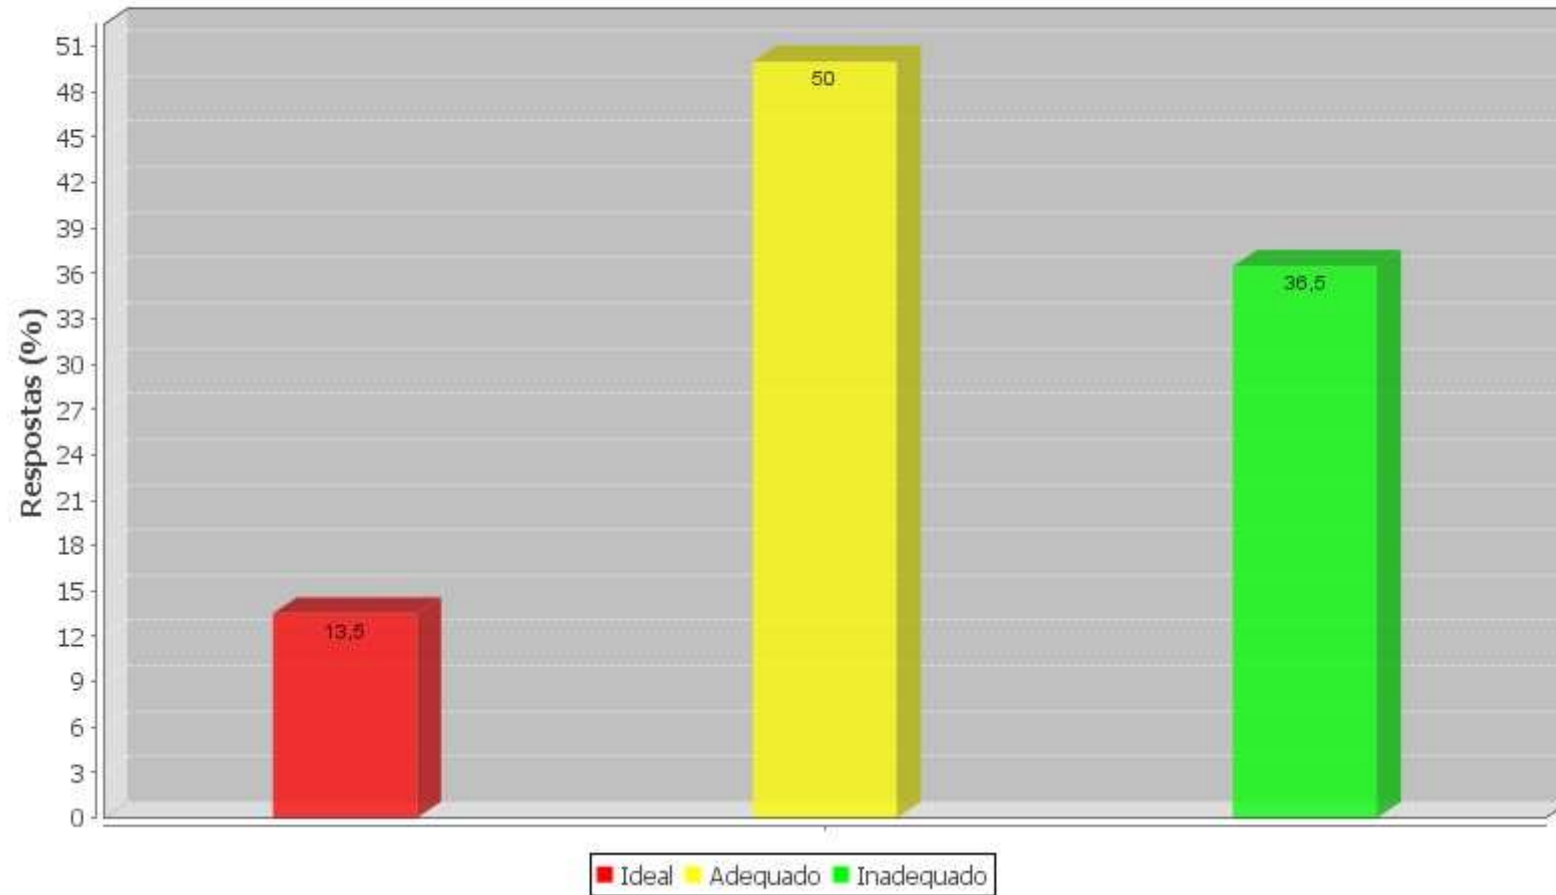


Avaliação feita pelo Docente-Estrutura-Geral
Questão:Condições de segurança
Dados: 100%: 74 14,9%:11 47,3%:35 32,4%:24 2,7%:2 2,7%:2

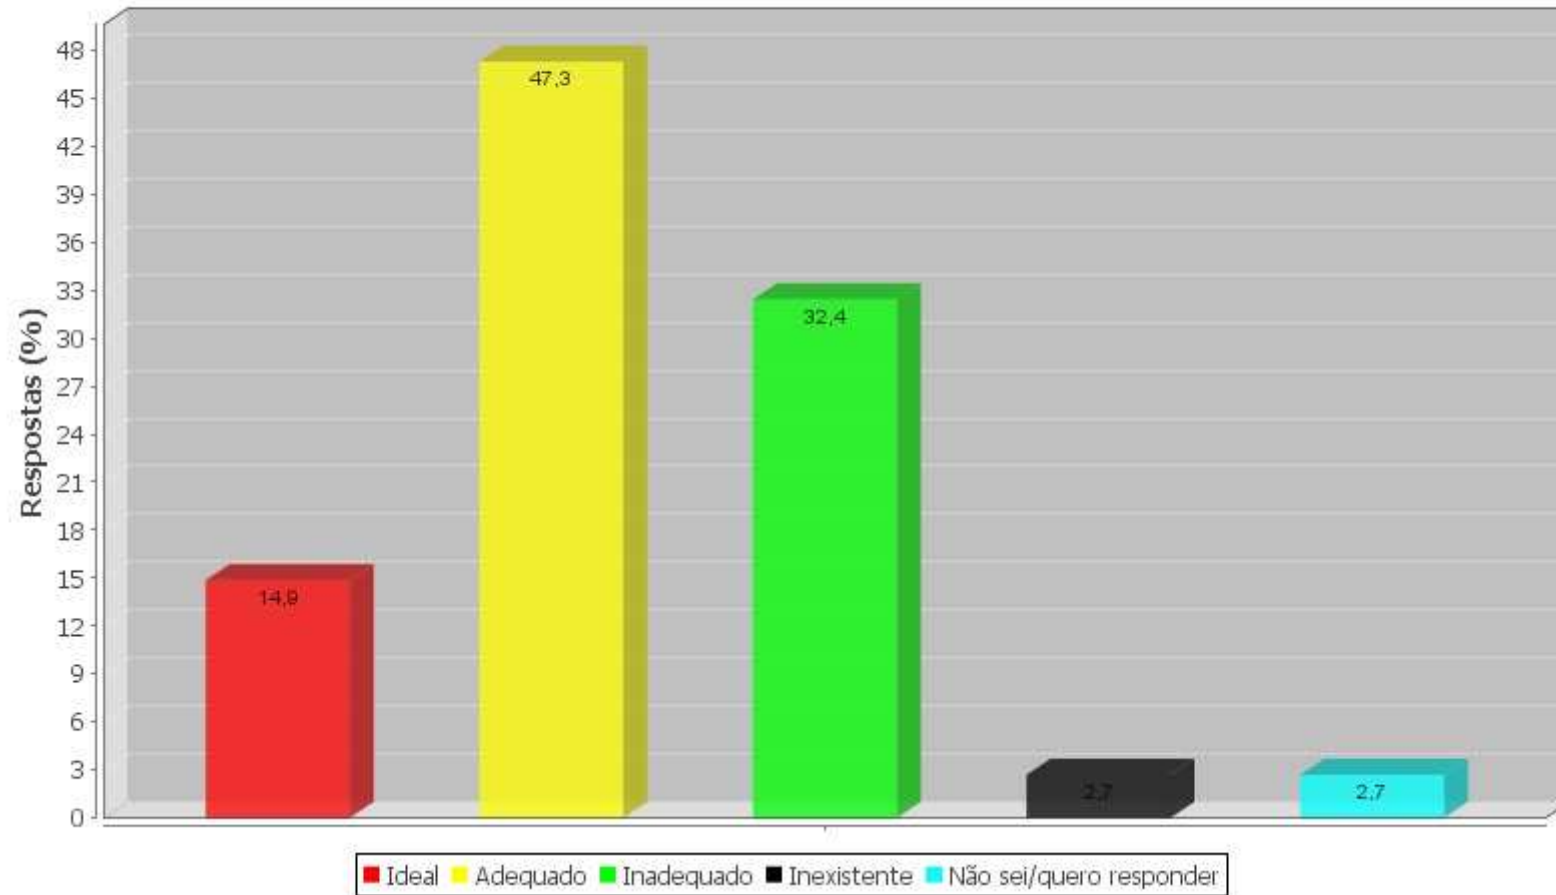


Avaliação feita pelo Docente-Estrutura-Geral
Questão:Estacionamento
Dados: 100%: 74 6,8%:5 12,2%:9 48,6%:36 28,4%:21 2,7%:2 1,4%:1

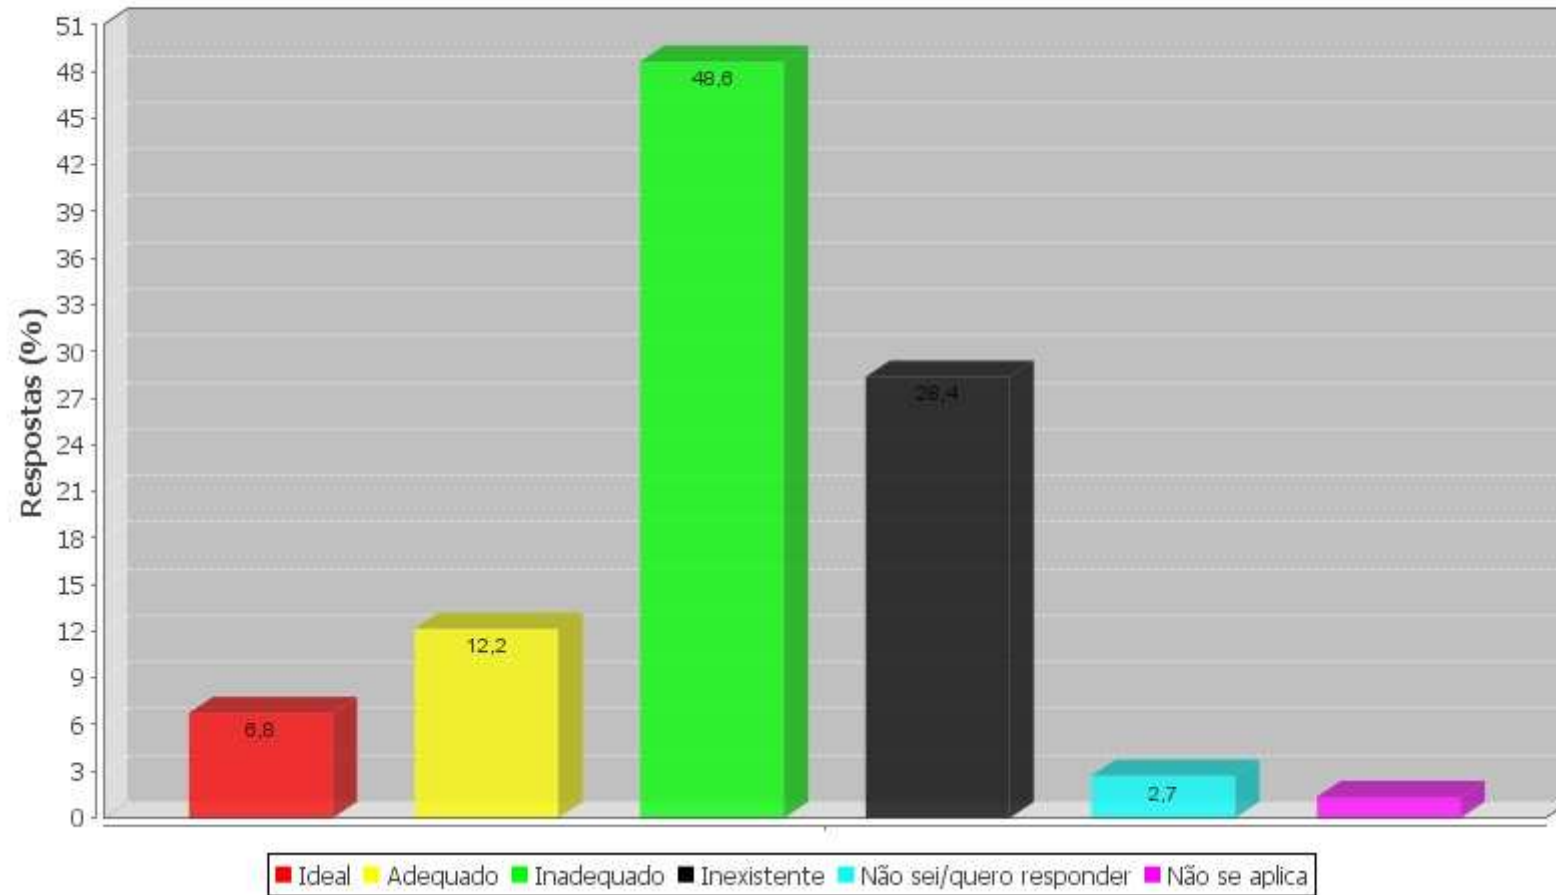


Avaliação feita pelo Docente-Estrutura-Geral
Questão:Circulação interna
Dados: 100%:74 14,9%:11 52,7%:39 31,1%:23 1,4%:1

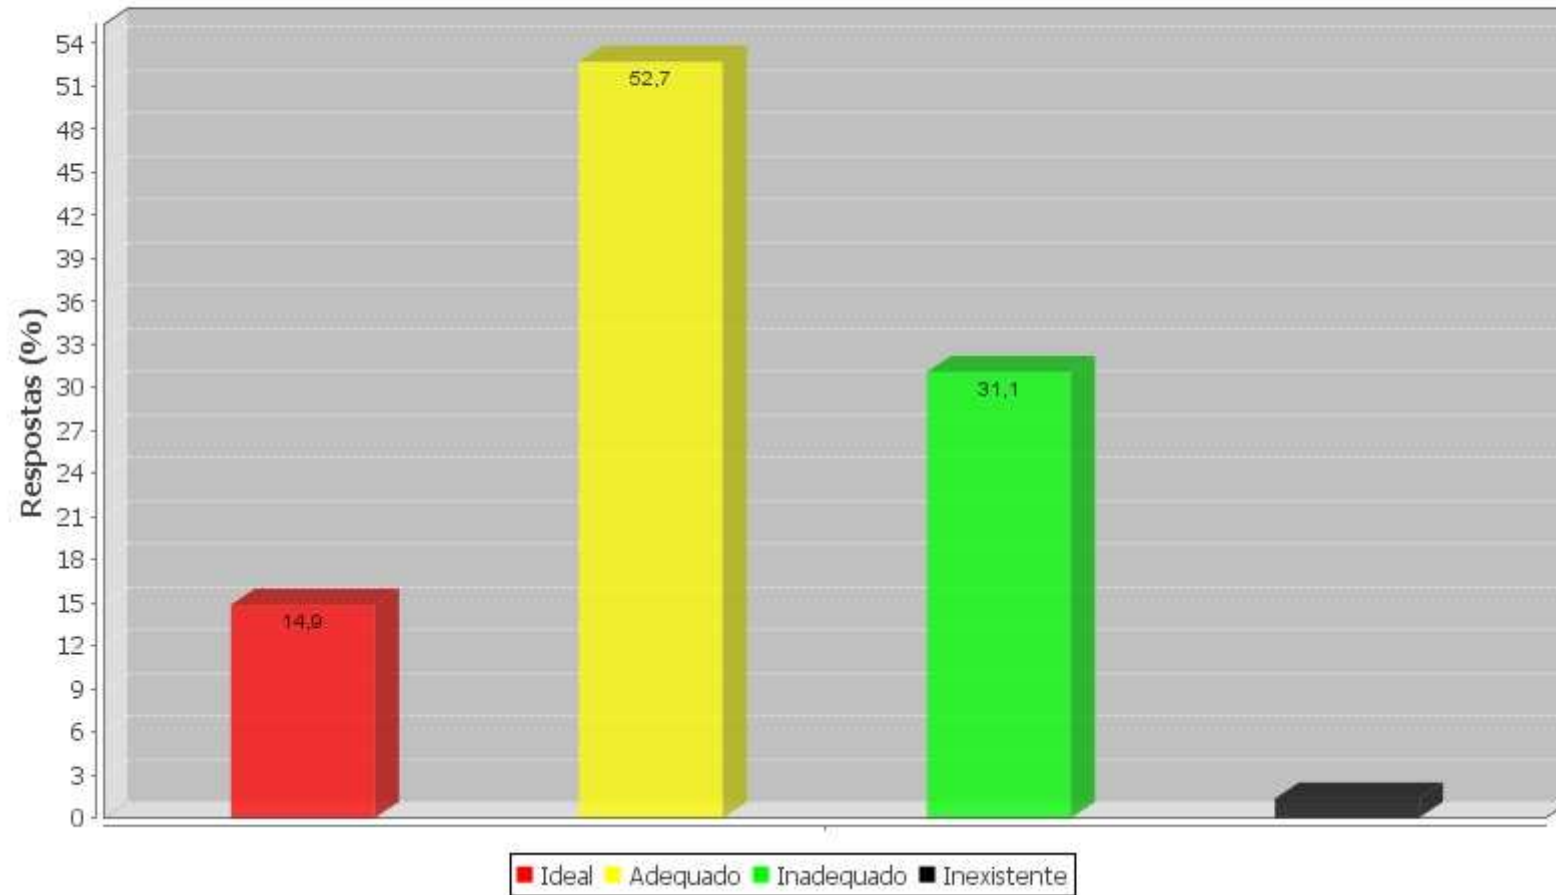


Avaliação feita pelo Docente-Estrutura-Geral
Questão:Sanitários
Dados: 100%: 74 14,9%:11 51,4%:38 32,4%:24 1,4%:1

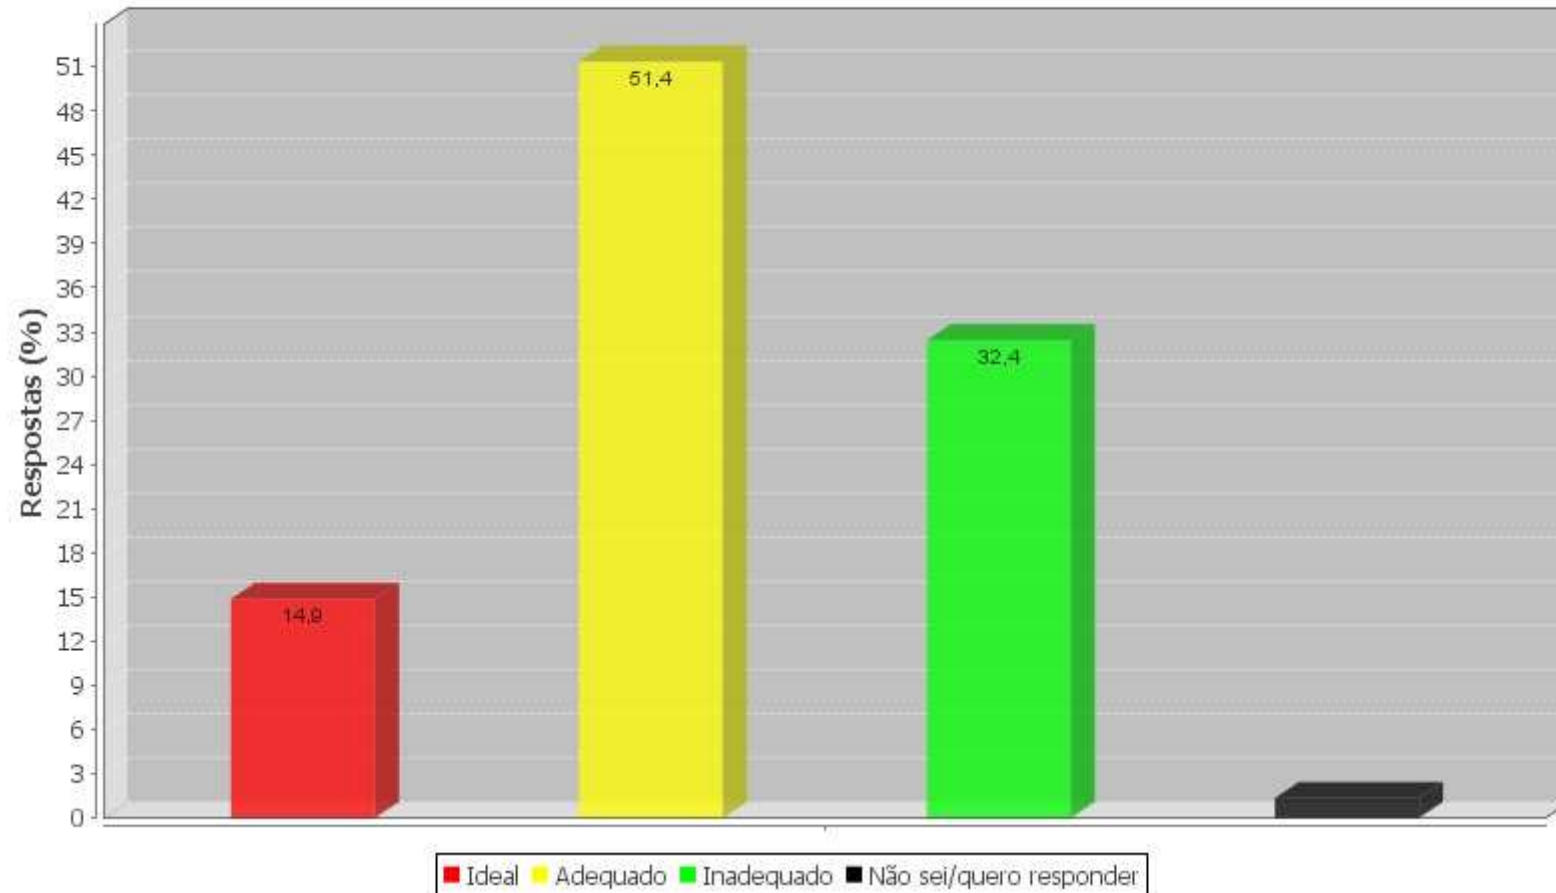


Avaliação feita pelo Docente-Estrutura-Geral
Questão:Ambulatório Médico
Dados: 100%: 74 4,1%:3 4,1%:3 13,5%:10 36,5%:27 37,8%:28 4,1%:3

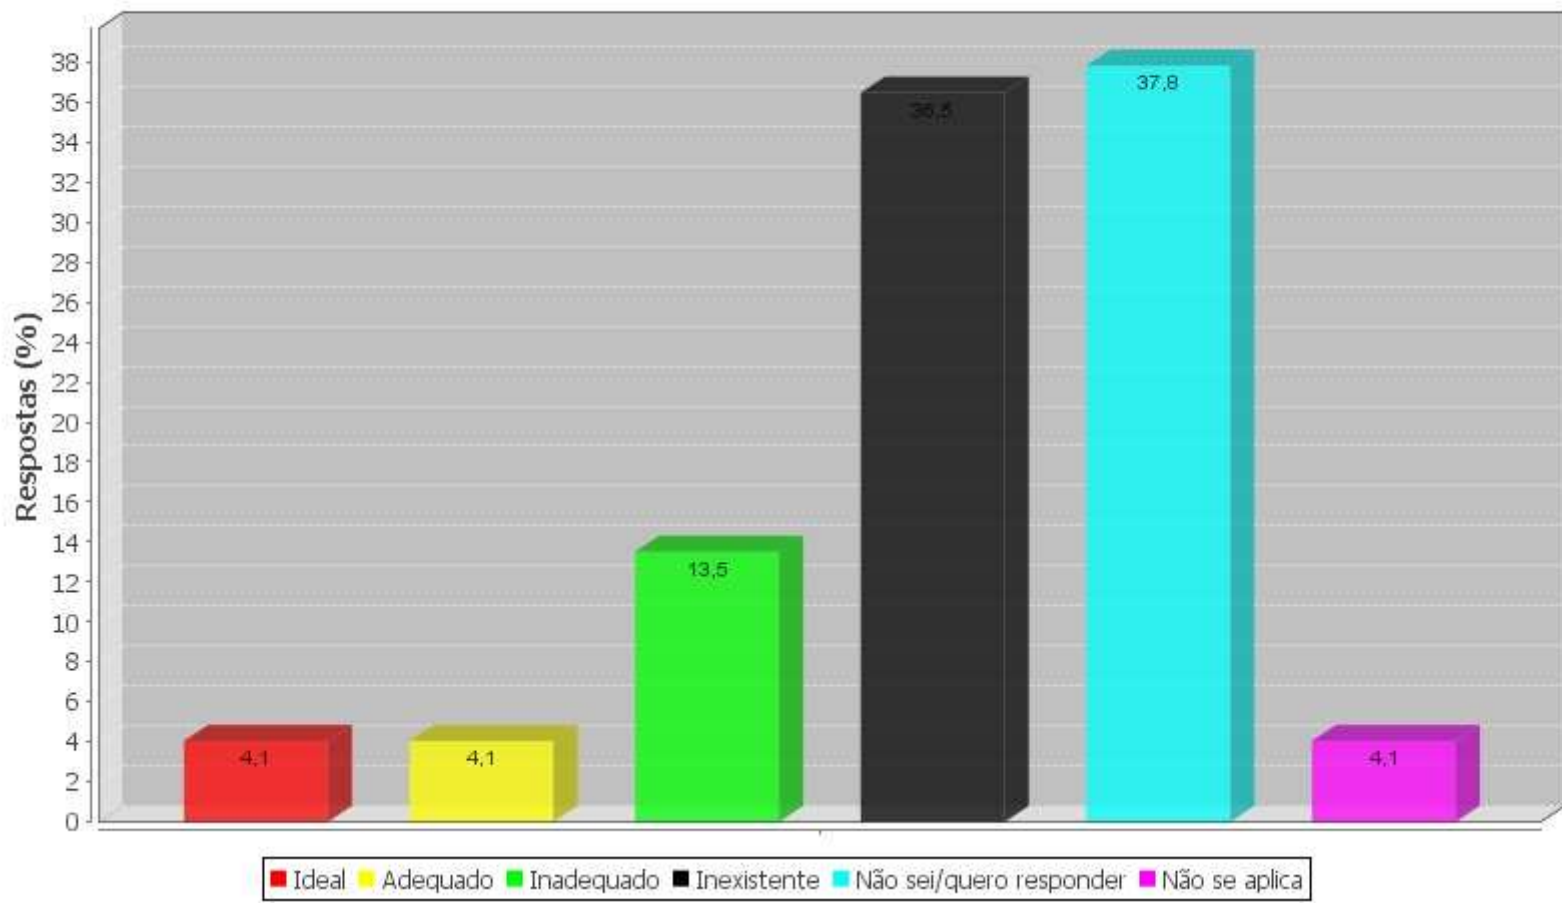


Avaliação feita pelo Docente-Estrutura-Geral
Questão:As áreas externas e de circulação (Jardim, pátio, corredores, etc)
Dados: 100%: 74 13,5%:10 51,4%:38 31,1%:23 1,4%:1 2,7%:2

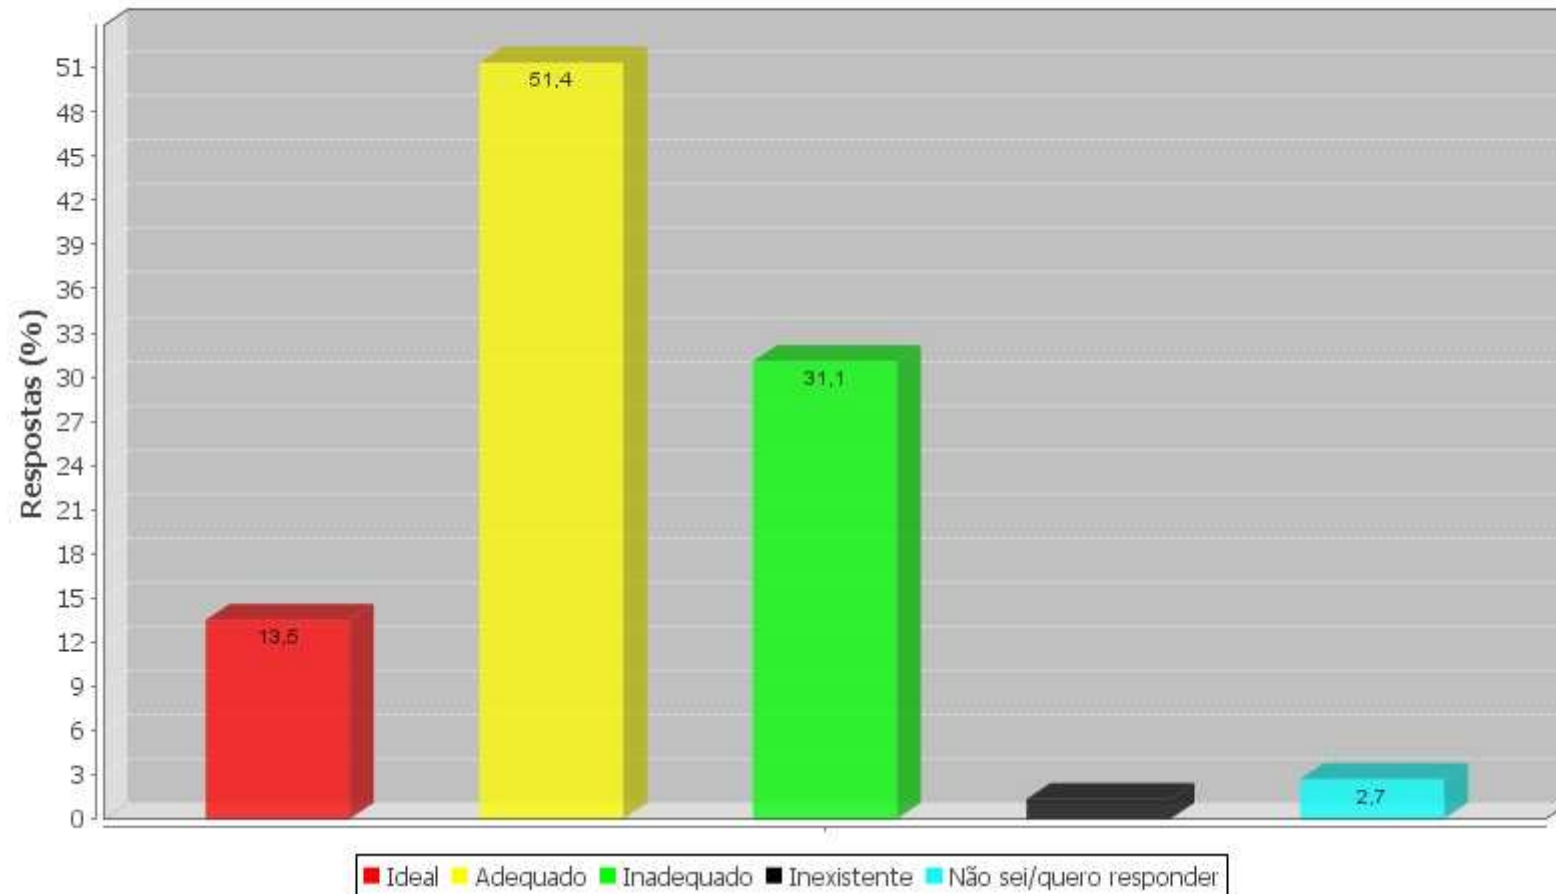


Avaliação feita pelo Docente-Estrutura-Geral
Questão:Horário de funcionamento dos Laboratórios
Dados: 100%: 74 16,2%:12 29,7%:22 5,4%:4 40,5%:30 8,1%:6

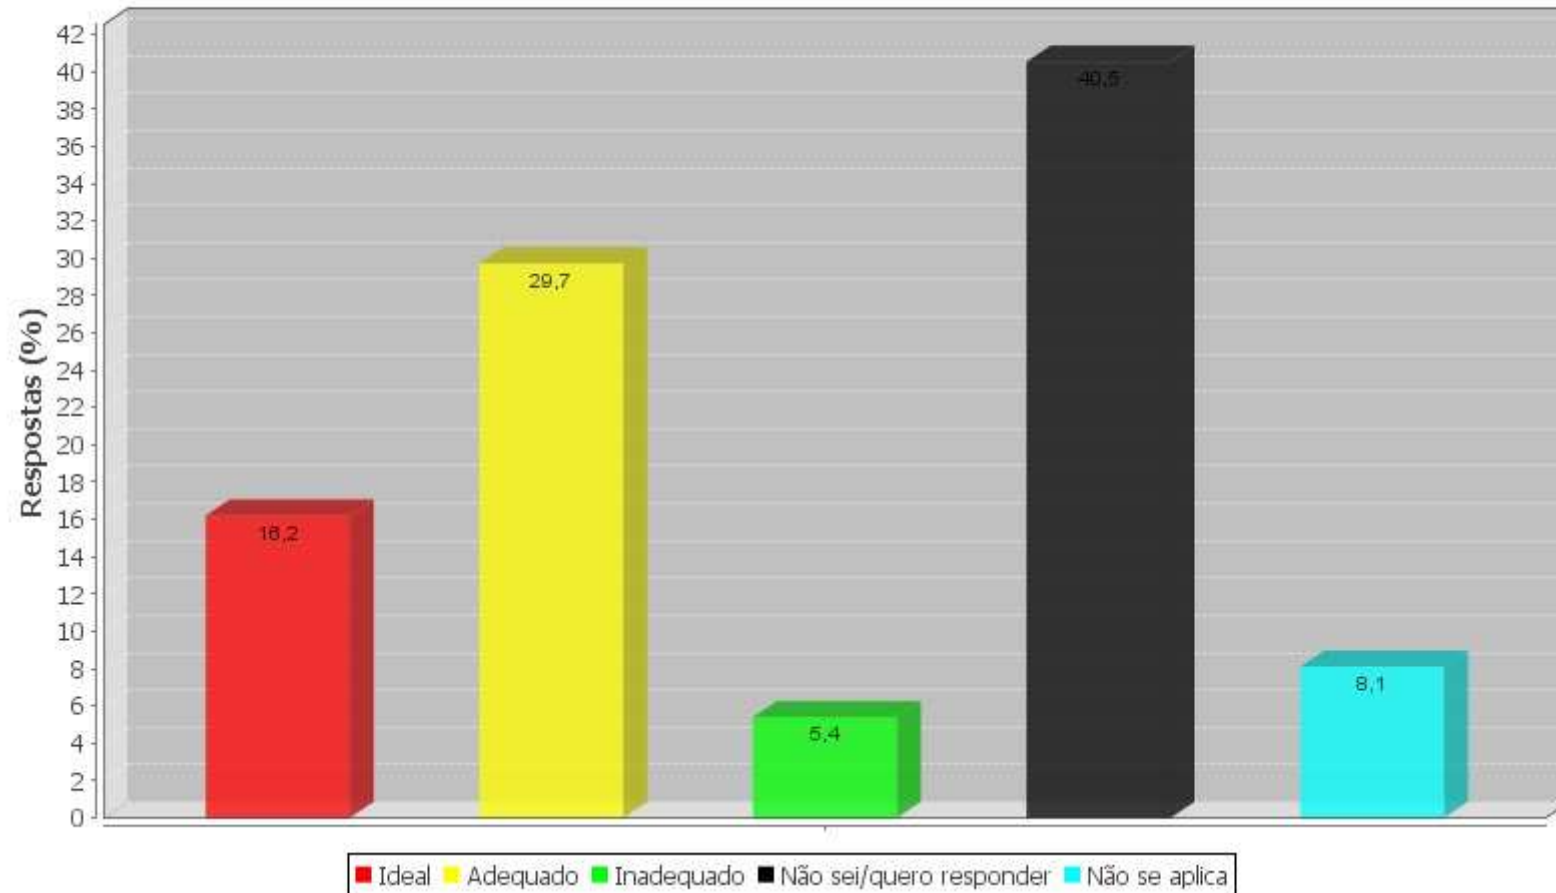


Avaliação feita pelo Docente-Estrutura-Geral
Questão: Espaço físico dos laboratórios
Dados: 100%: 74 12,2%:9 29,7%:22 12,2%:9 37,8%:28 8,1%:6

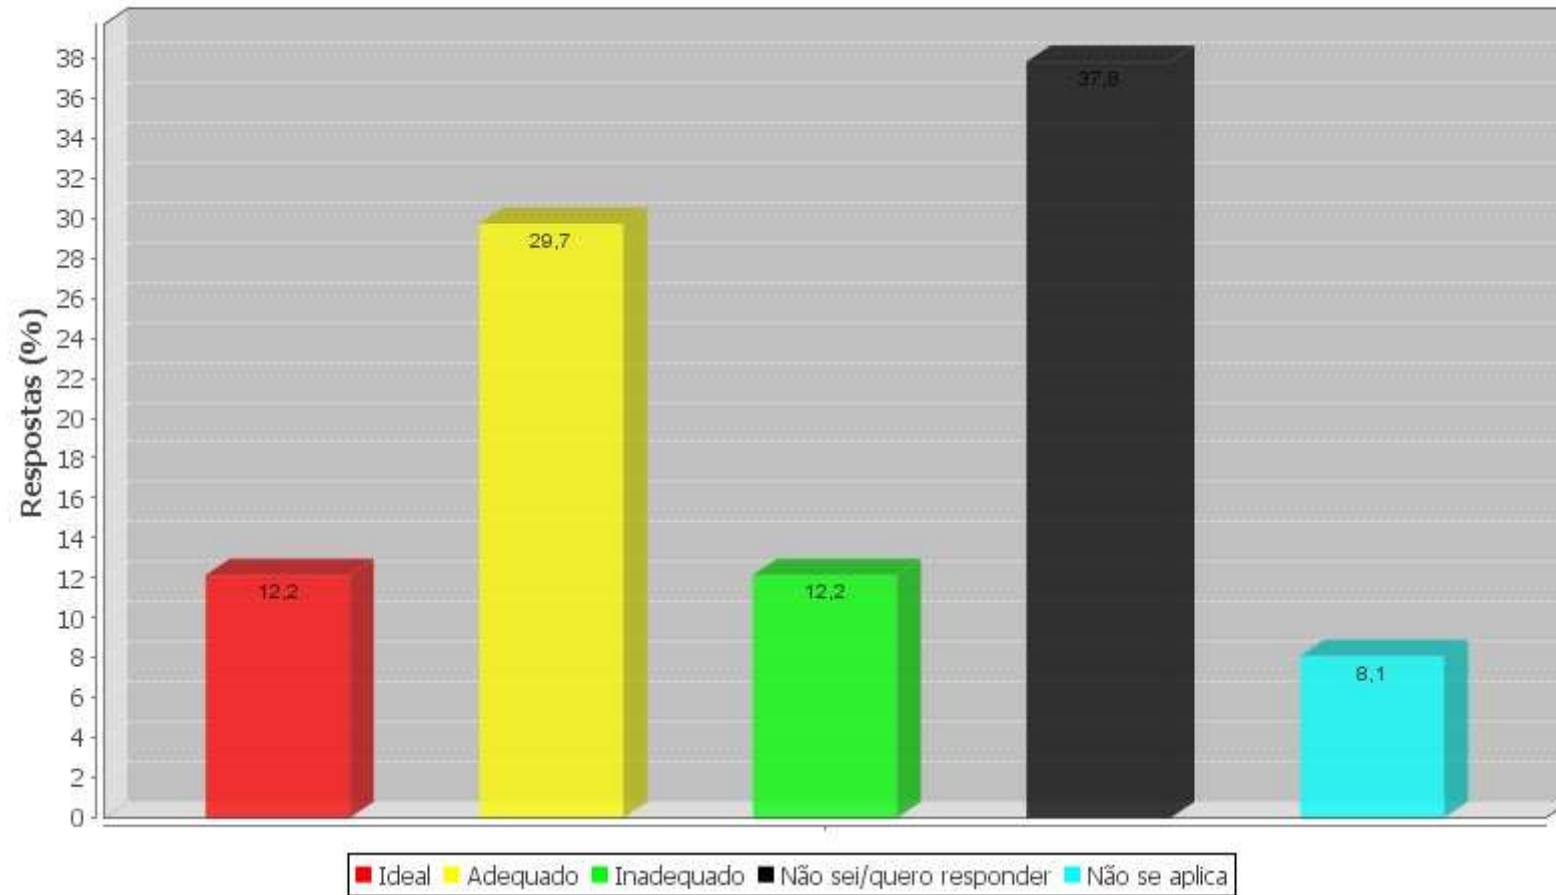


Avaliação feita pelo Docente-Estrutura-Geral
Questão: Dimensionamento do número de alunos por turma nas aulas de Laboratório
Dados: 100%: 74 12,2%: 9 31,1%: 23 9,5%: 7 39,2%: 29 8,1%: 6

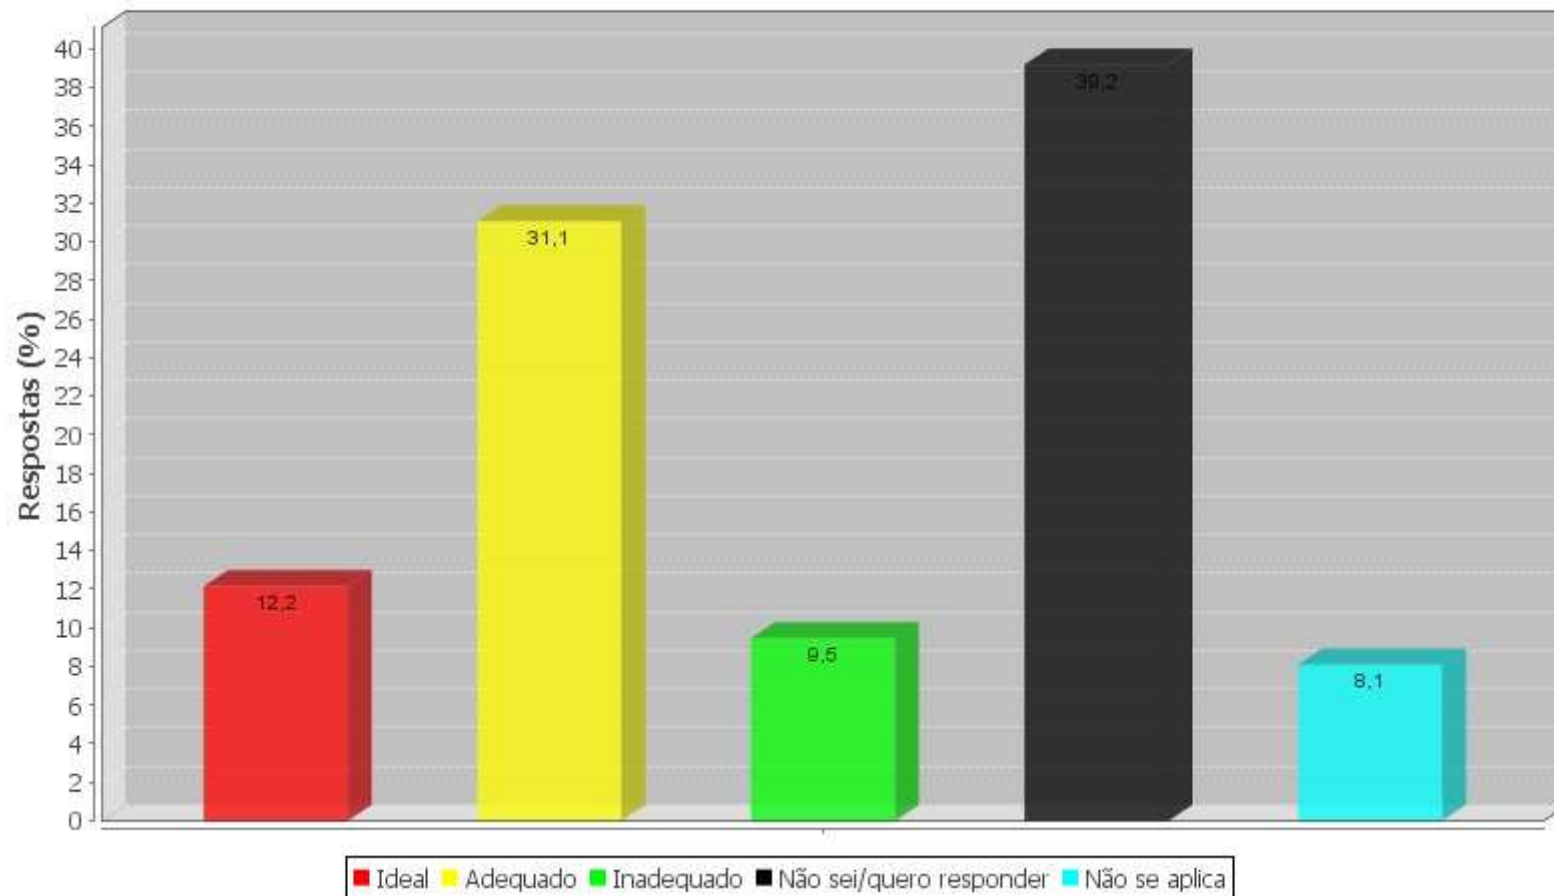


Avaliação feita pelo Docente-Estrutura-Geral
Questão:Equipamentos dos Laboratórios
Dados: 100%: 74 10,8%:8 33,8%:25 9,5%:7 37,8%:28 8,1%:6

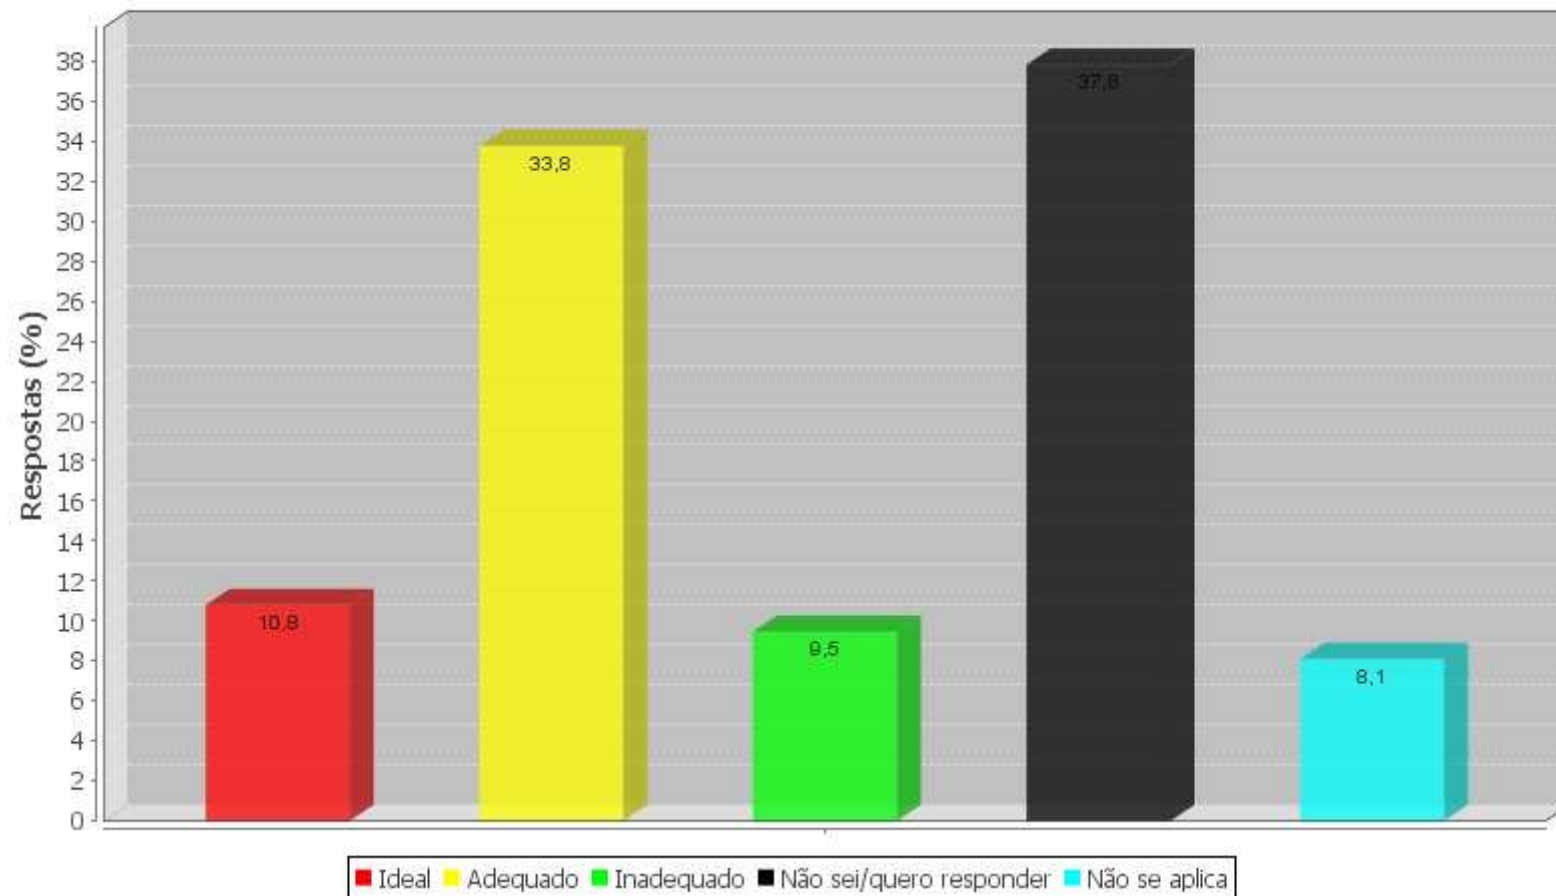


Avaliação feita pelo Docente-Estrutura-Geral
Questão:Manutenção dos equipamentos
Dados: 100%: 74 12,2%:9 33,8%:25 6,8%:5 39,2%:29 8,1%:6

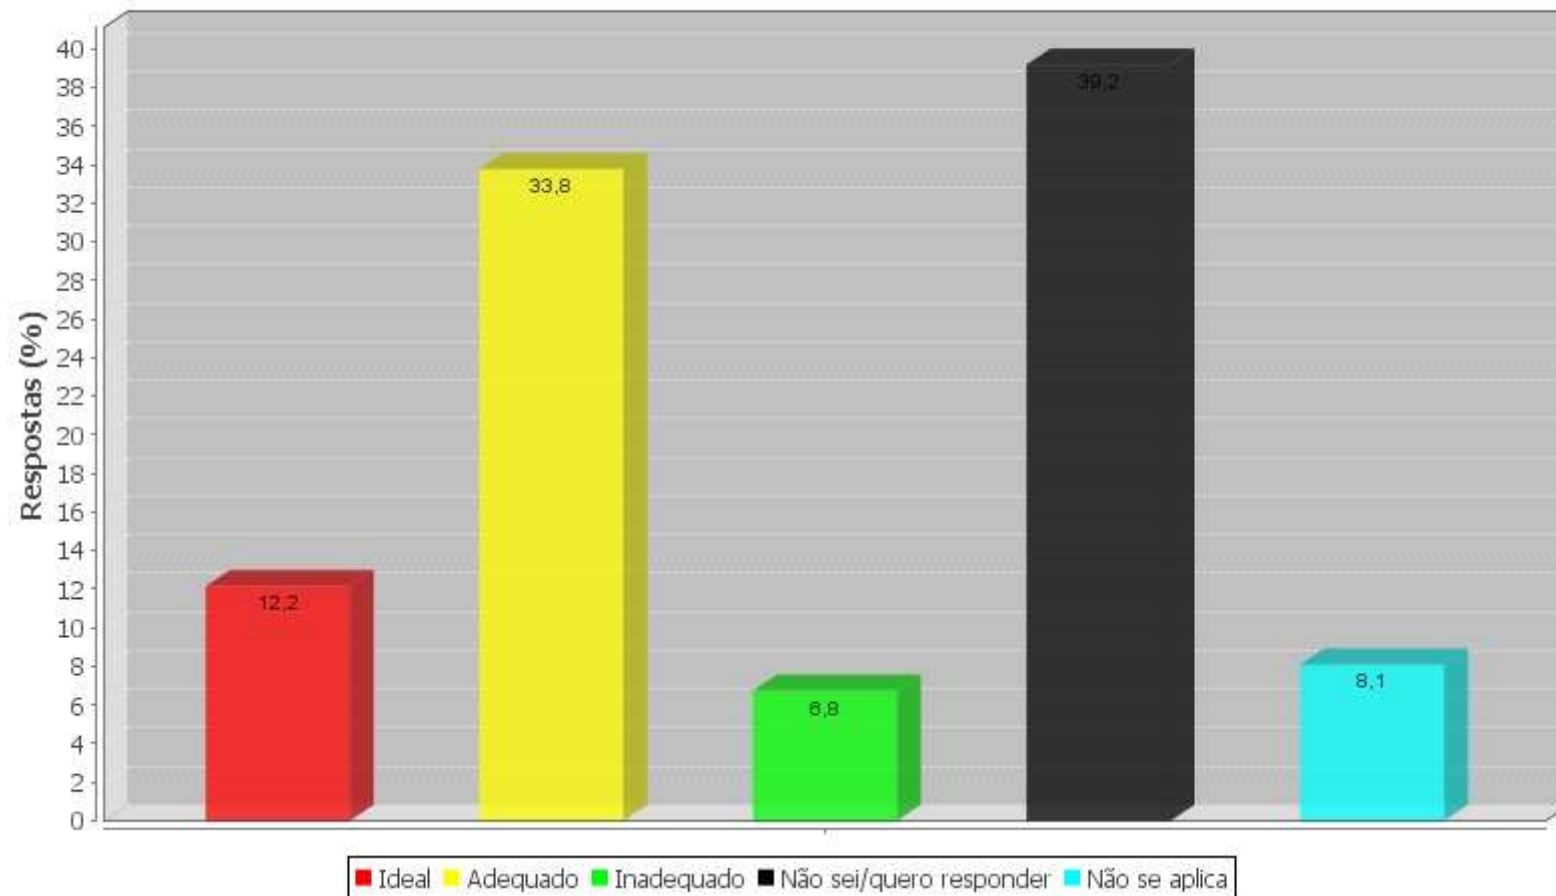


Avaliação feita pelo Docente-Estrutura-Geral
Questão:Disponibilidade de softwares
Dados: 100%: 74 9,5%:7 29,7%:22 8,1%:6 44,6%:33 8,1%:6

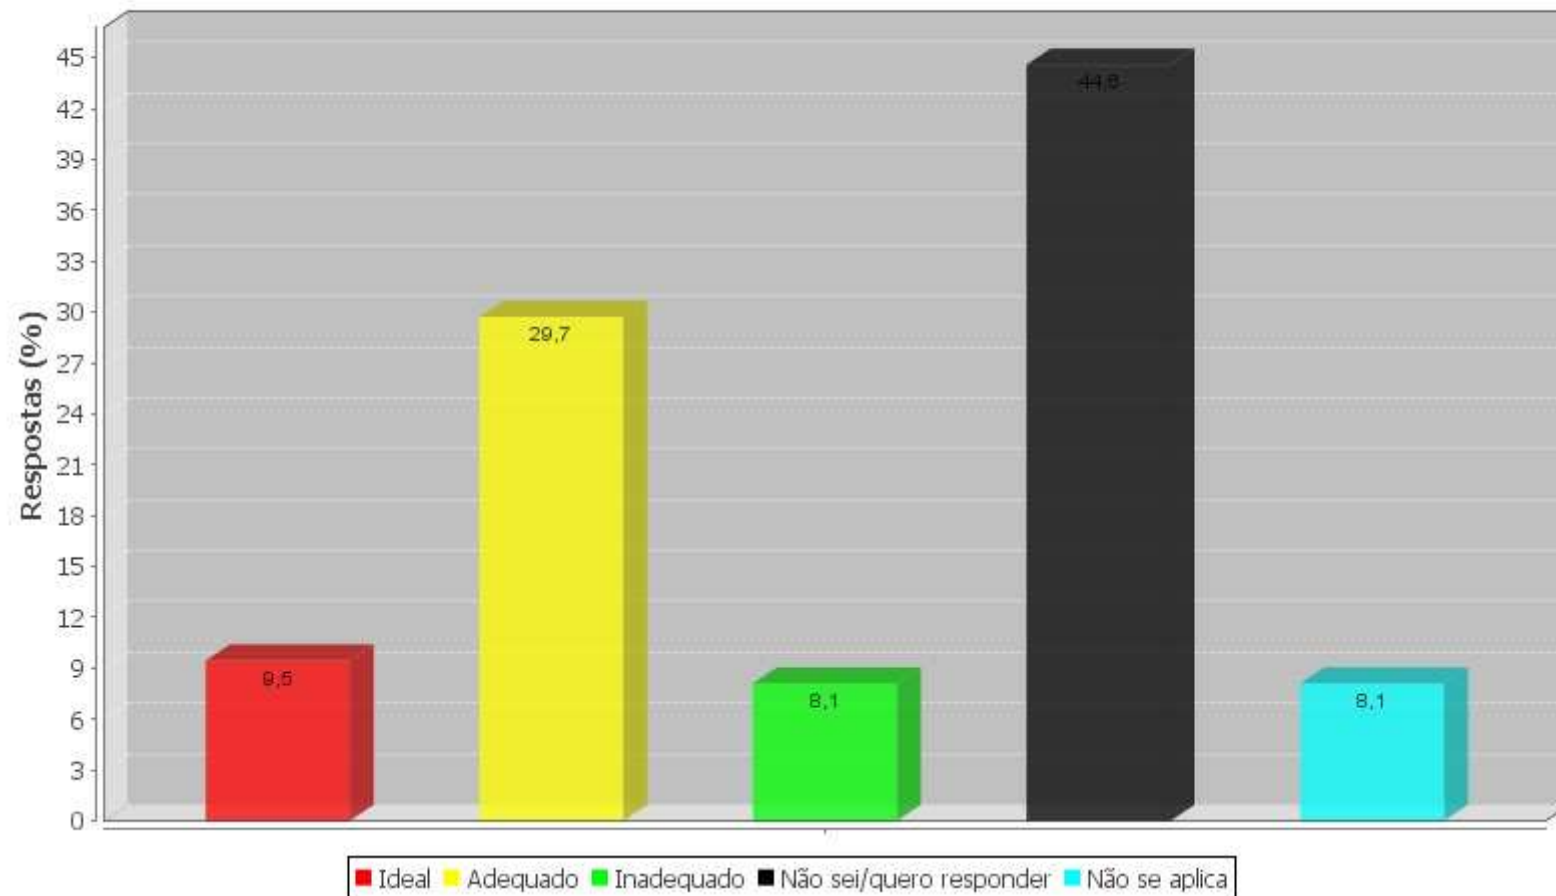


Avaliação feita pelo Docente-Estrutura-Geral
Questão:Utilização de Internet
Dados: 100%: 74 13,5%:10 41,9%:31 5,4%:4 1,4%:1 29,7%:22 8,1%:6

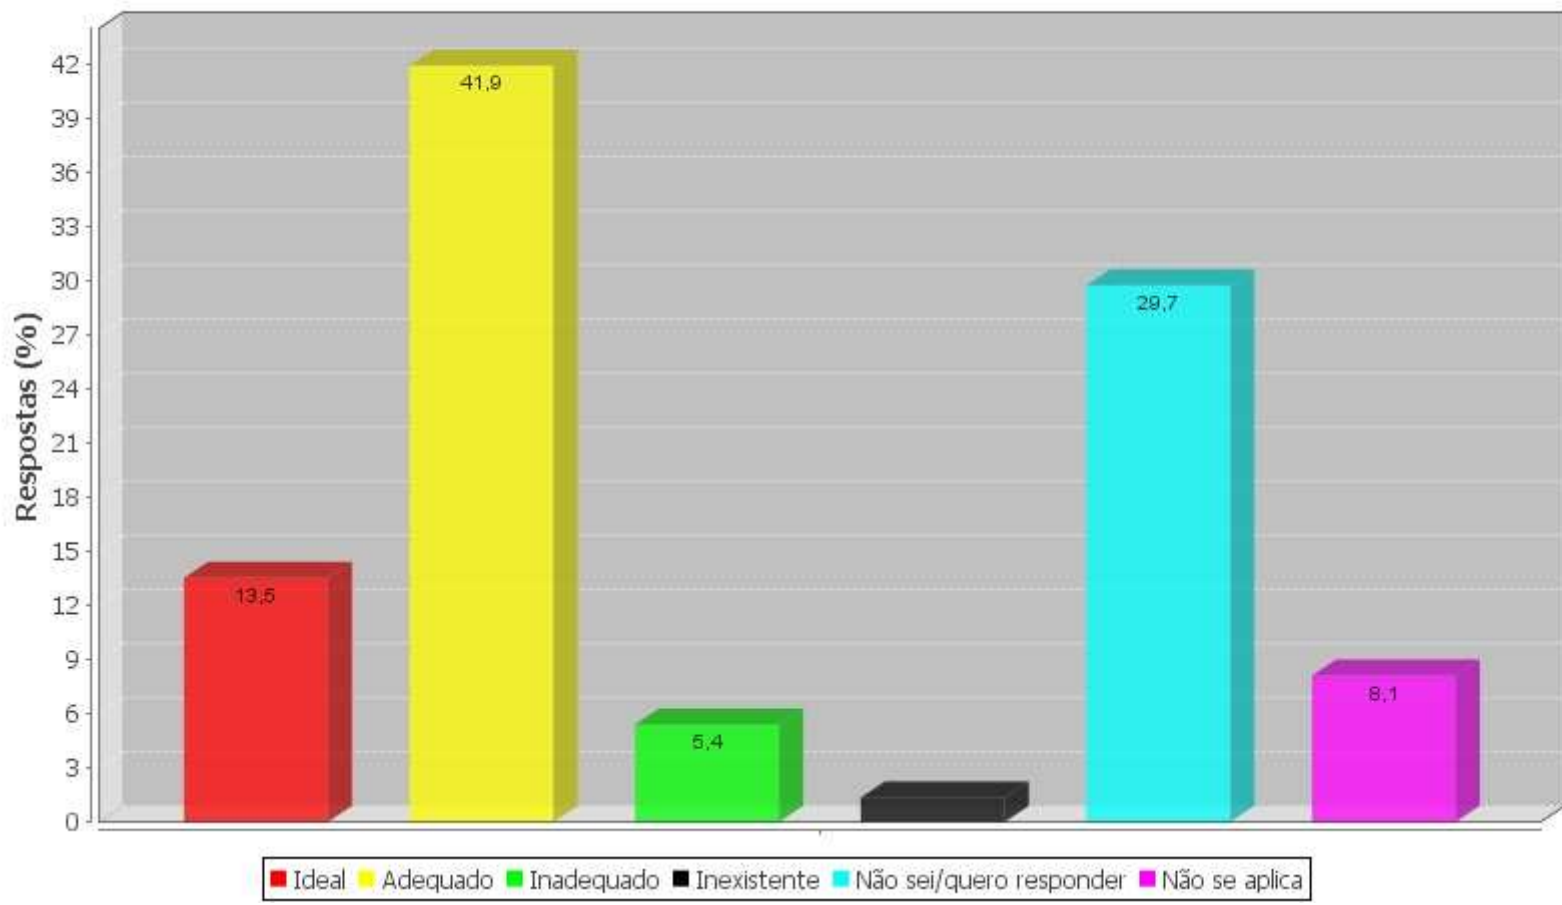


Avaliação feita pelo Docente-Estrutura-Geral
Questão: Espaço físico para as atividades das disciplinas
Dados: 100%: 74 21,6%:16 58,1%:43 20,3%:15

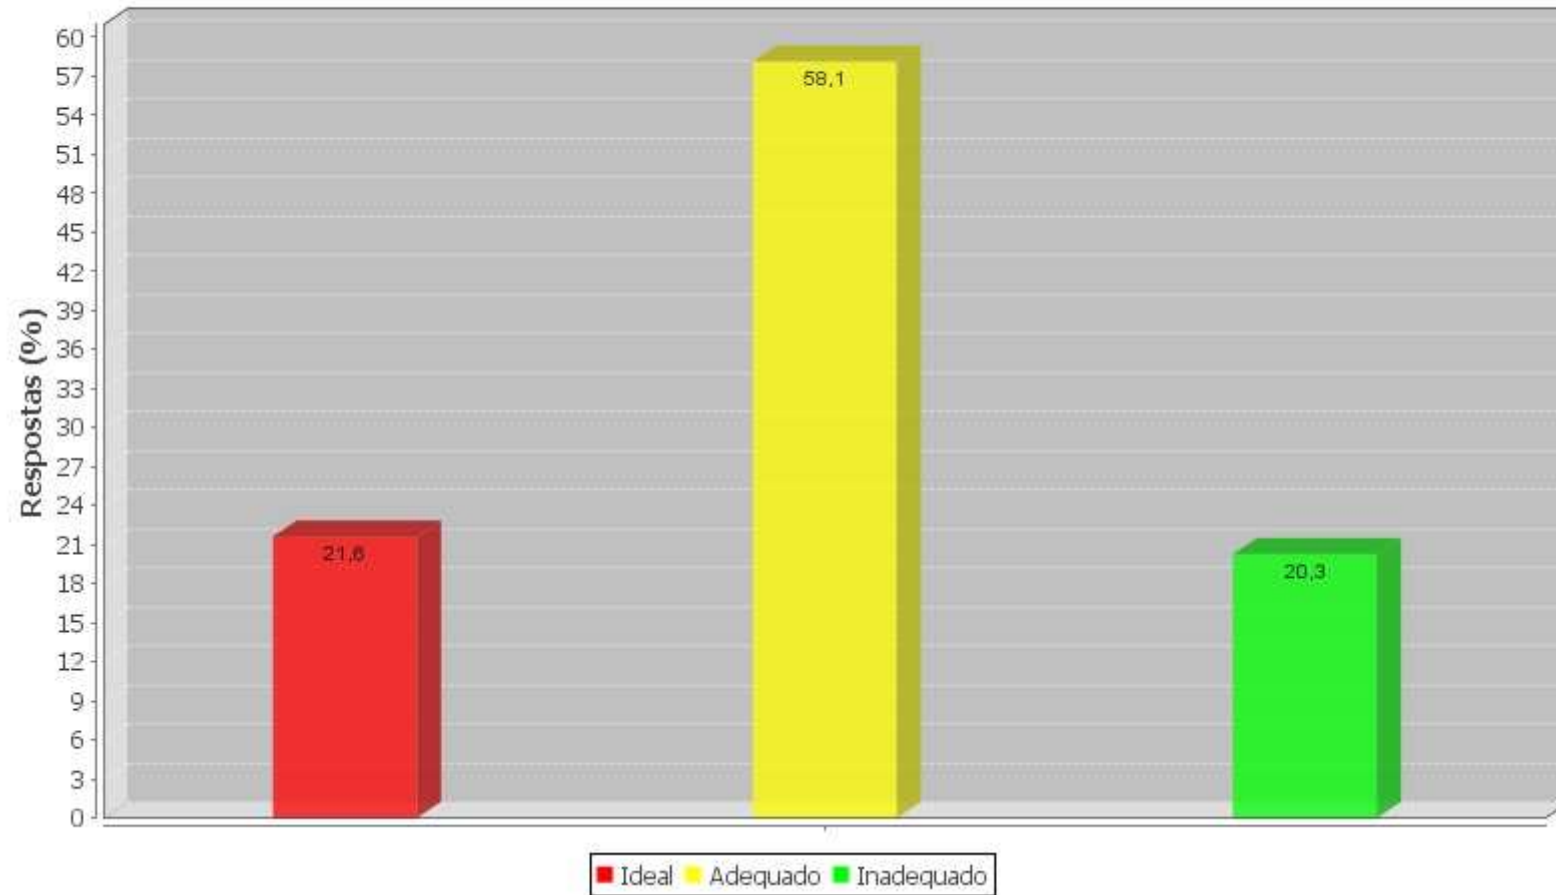


Avaliação feita pelo Docente-Estrutura-Geral
Questão: Dimensionamento do número de alunos com as especificidades das disciplinas
Dados: 100%: 74 24,3%: 18 47,3%: 35 25,7%: 19 2,7%: 2

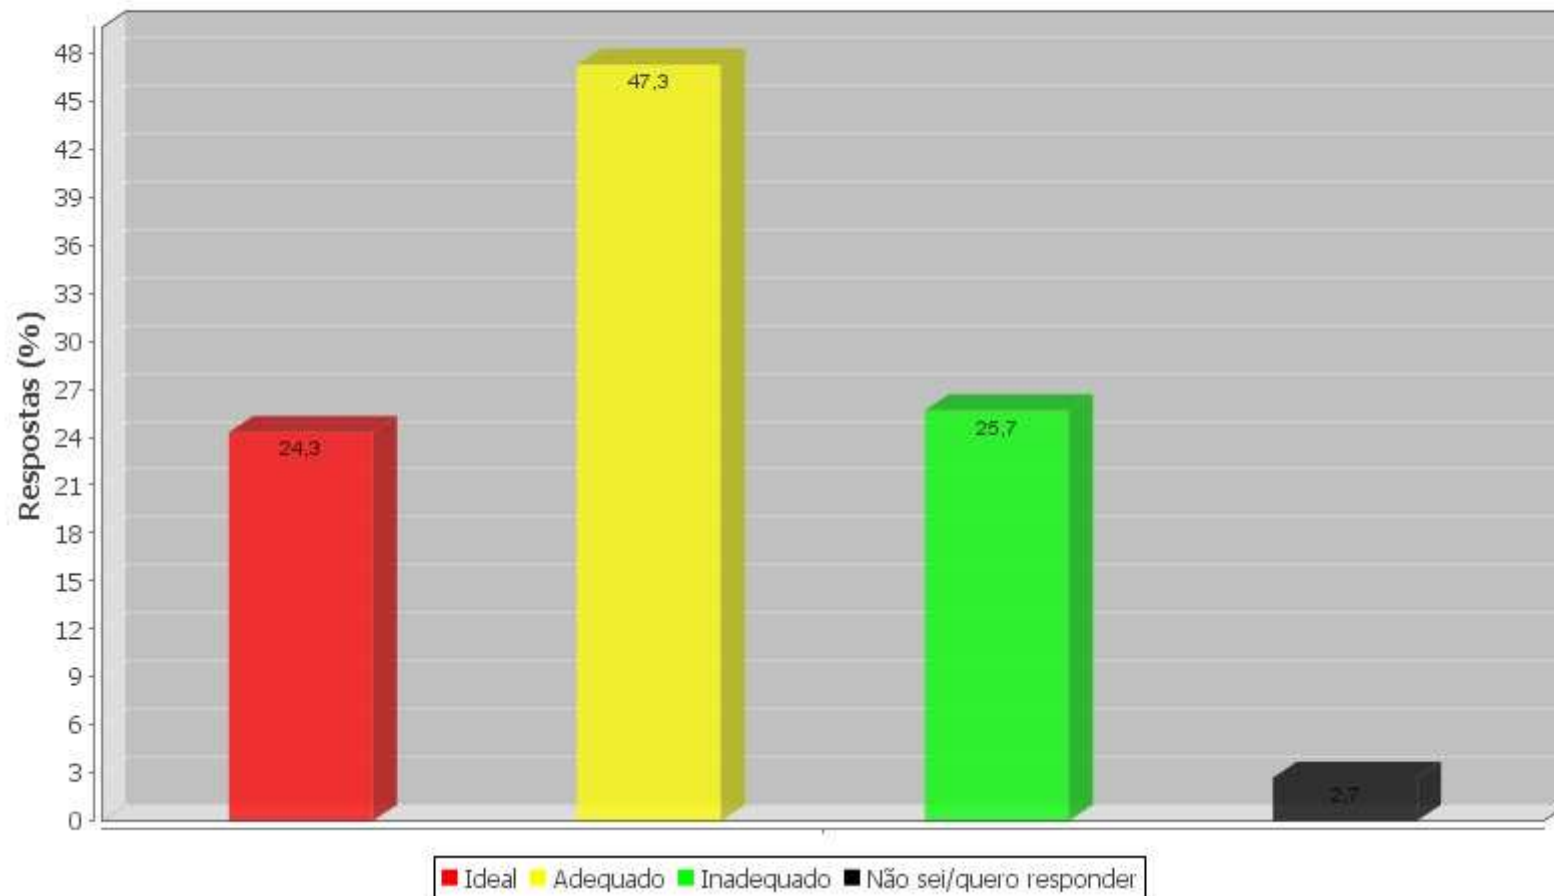


Avaliação feita pelo Docente-Estrutura-Geral
Questão: Ambiente para as aulas quanto à acústica
Dados: 100%: 74 10,8%: 8 43,2%: 32 45,9%: 34

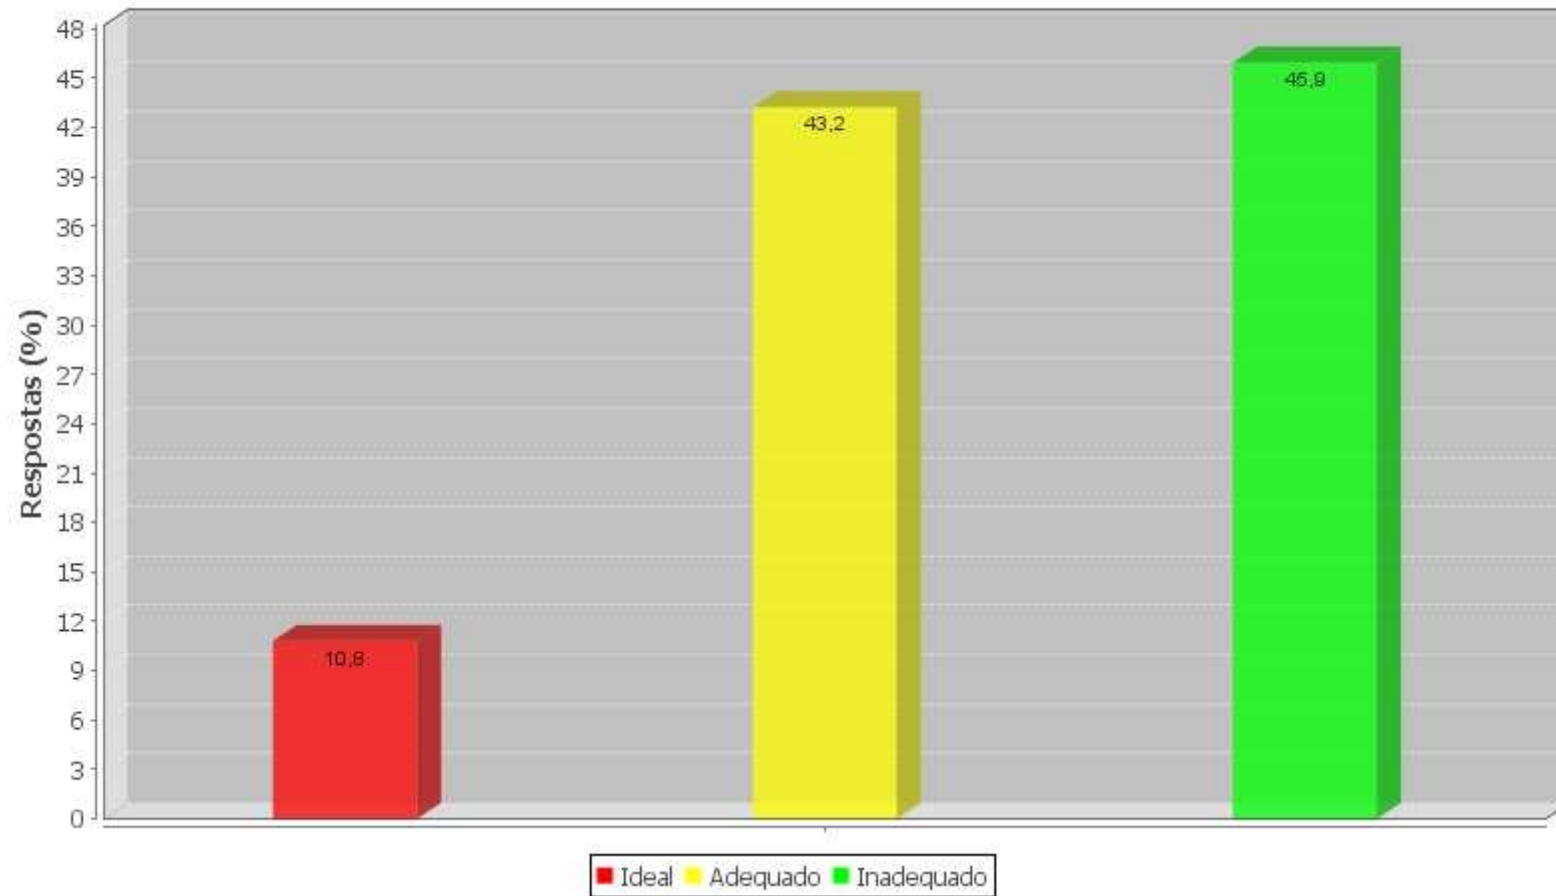


Avaliação feita pelo Docente-Estrutura-Geral
Questão: Ambiente para as aulas quanto à luminosidade
Dados: 100%: 74 18,9%:14 59,5%:44 21,6%:16

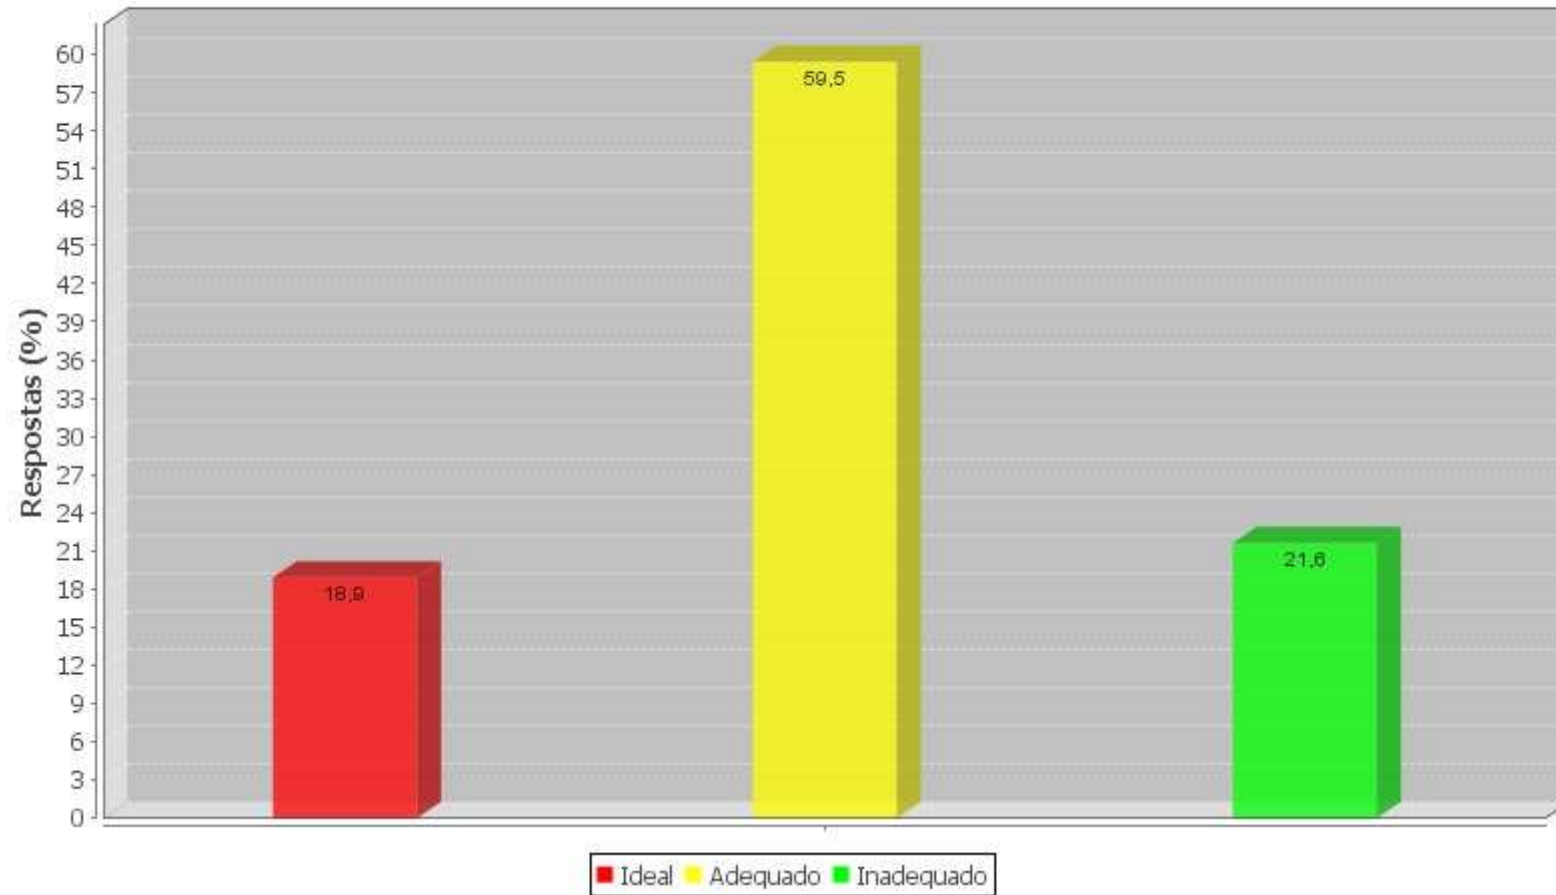


Avaliação feita pelo Docente-Estrutura-Geral
Questão: Ambiente para as aulas quanto à ventilação
Dados: 100%: 74 12,2%: 9 59,5%: 44 28,4%: 21

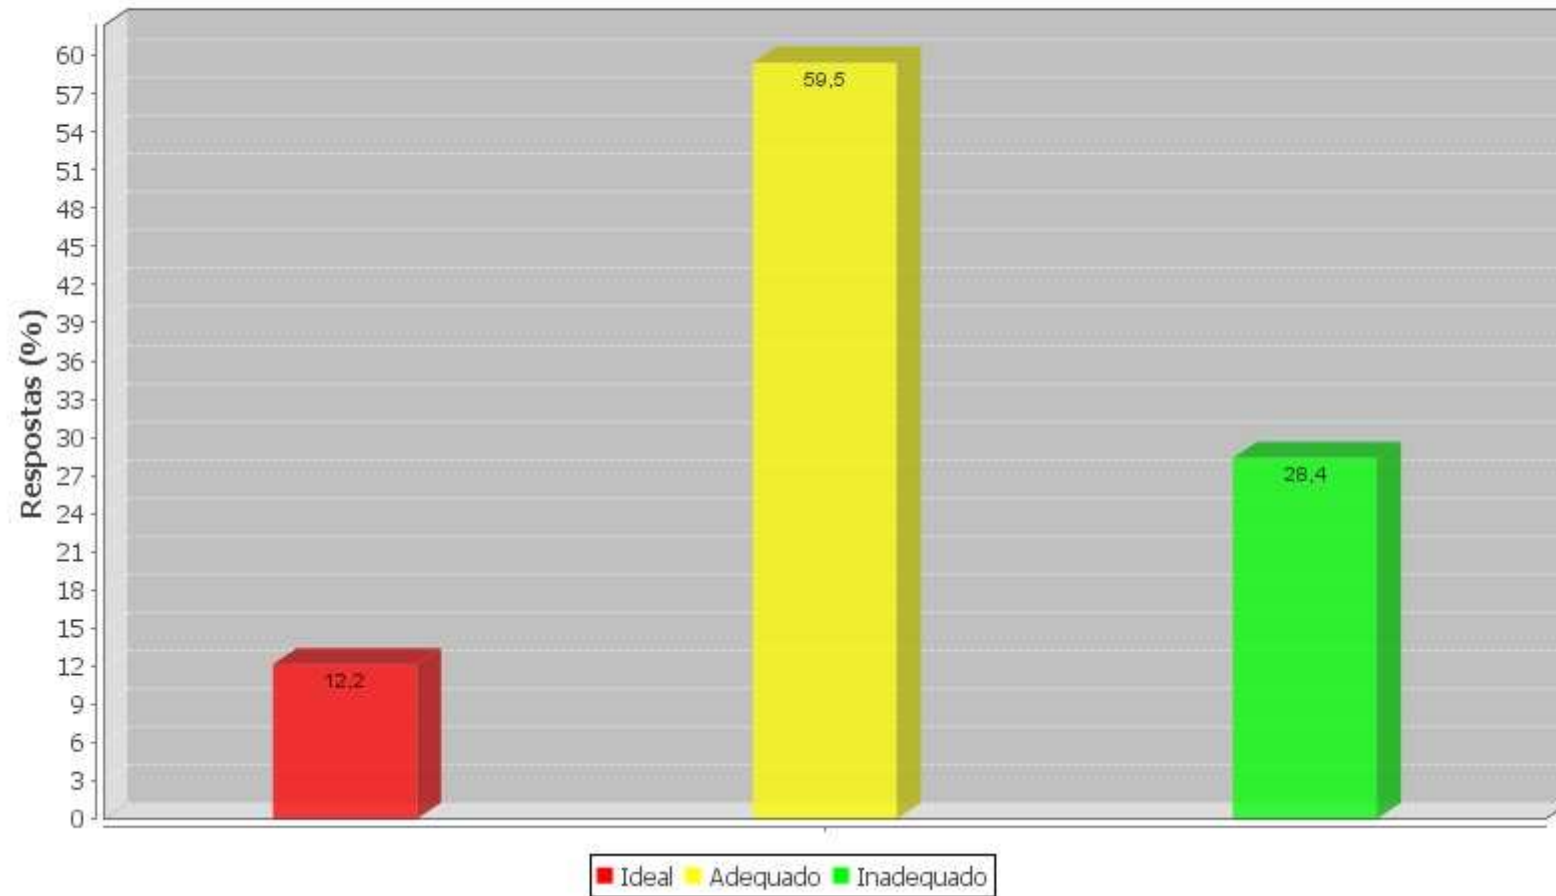


Avaliação feita pelo Docente-Estrutura-Geral
Questão:Disponibilidade e qualidade de equipamentos audiovisuais em sala de aula
Dados: 100%: 74 10,8%:8 24,3%:18 59,5%:44 1,4%:1 4,1%:3

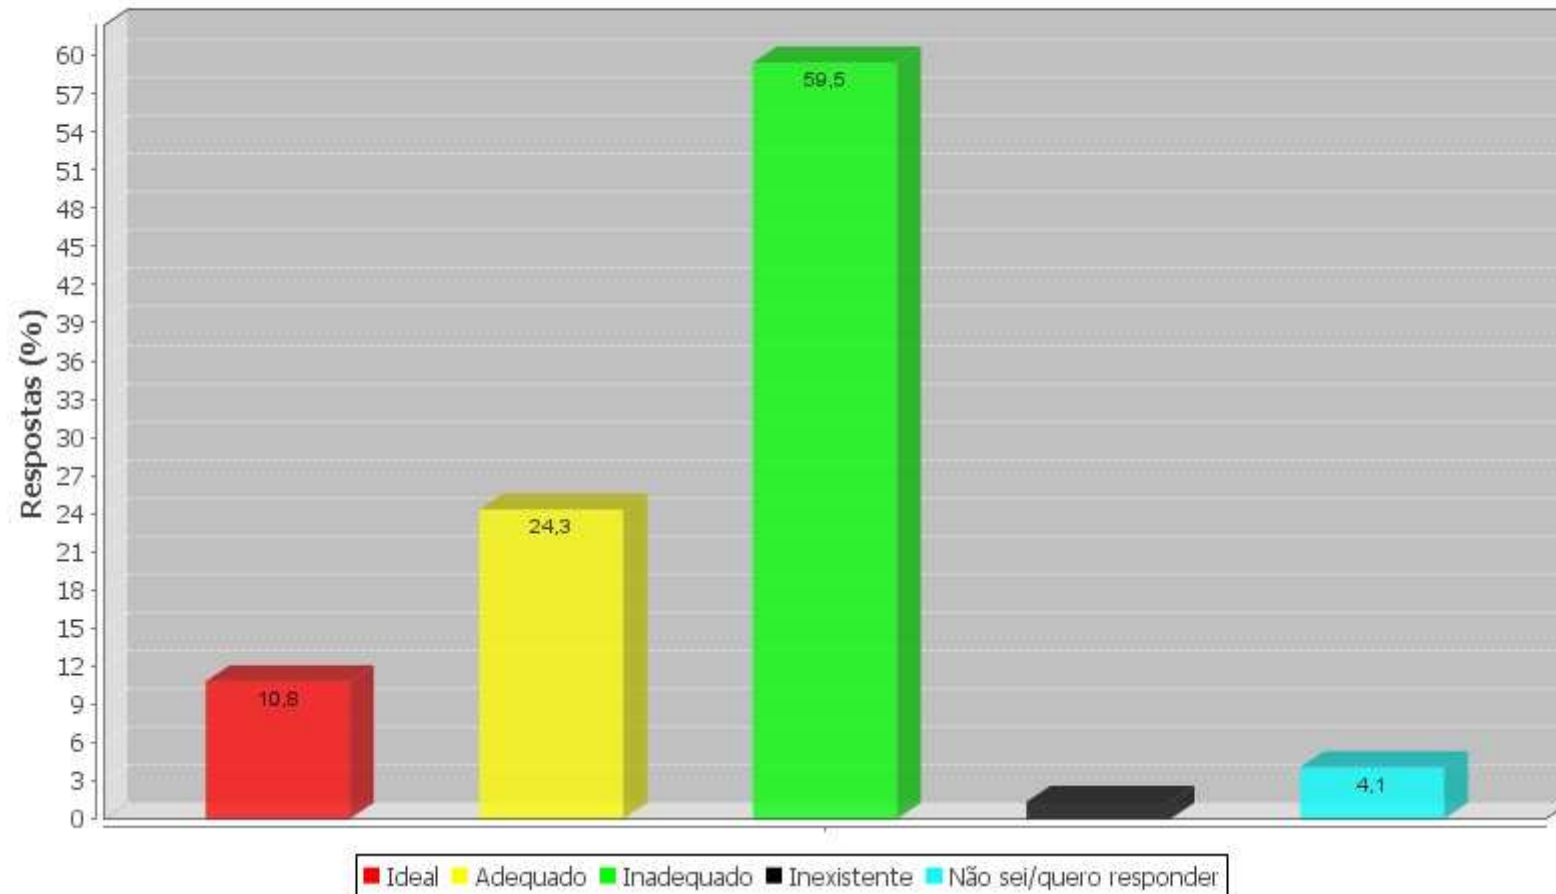


Avaliação feita pelo Docente-Estrutura-Geral
Questão: Horário de funcionamento da biblioteca
Dados: 100%: 74 45,9%:34 33,8%:25 12,2%:9 8,1%:6

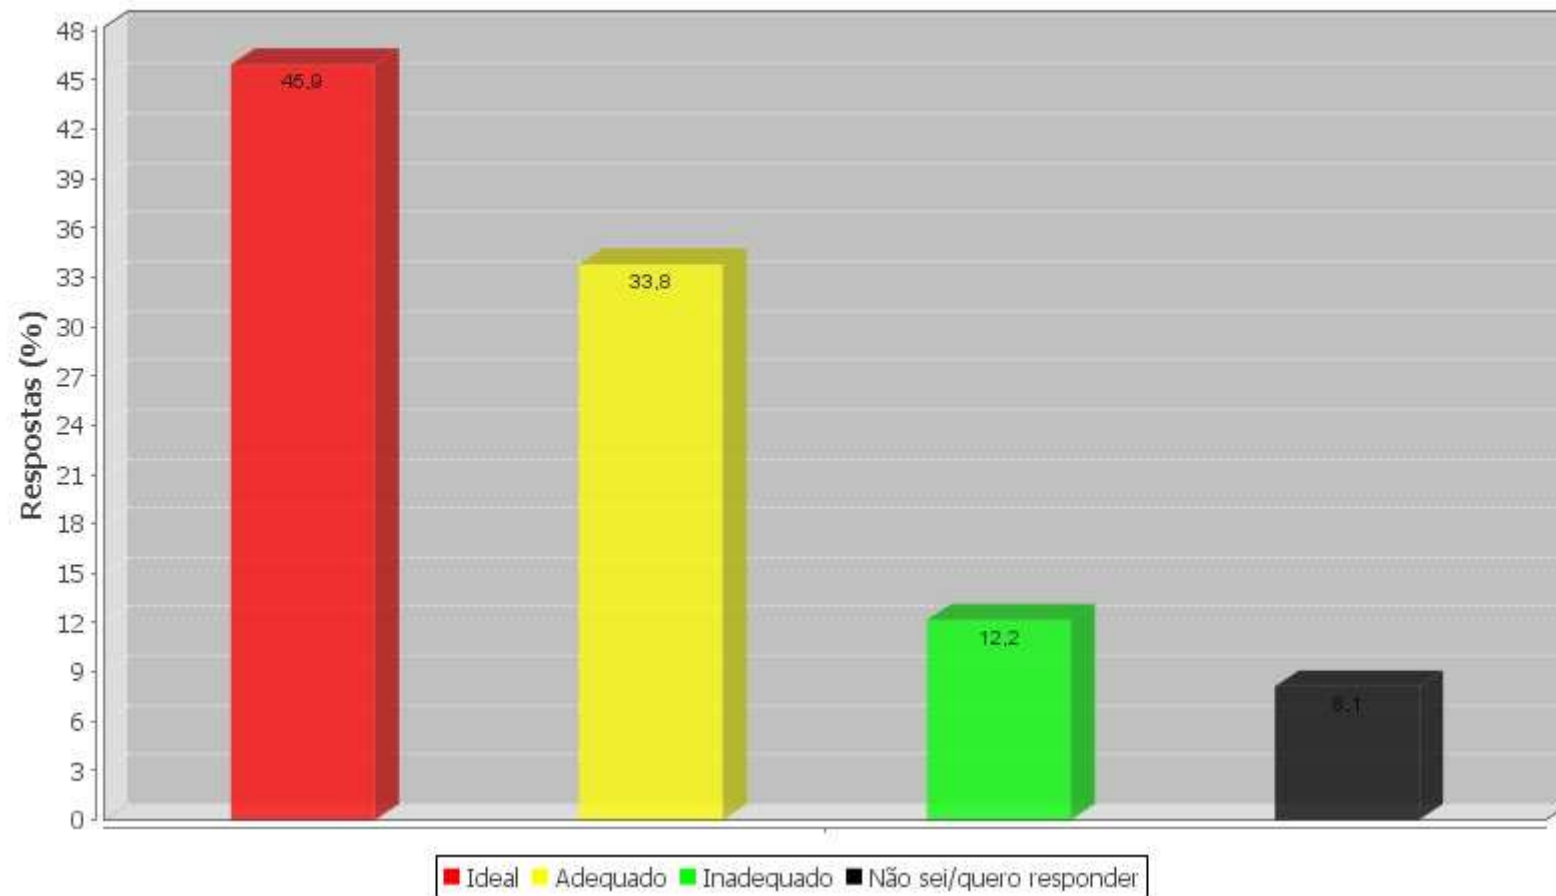


Avaliação feita pelo Docente-Estrutura-Geral
Questão:Acervo bibliográfico: livros na área do curso
Dados: 100%: 74 13,5%:10 50%:37 32,4%:24 1,4%:1 2,7%:2

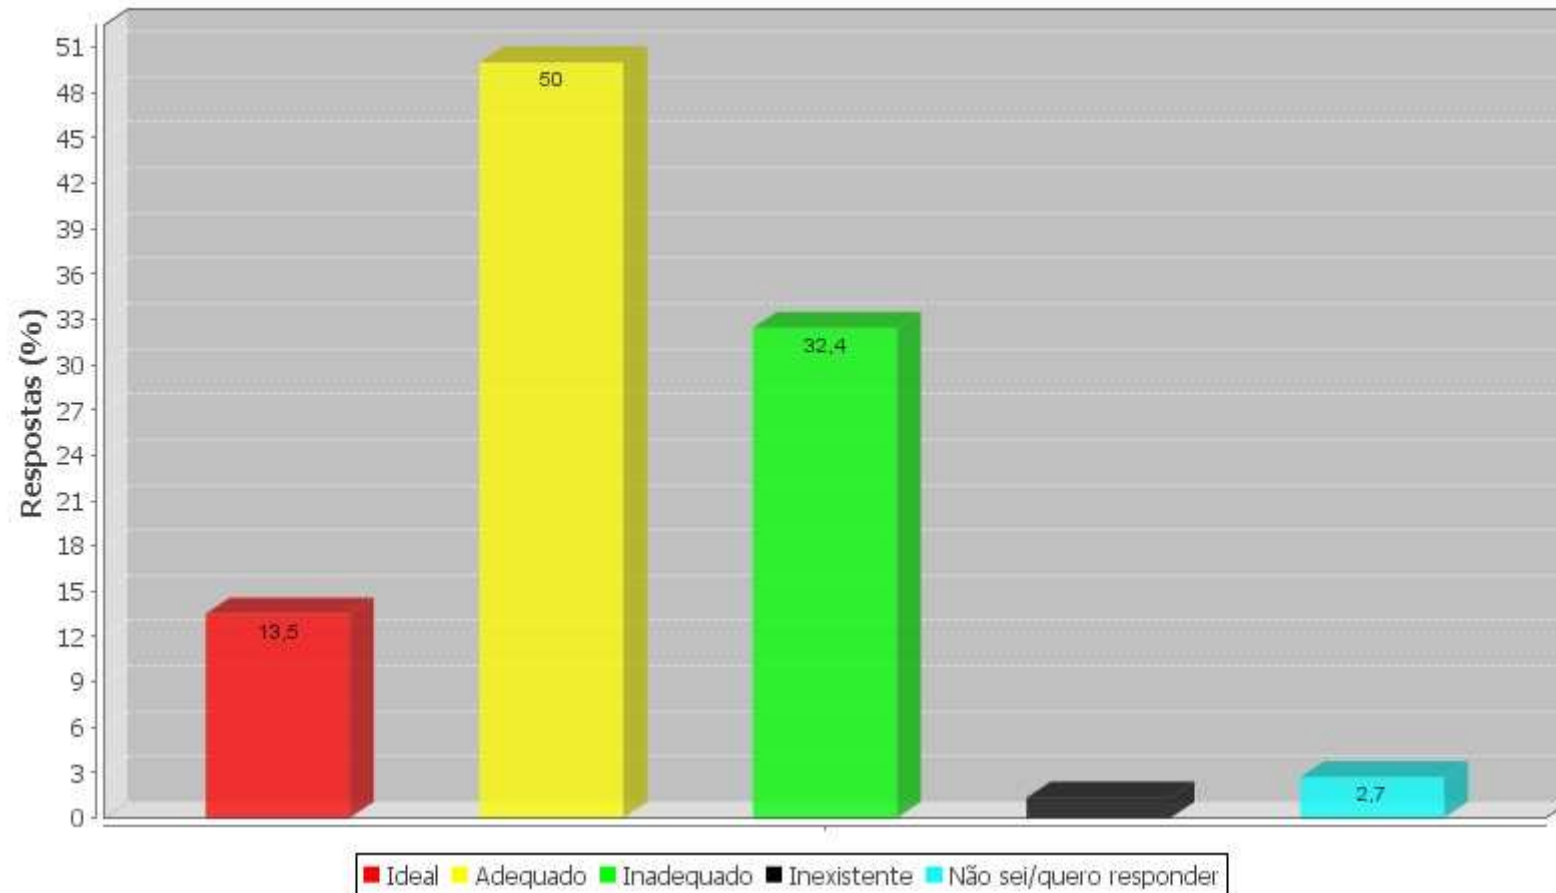


Avaliação feita pelo Docente-Estrutura-Geral
Questão:Acervo: periódicos, CD-ROM, fitas de vídeo
Dados: 100%: 74 13,5%:10 36,5%:27 27%:20 1,4%:1 21,6%:16

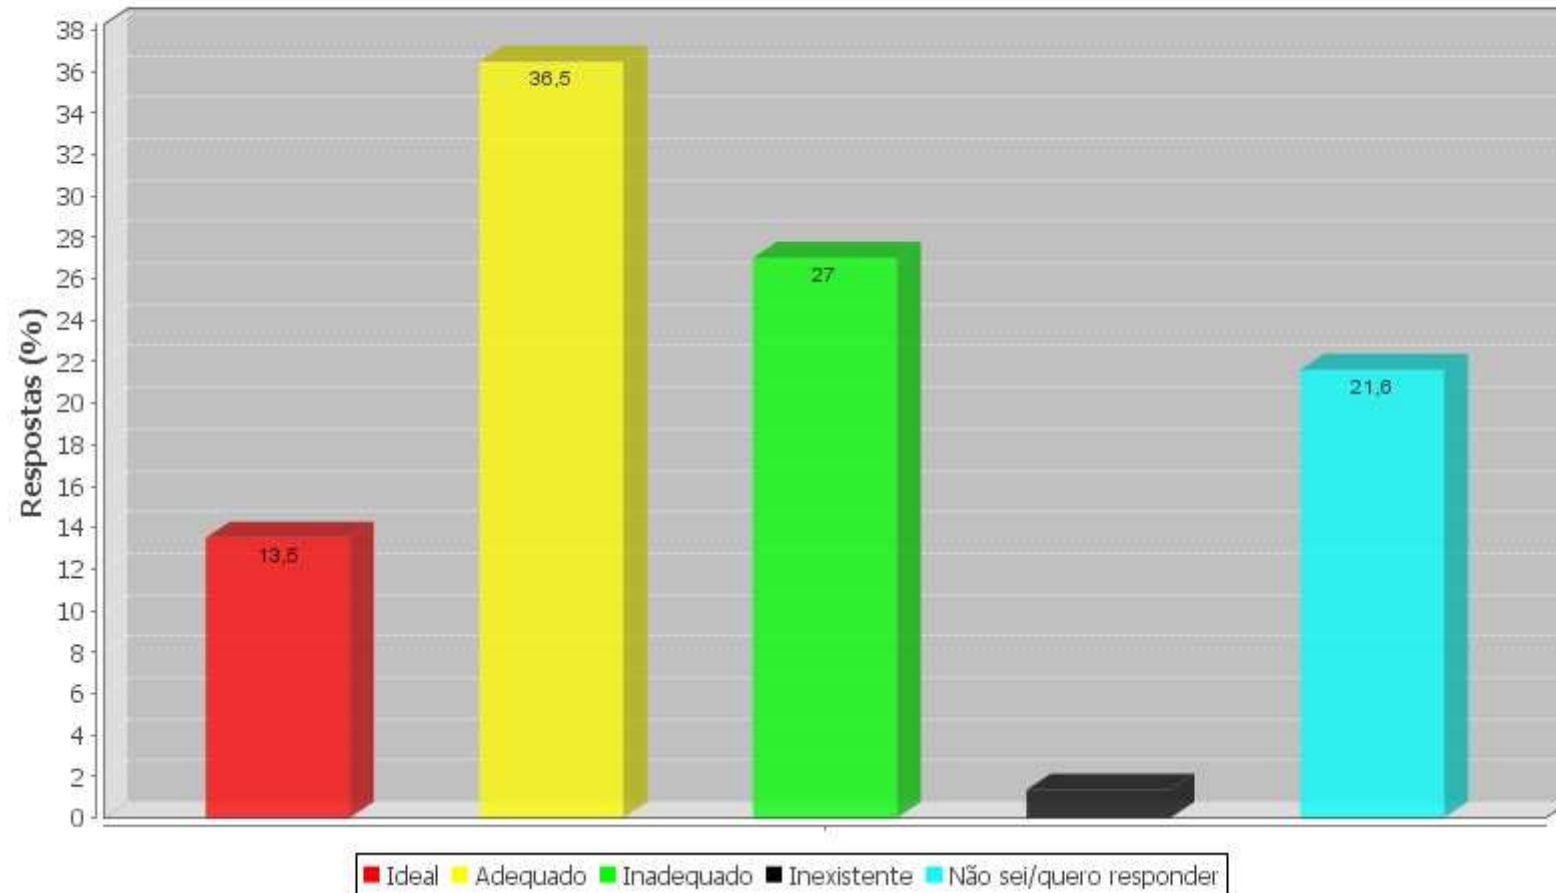


Avaliação feita pelo Docente-Estrutura-Geral
Questão:Disponibilidade de livros básicos recomendados nas disciplinas
Dados: 100%: 74 18,9%:14 44,6%:33 32,4%:24 1,4%:1 2,7%:2

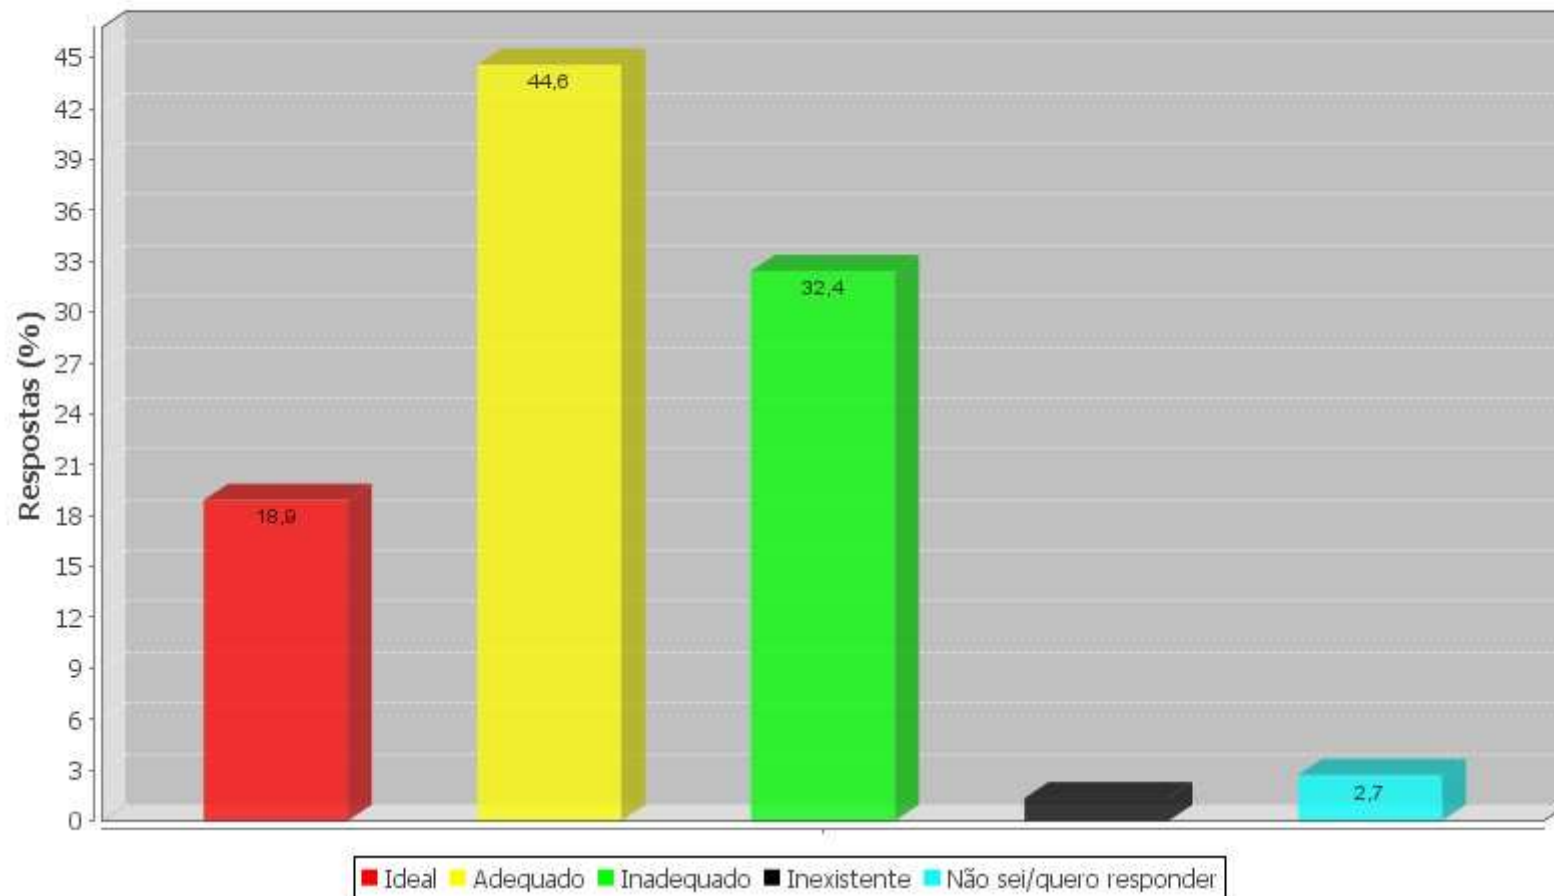


Avaliação feita pelo Docente-Estrutura-Geral
Questão:Acomodações para estudo e consulta individual
Dados: 100%:74 18,9%:14 47,3%:35 27%:20 6,8%:5

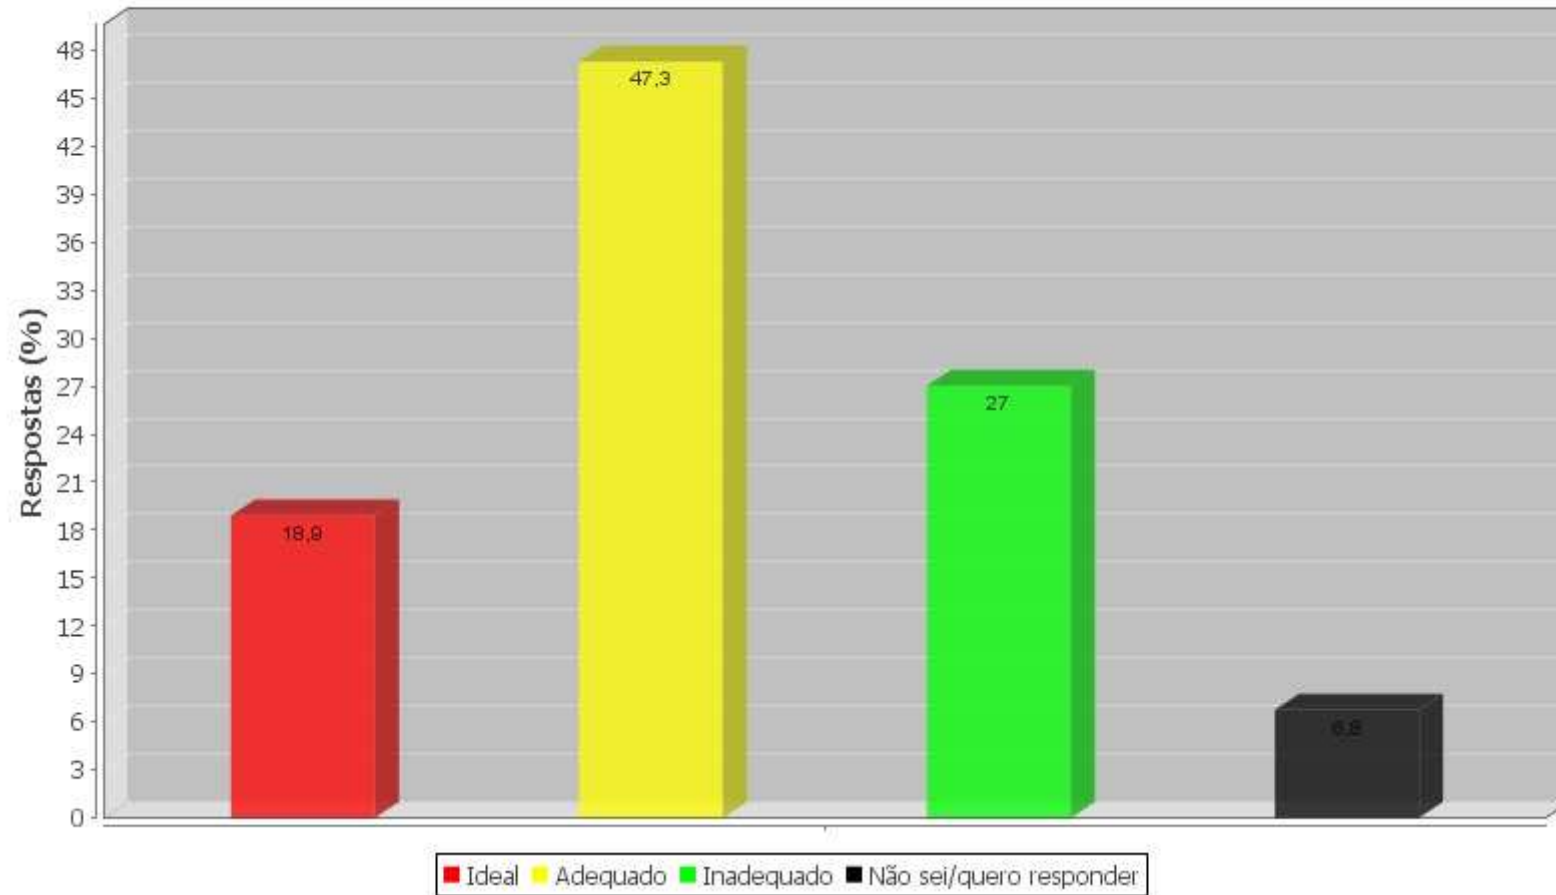


Avaliação feita pelo Docente-Estrutura-Geral
Questão:Acomodações para estudo e consulta em grupo
Dados: 100%: 74 20,3%:15 51,4%:38 21,6%:16 6,8%:5

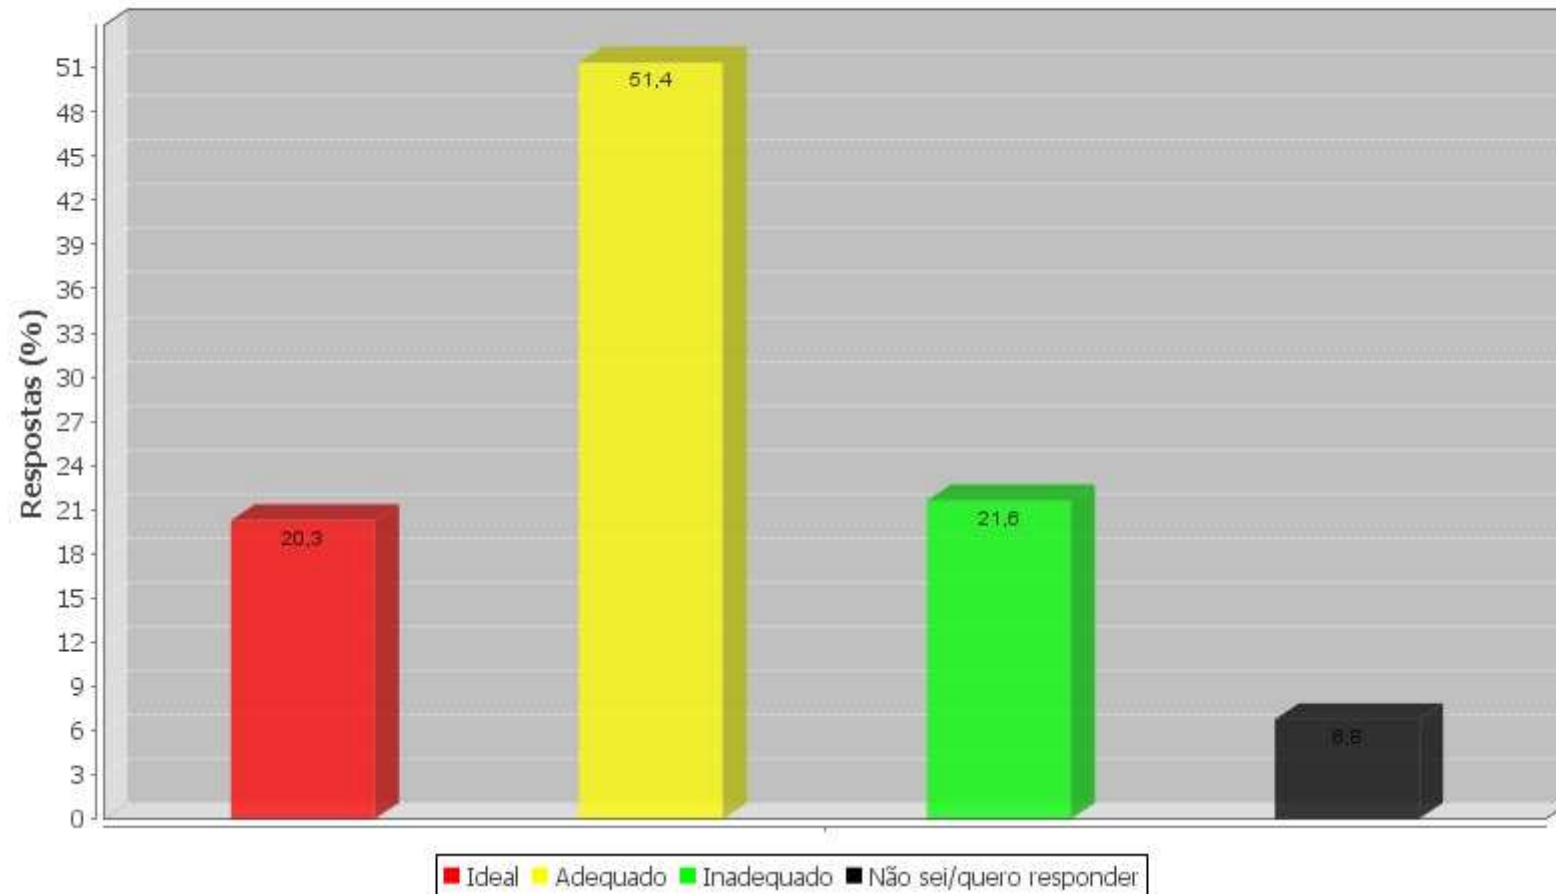


Avaliação feita pelo Docente-Estrutura-Geral
Questão:Atendimento do pessoal da biblioteca
Dados: 100%: 74 59,5%:44 35,1%:26 1,4%:1 4,1%:3

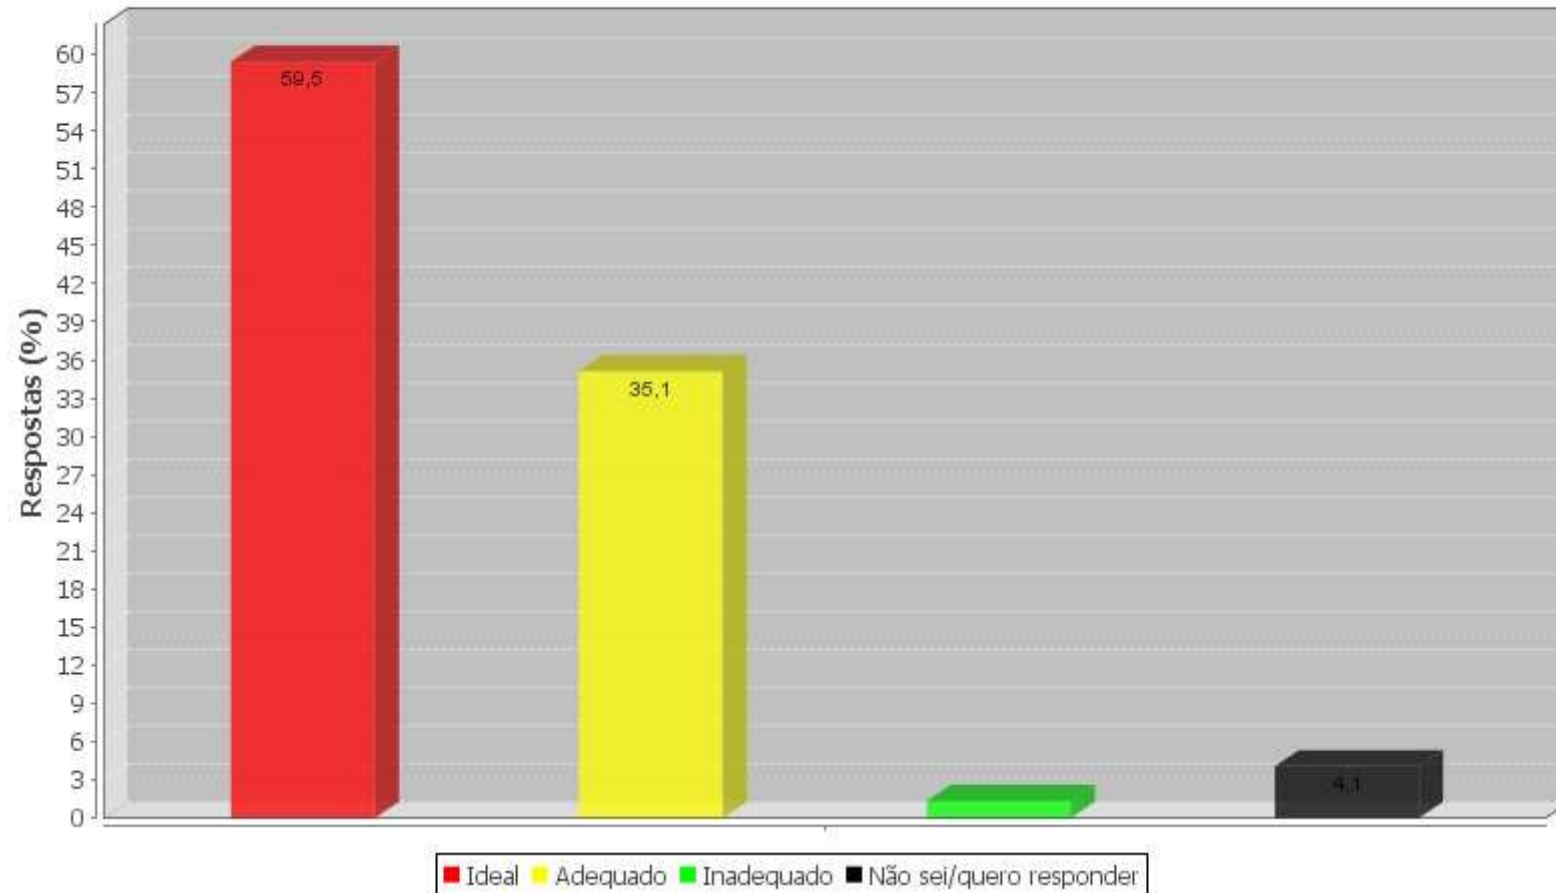


Avaliação feita pelo Docente-Estrutura-Geral
Questão: Sistema de comunicação e informação da Biblioteca quanto ao acervo bibliográfico
Dados: 100%: 74 29,7%:22 43,2%:32 10,8%:8 2,7%:2 13,5%:10

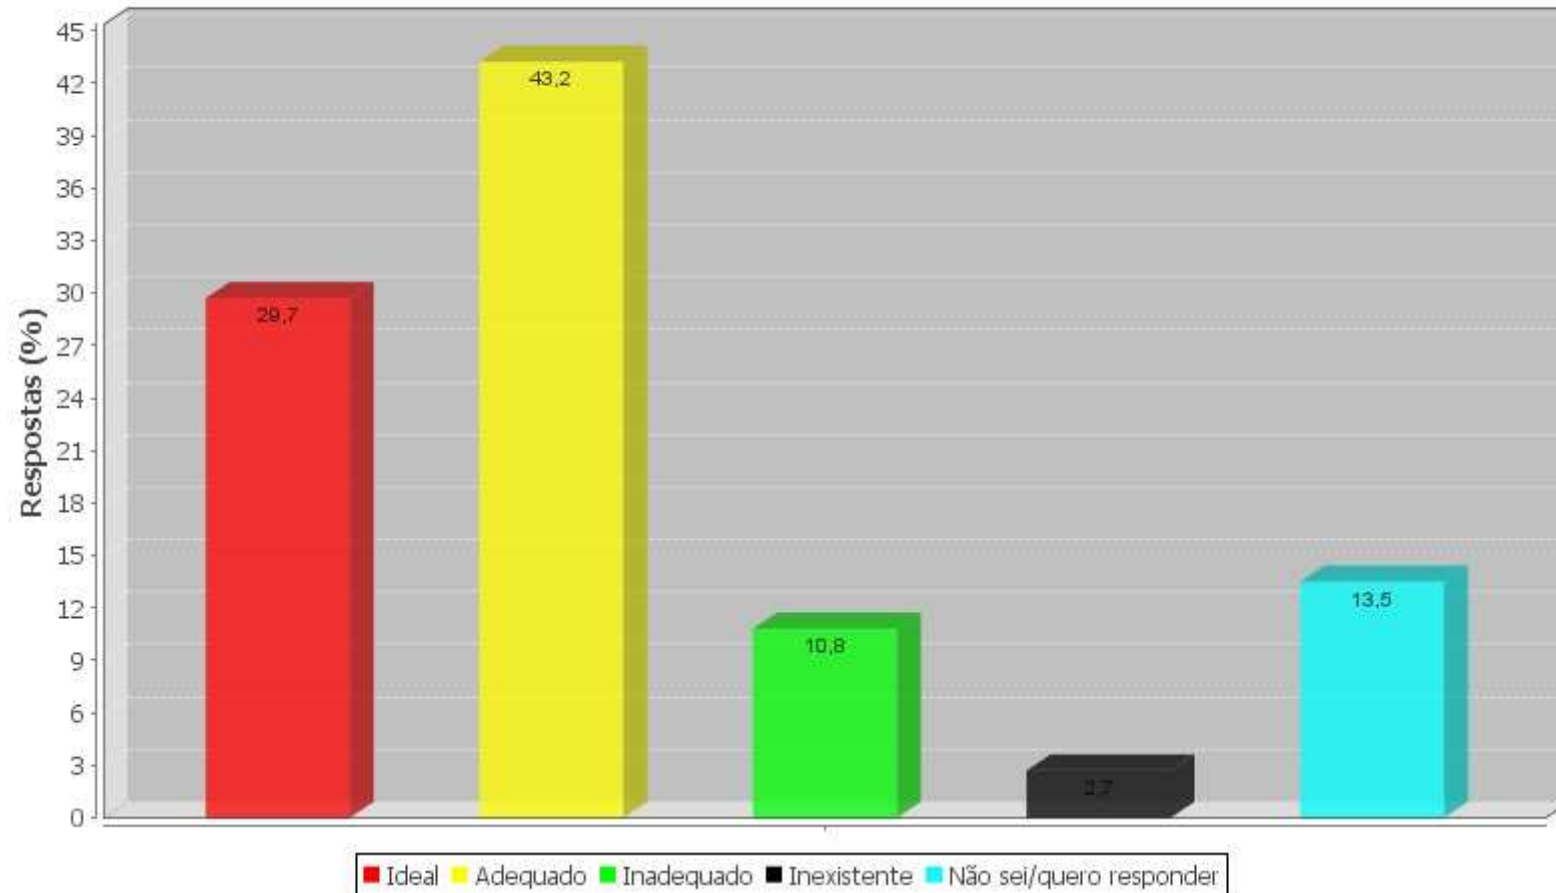


Avaliação feita pelo Docente-Estrutura-Geral
Questão: Auxílio às dúvidas, na procura de livros, do pessoal da biblioteca
Dados: 100%: 74 50%: 37 41,9%: 31 1,4%: 1 6,8%: 5

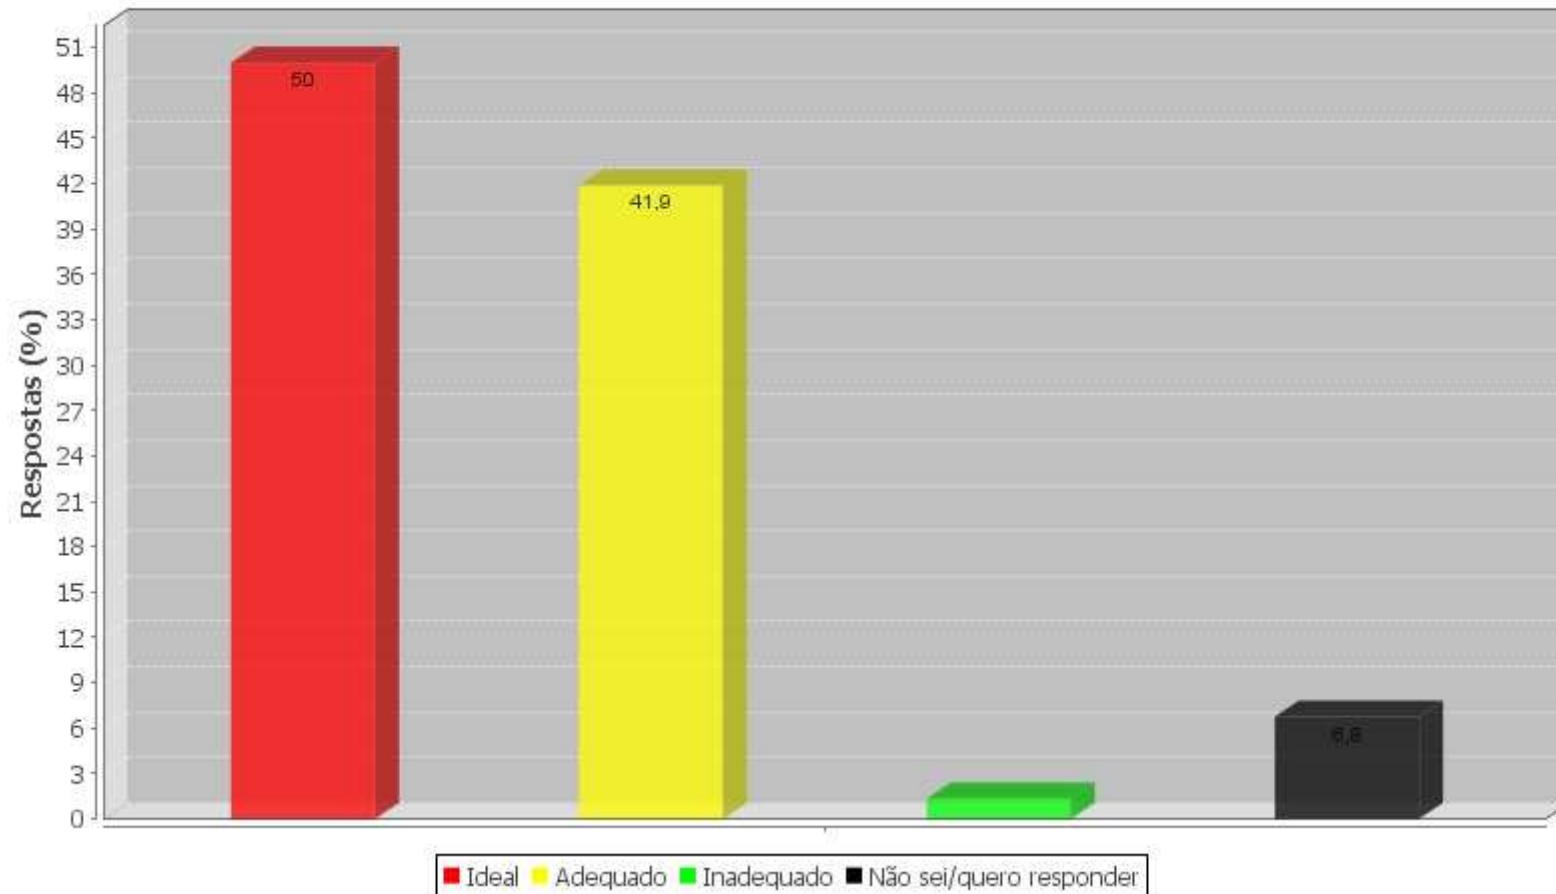


Avaliação feita pelo Docente-Estrutura-Geral
Questão:Espaço físico
Dados: 100%: 74 13,5%:10 50%:37 36,5%:27

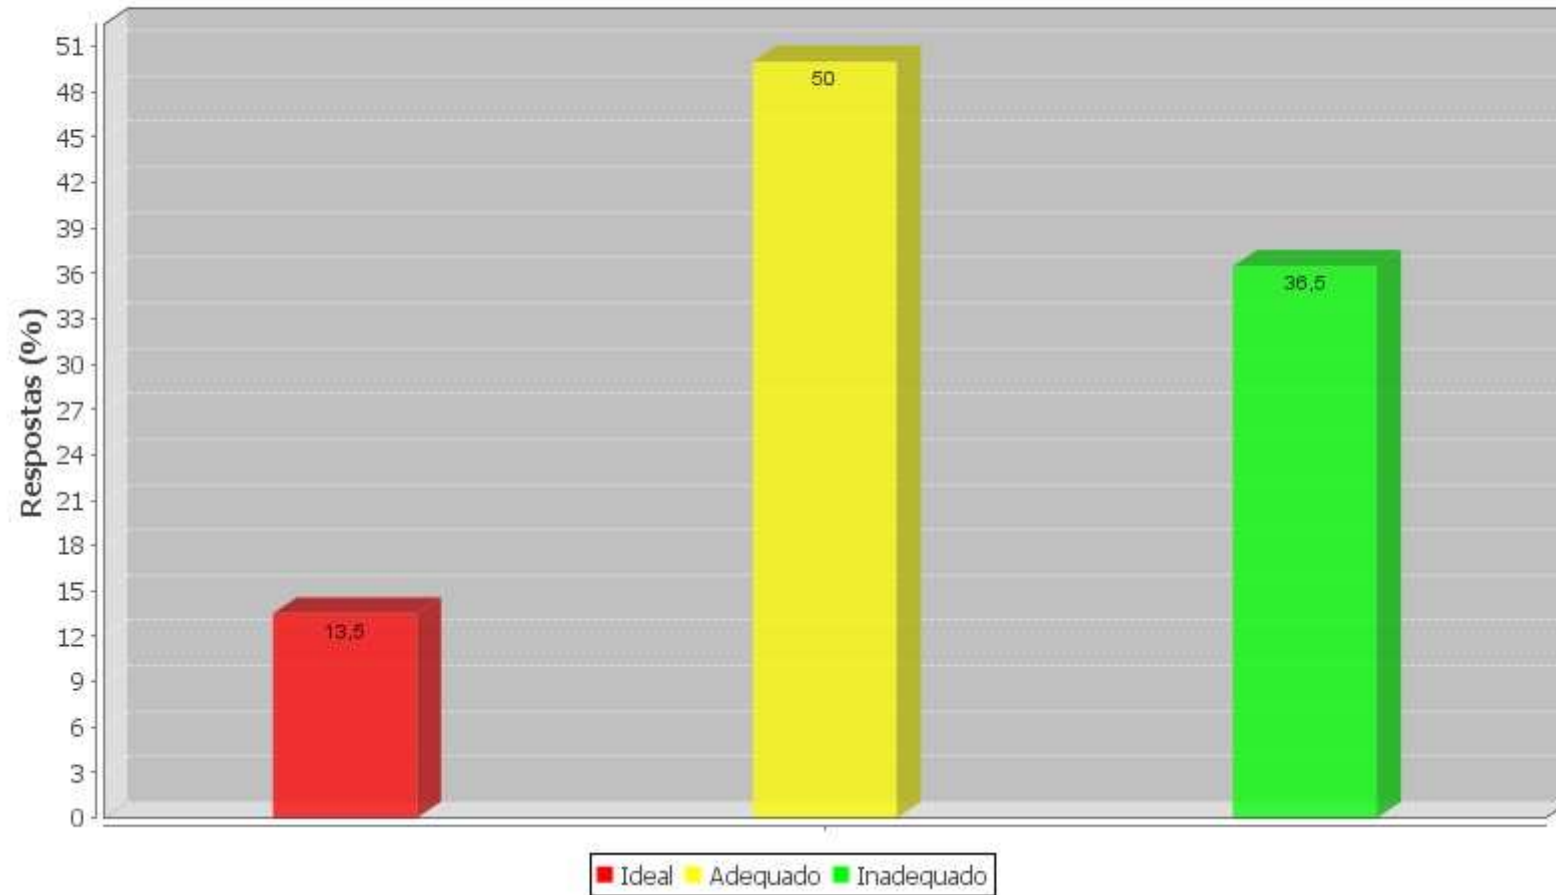


Avaliação feita pelo Docente-Estrutura-Geral
Questão:Condições de segurança
Dados: 100%: 74 14,9%:11 47,3%:35 32,4%:24 2,7%:2 2,7%:2

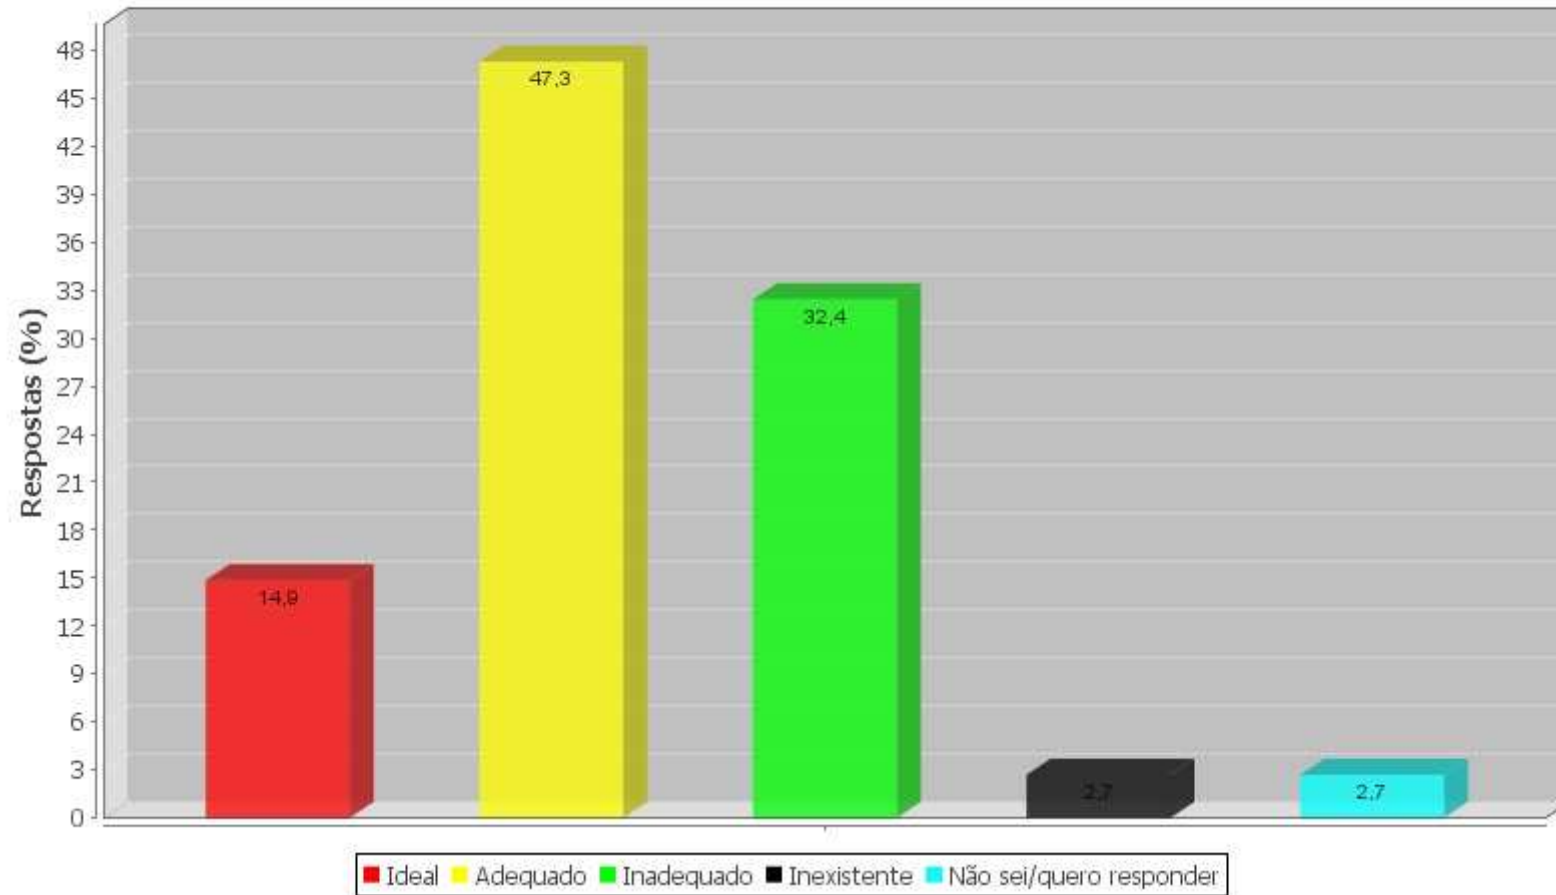


Avaliação feita pelo Docente-Estrutura-Geral
Questão:Estacionamento
Dados: 100%: 74 6,8%:5 12,2%:9 48,6%:36 28,4%:21 2,7%:2 1,4%:1

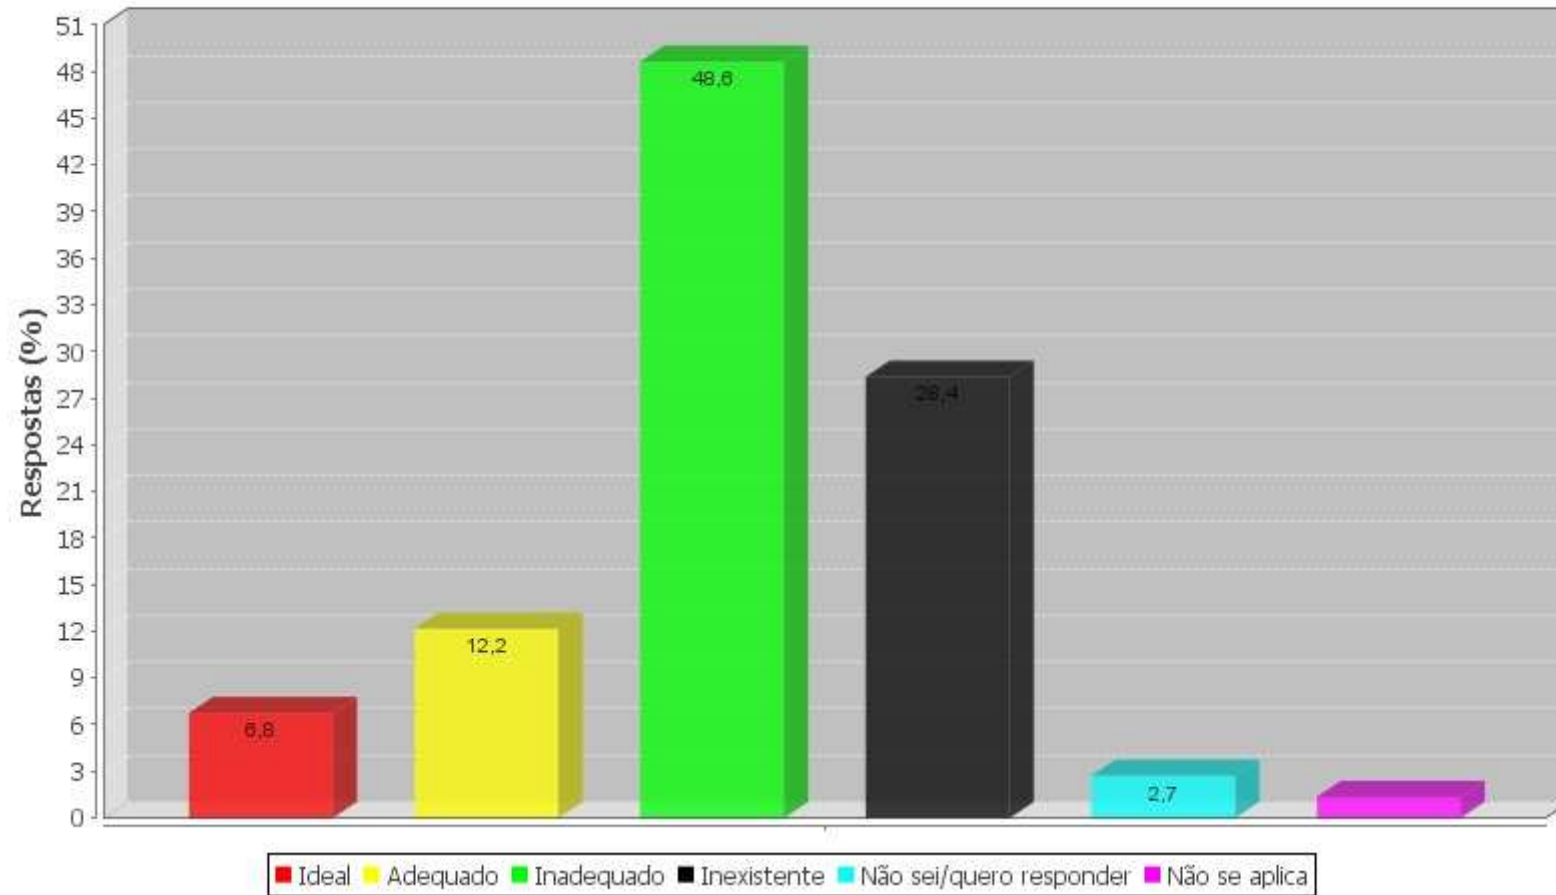


Avaliação feita pelo Docente-Estrutura-Geral
Questão:Circulação interna
Dados: 100%:74 14,9%:11 52,7%:39 31,1%:23 1,4%:1

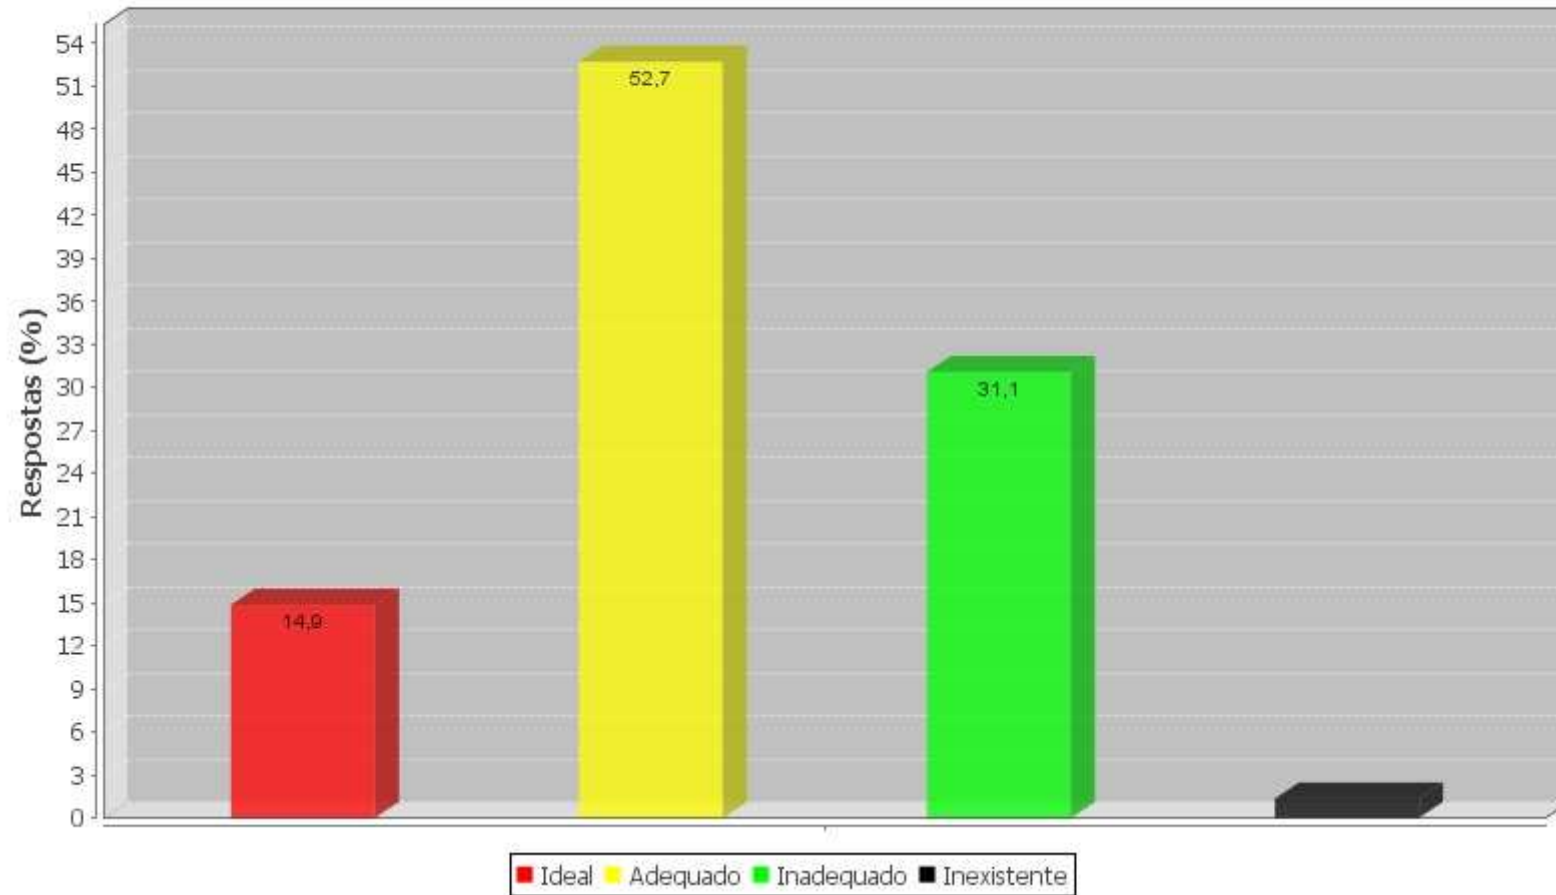


Avaliação feita pelo Docente-Estrutura-Geral
Questão:Sanitários
Dados: 100%: 74 14,9%:11 51,4%:38 32,4%:24 1,4%:1

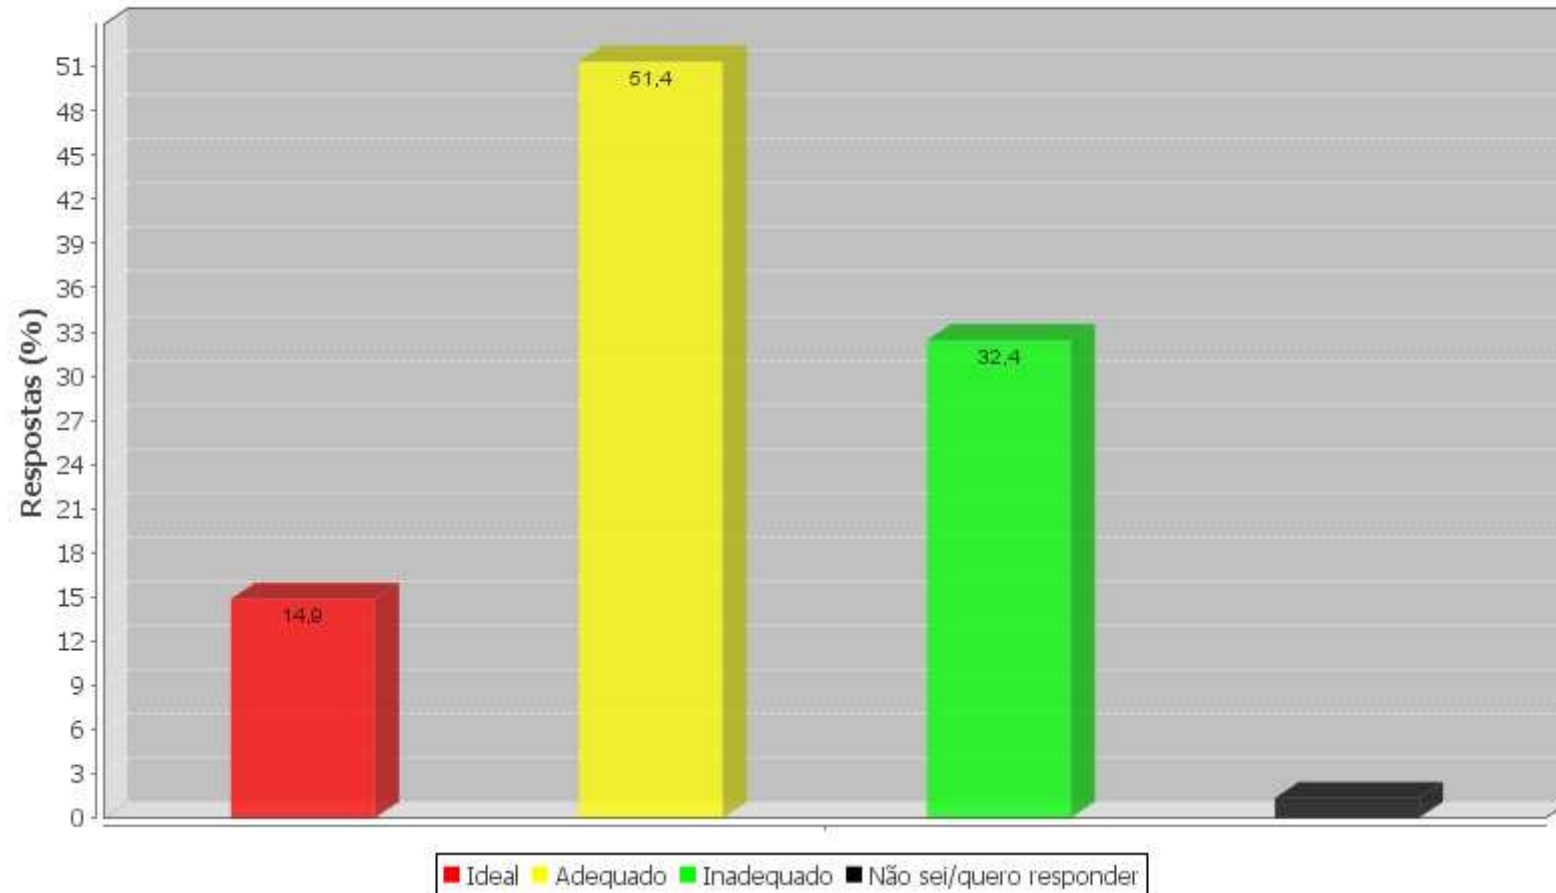


Avaliação feita pelo Docente-Estrutura-Geral
Questão:Ambulatório Médico
Dados: 100%: 74 4,1%:3 4,1%:3 13,5%:10 36,5%:27 37,8%:28 4,1%:3

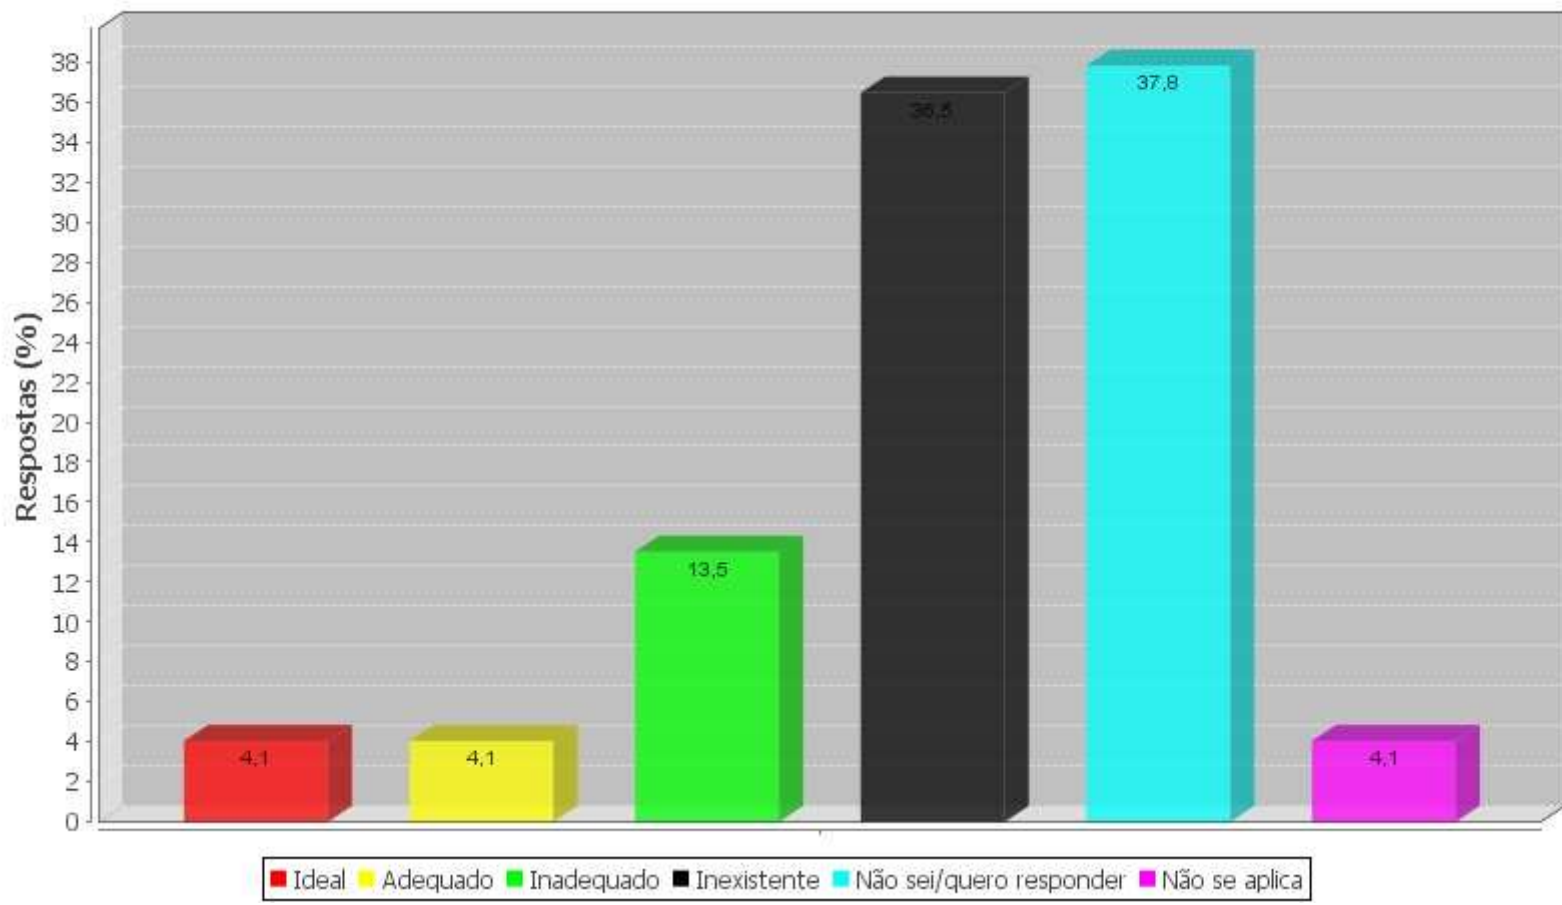


Avaliação feita pelo Docente-Estrutura-Geral
Questão:As áreas externas e de circulação (Jardim, pátio, corredores, etc)
Dados: 100%: 74 13,5%:10 51,4%:38 31,1%:23 1,4%:1 2,7%:2

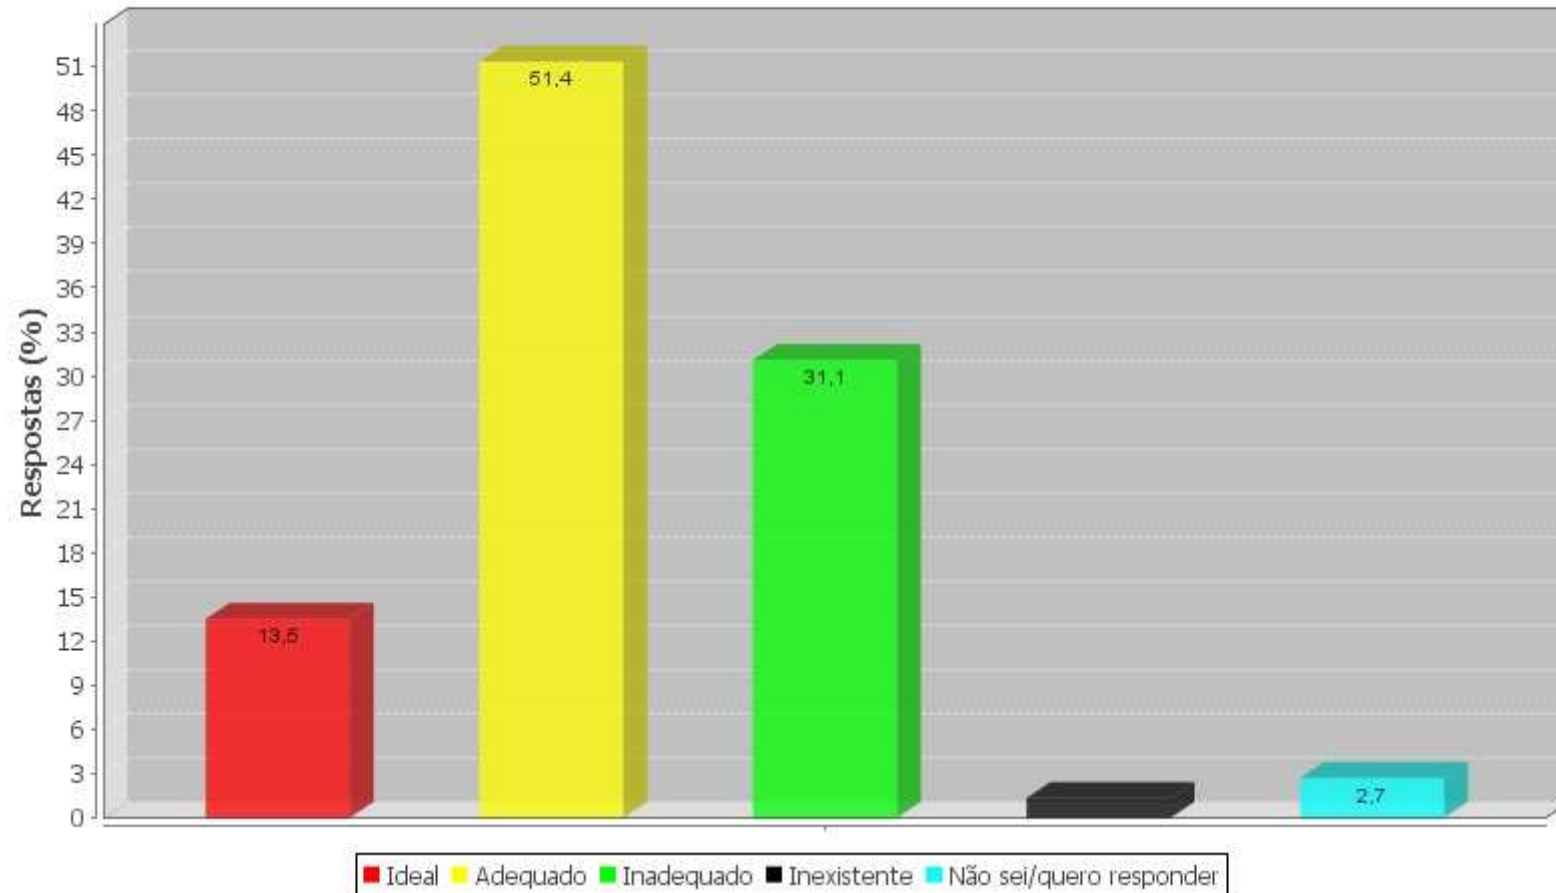


Avaliação feita pelo Docente-Estrutura-Geral
Questão:Horário de funcionamento dos Laboratórios
Dados: 100%: 74 16,2%:12 29,7%:22 5,4%:4 40,5%:30 8,1%:6

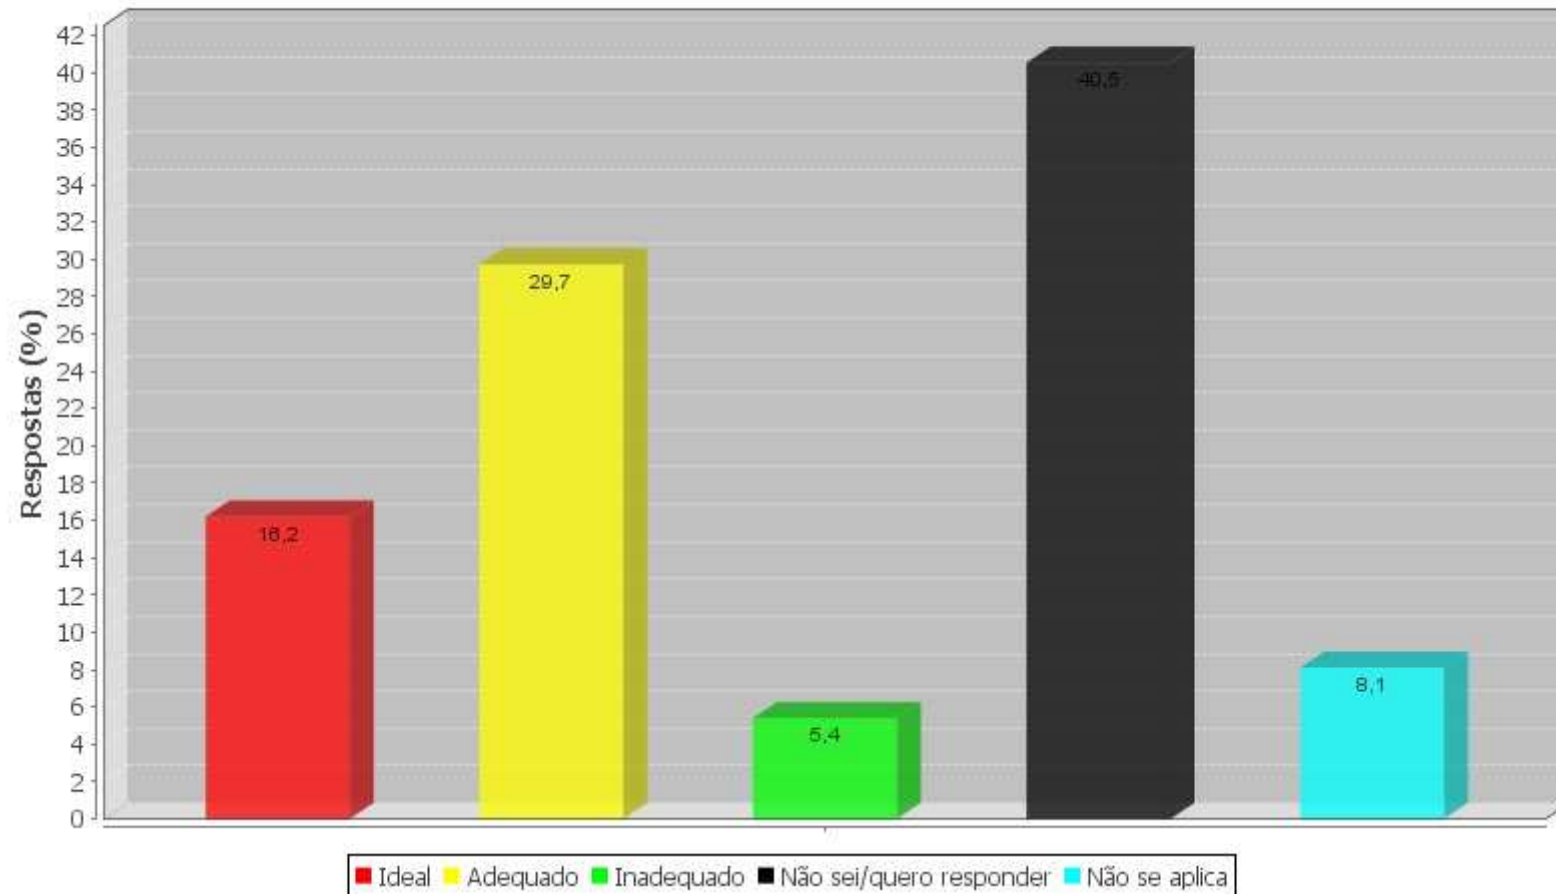


Avaliação feita pelo Docente-Estrutura-Geral
Questão: Espaço físico dos laboratórios
Dados: 100%: 74 12,2%:9 29,7%:22 12,2%:9 37,8%:28 8,1%:6

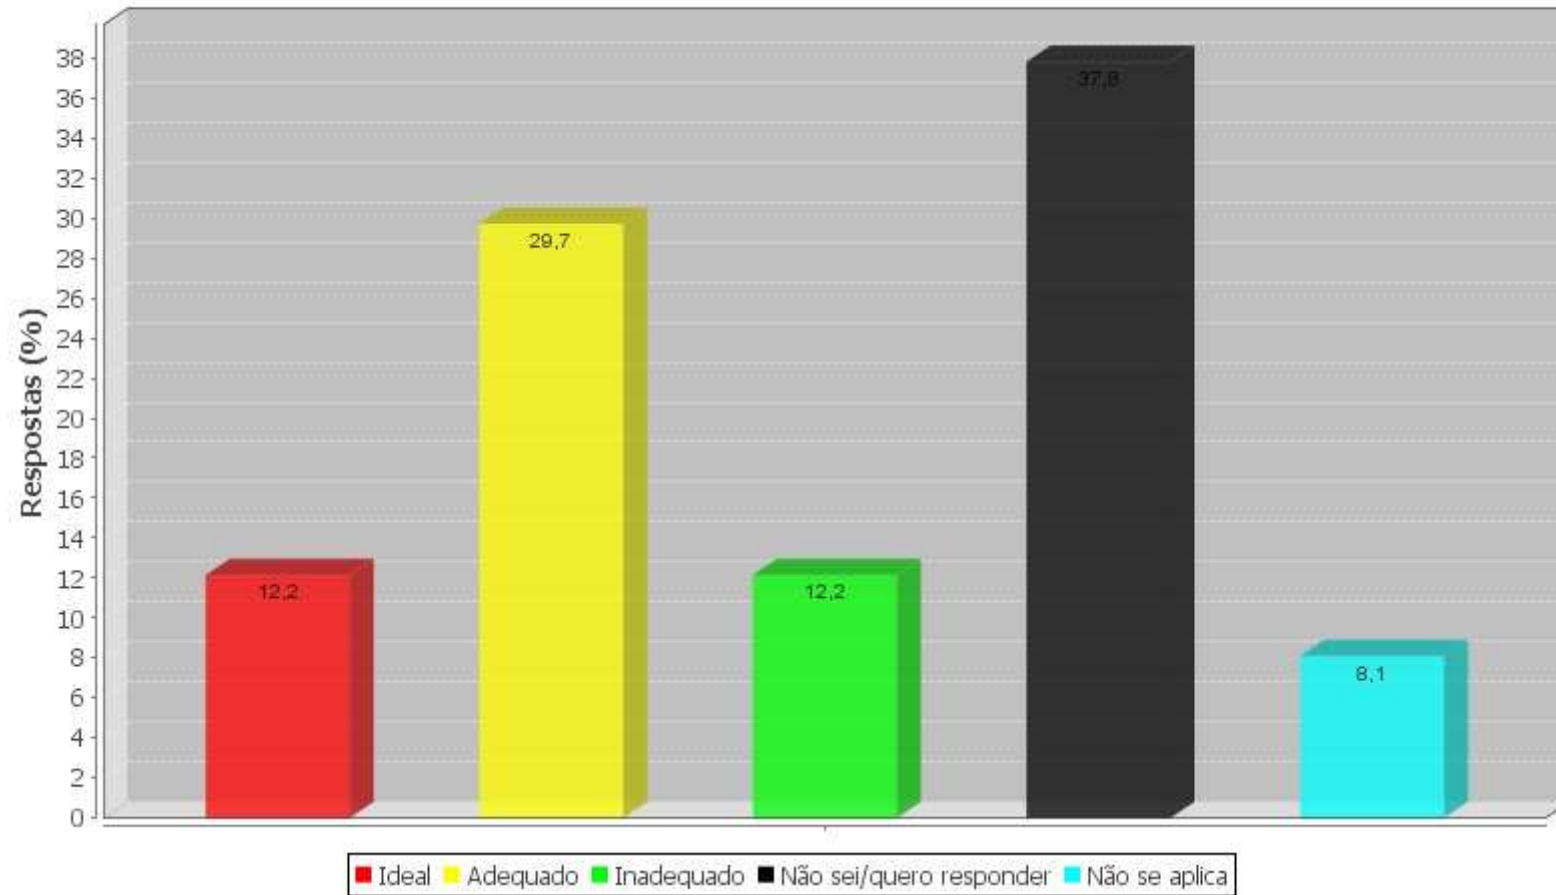


Avaliação feita pelo Docente-Estrutura-Geral
Questão: Dimensionamento do número de alunos por turma nas aulas de Laboratório
Dados: 100%: 74 12,2%: 9 31,1%: 23 9,5%: 7 39,2%: 29 8,1%: 6

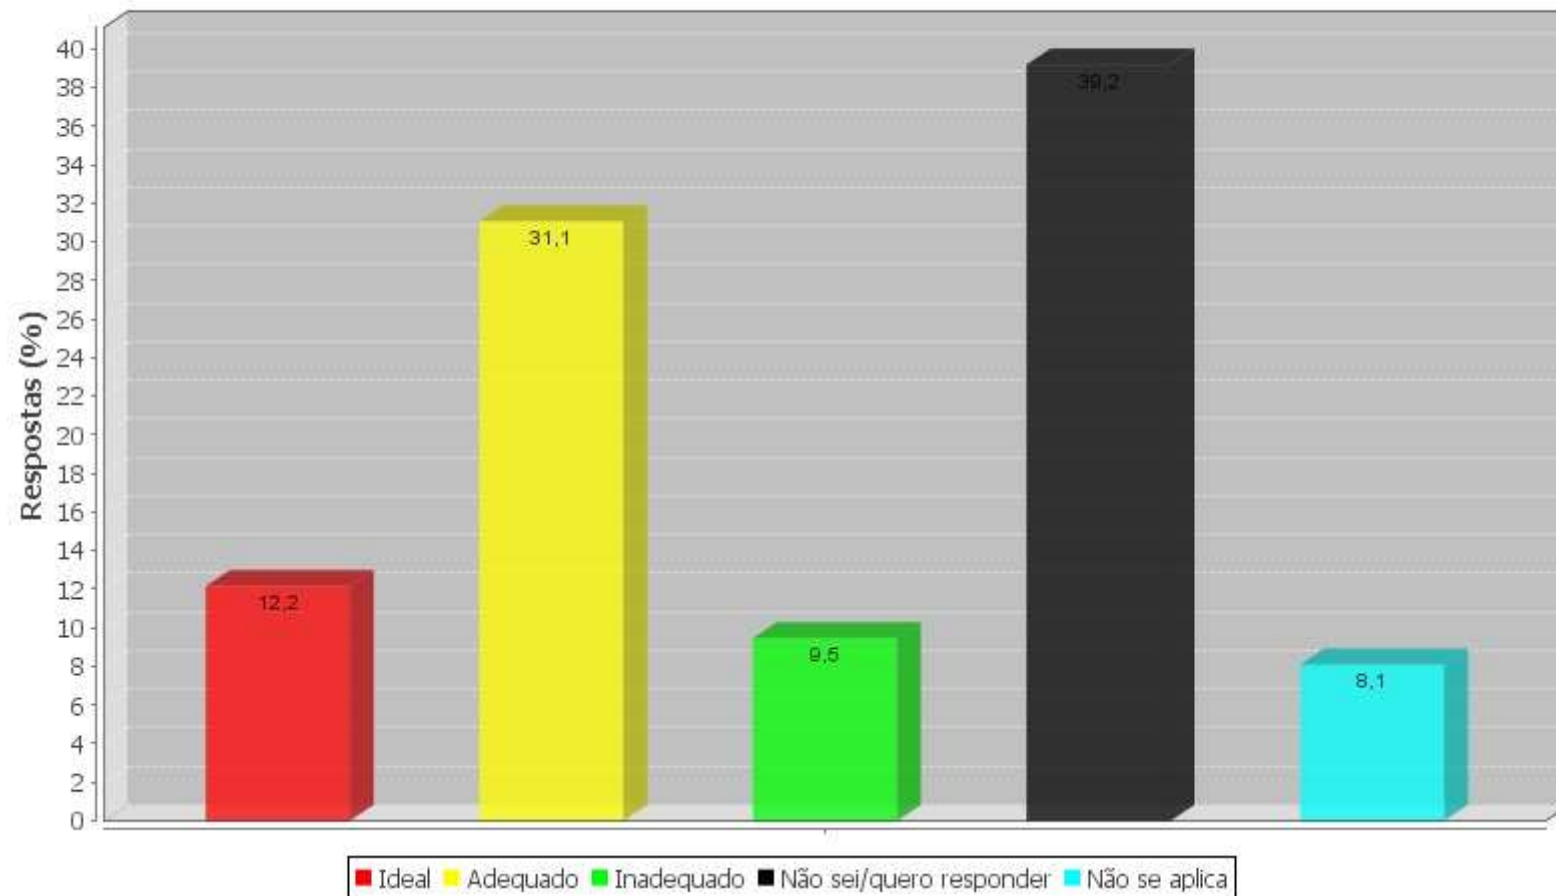


Avaliação feita pelo Docente-Estrutura-Geral
Questão:Equipamentos dos Laboratórios
Dados: 100%: 74 10,8%:8 33,8%:25 9,5%:7 37,8%:28 8,1%:6

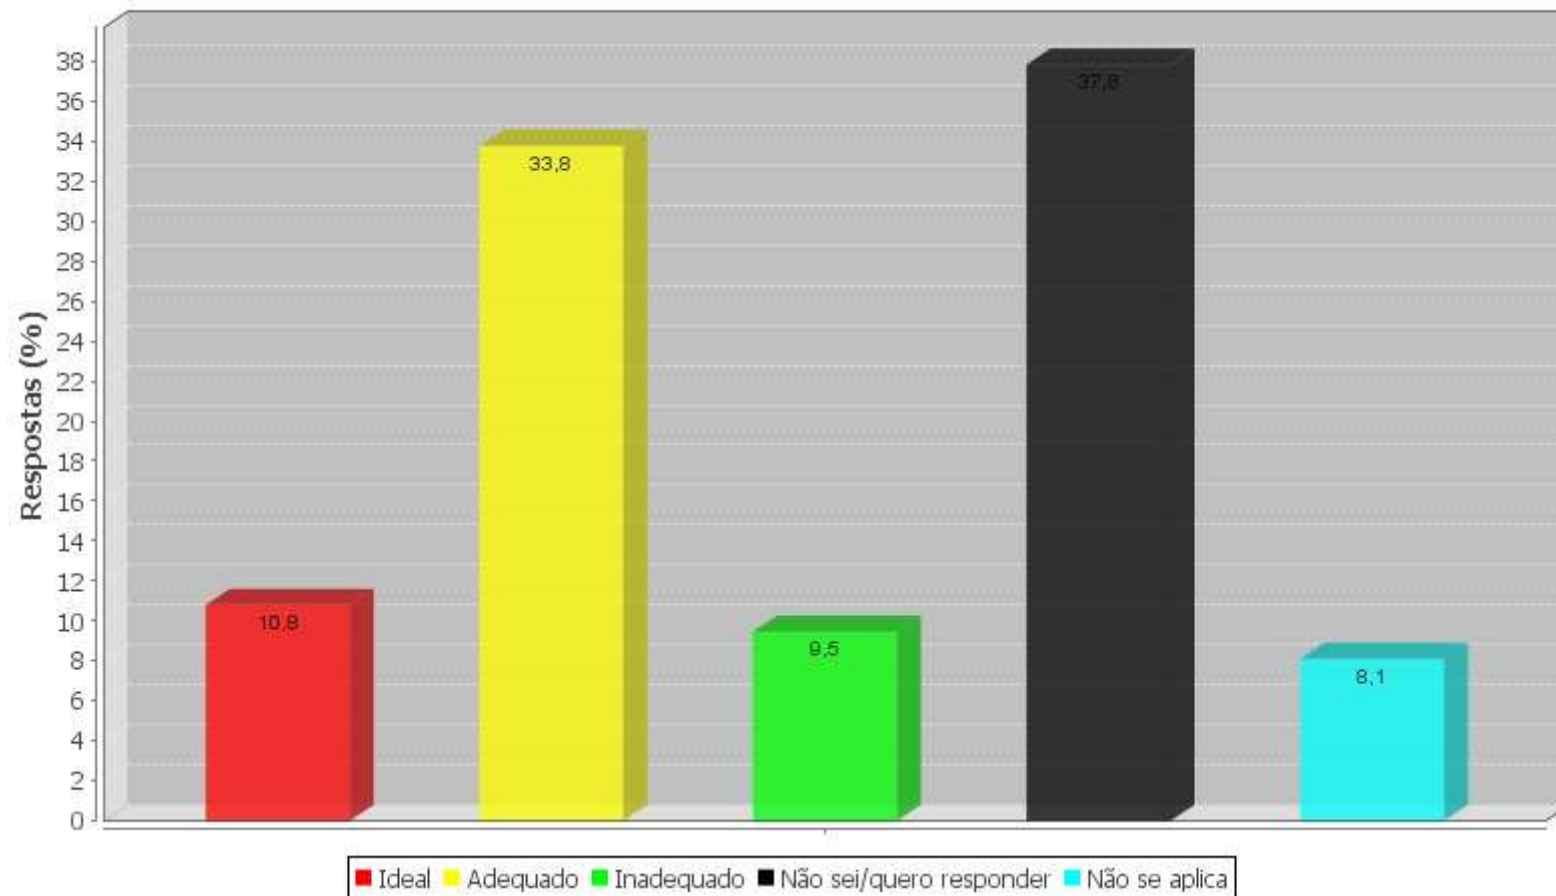


Avaliação feita pelo Docente-Estrutura-Geral
Questão:Manutenção dos equipamentos
Dados: 100%: 74 12,2%:9 33,8%:25 6,8%:5 39,2%:29 8,1%:6

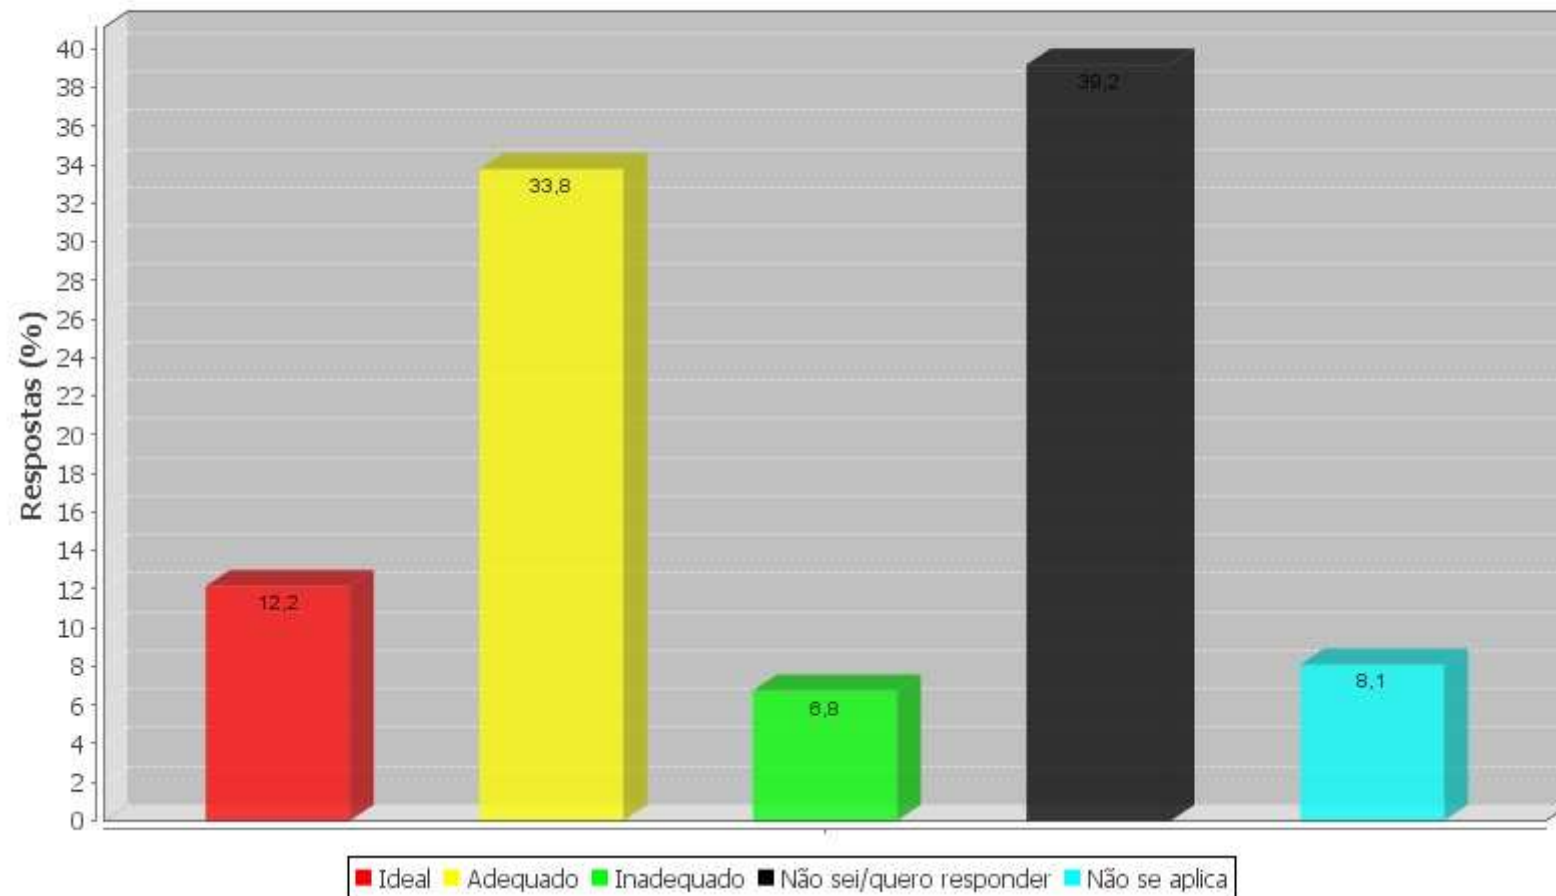


Avaliação feita pelo Docente-Estrutura-Geral
Questão:Disponibilidade de softwares
Dados: 100%: 74 9,5%:7 29,7%:22 8,1%:6 44,6%:33 8,1%:6

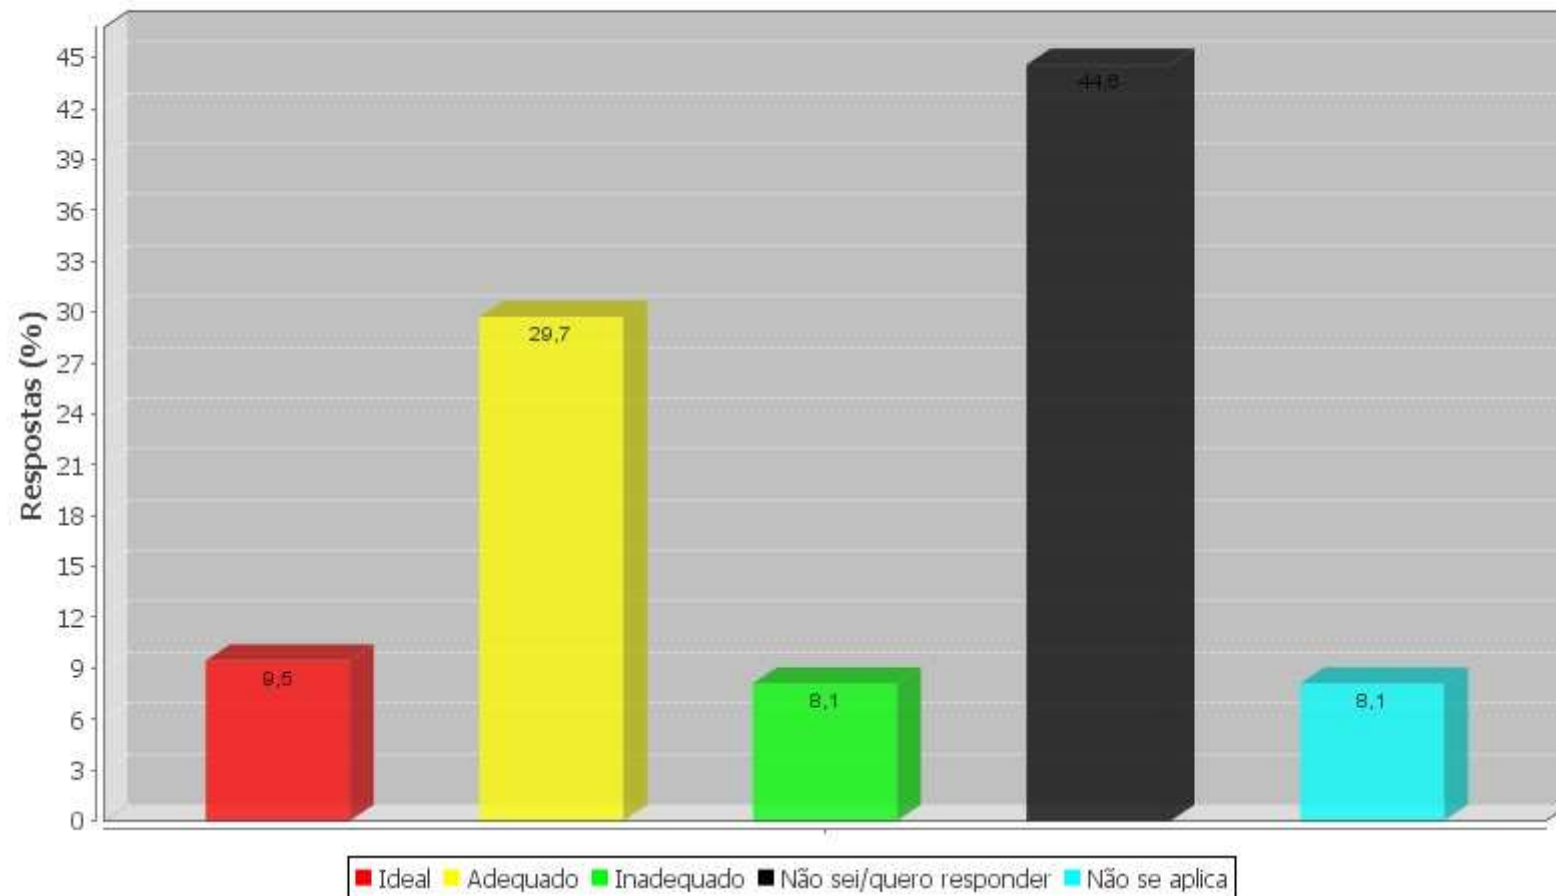


Avaliação feita pelo Docente-Estrutura-Geral
Questão:Utilização de Internet
Dados: 100%: 74 13,5%:10 41,9%:31 5,4%:4 1,4%:1 29,7%:22 8,1%:6

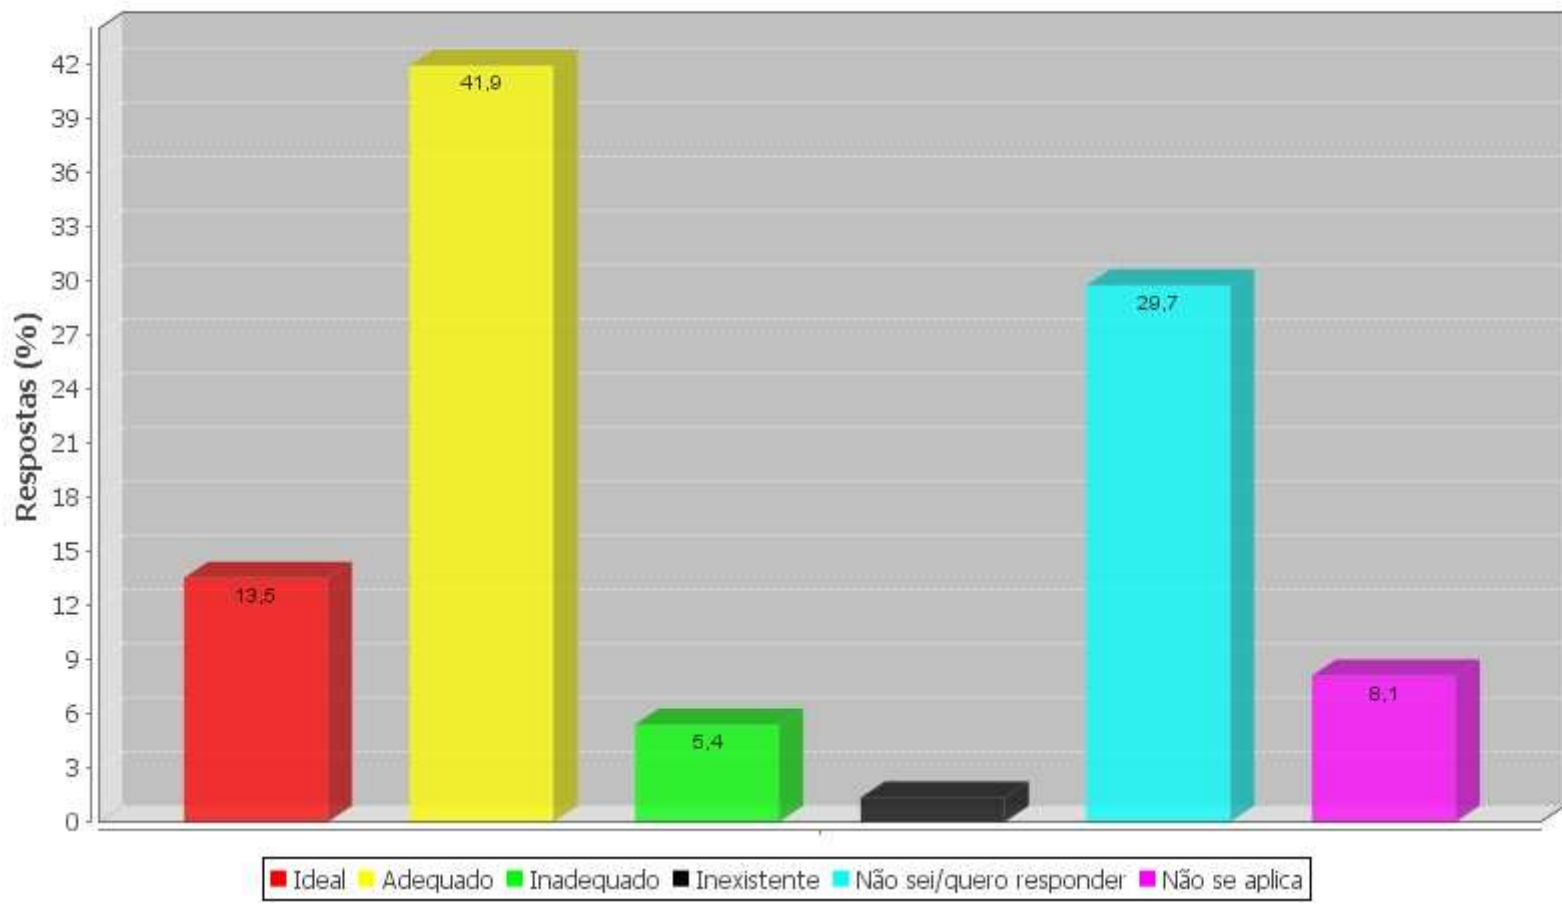


Avaliação feita pelo Docente-Estrutura-Geral
Questão: Espaço físico para as atividades das disciplinas
Dados: 100%: 74 21,6%:16 58,1%:43 20,3%:15

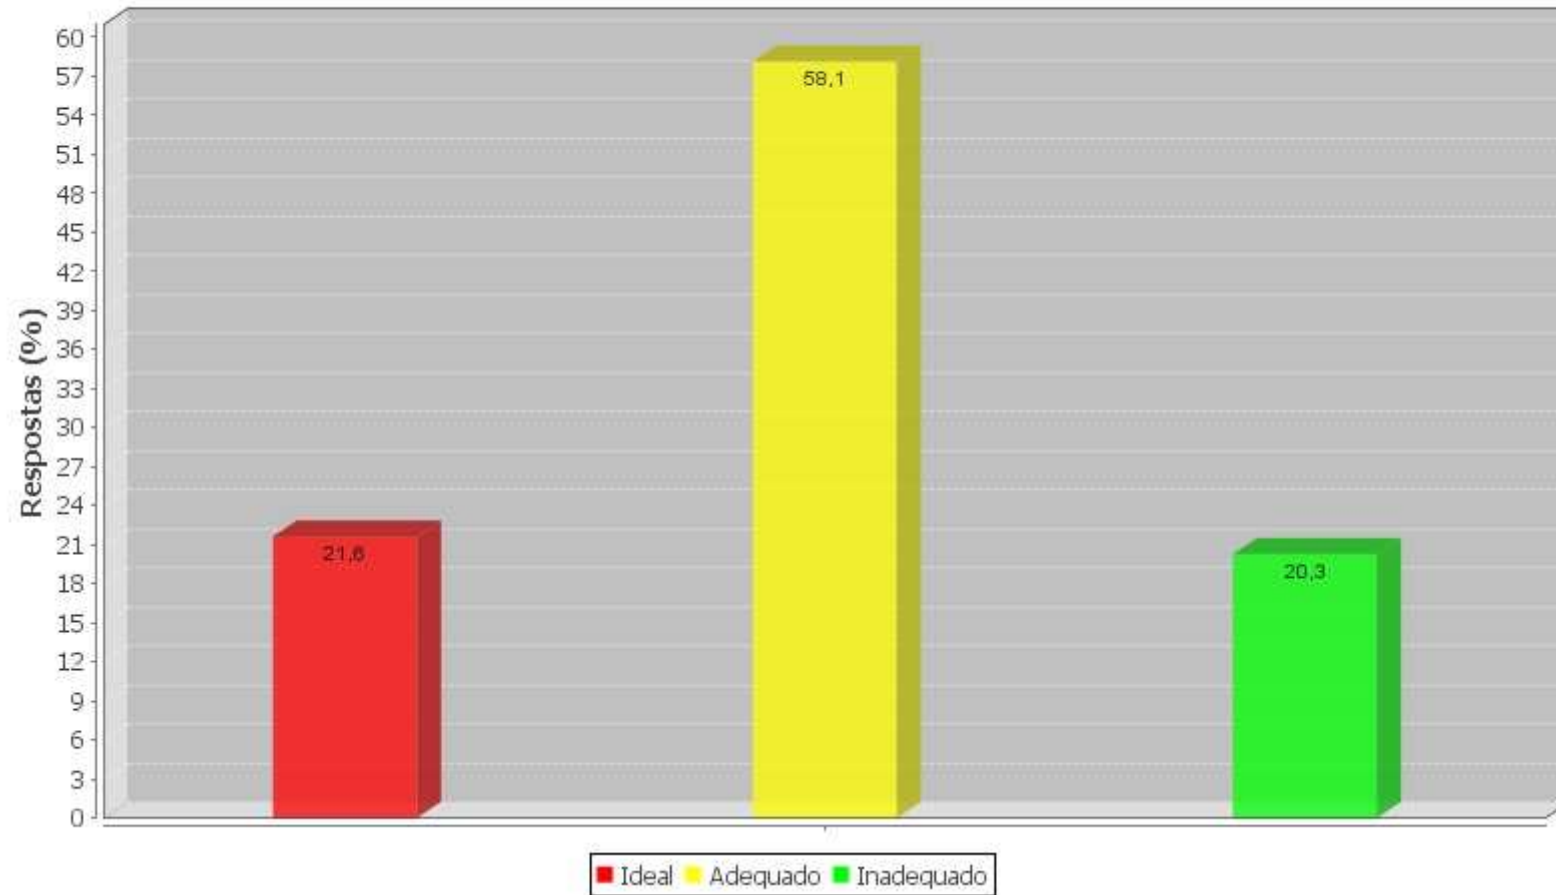


Avaliação feita pelo Docente-Estrutura-Geral
Questão: Dimensionamento do número de alunos com as especificidades das disciplinas
Dados: 100%: 74 24,3%: 18 47,3%: 35 25,7%: 19 2,7%: 2

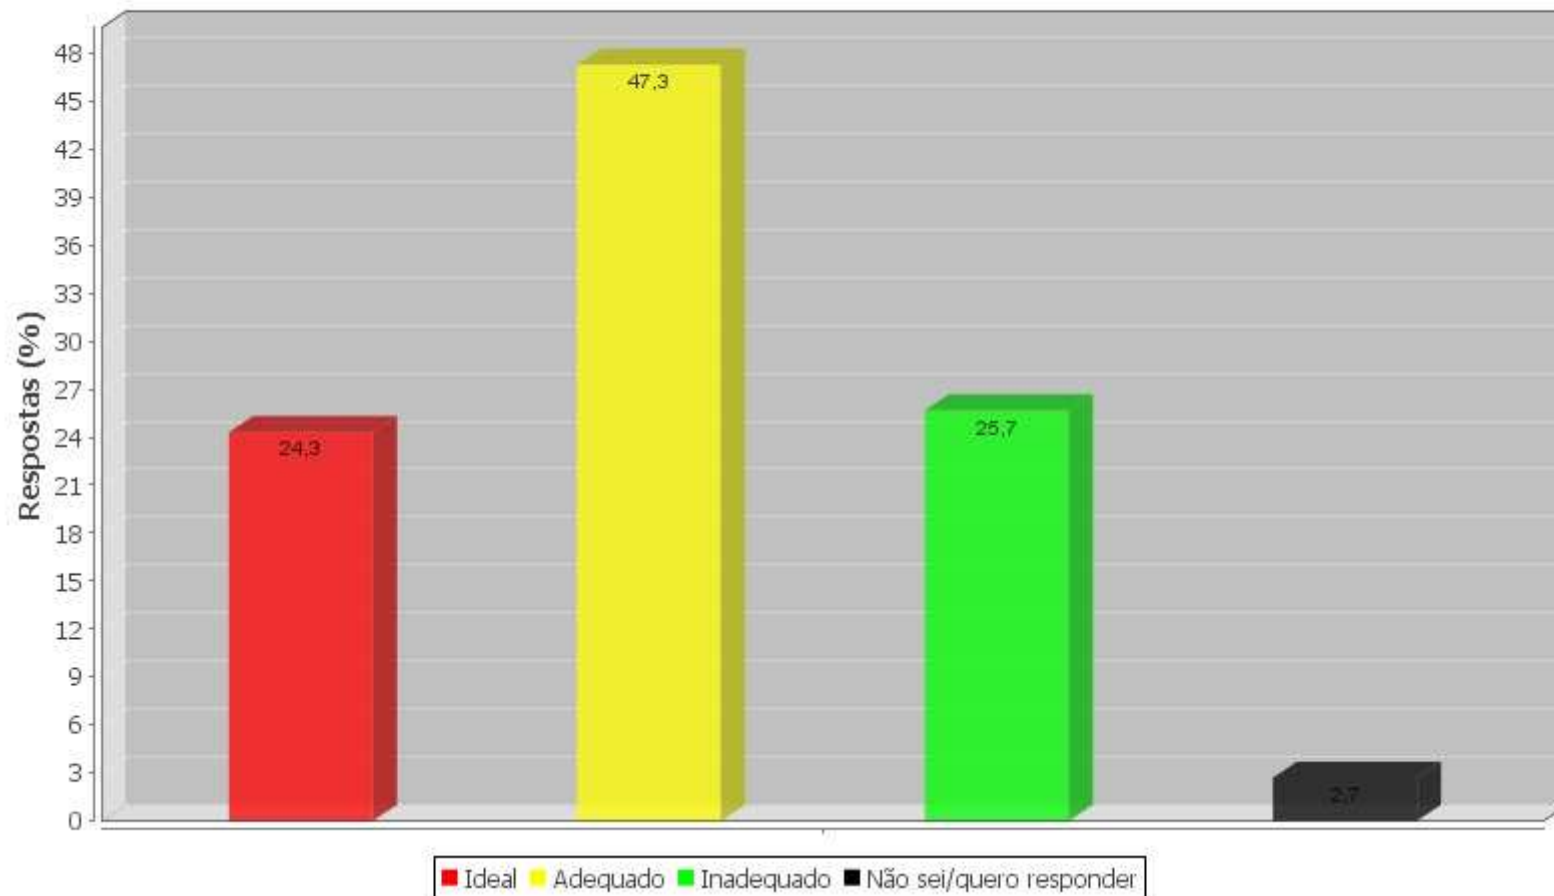


Avaliação feita pelo Docente-Estrutura-Geral
Questão: Ambiente para as aulas quanto à acústica
Dados: 100%: 74 10,8%: 8 43,2%: 32 45,9%: 34

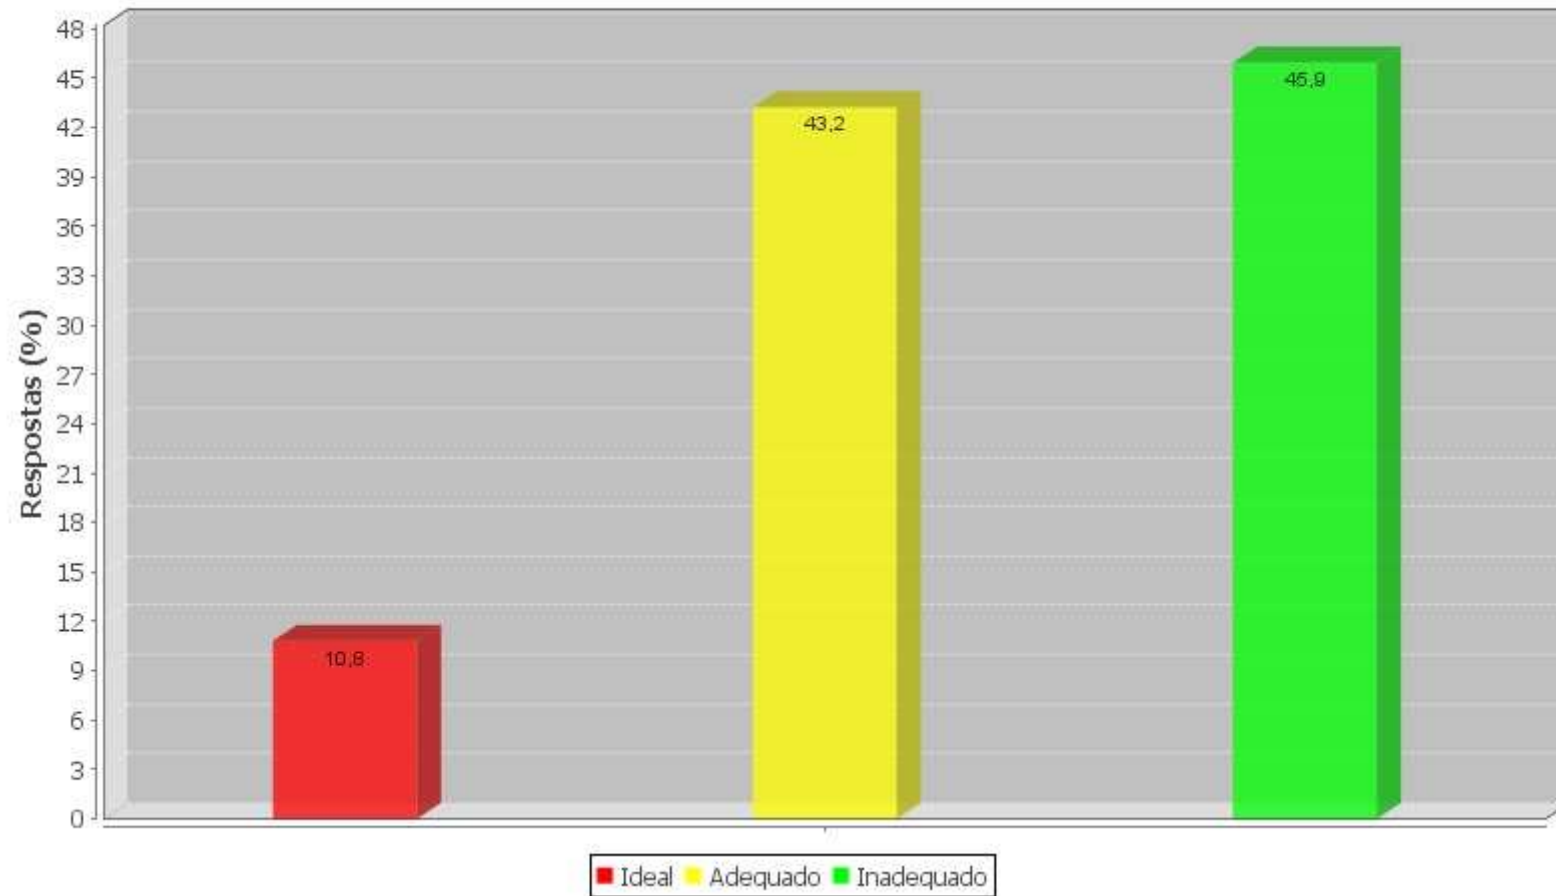

Avaliação feita pelo Docente-Estrutura-Geral
Questão: Ambiente para as aulas quanto à luminosidade
Dados: 100%: 74 18,9%:14 59,5%:44 21,6%:16

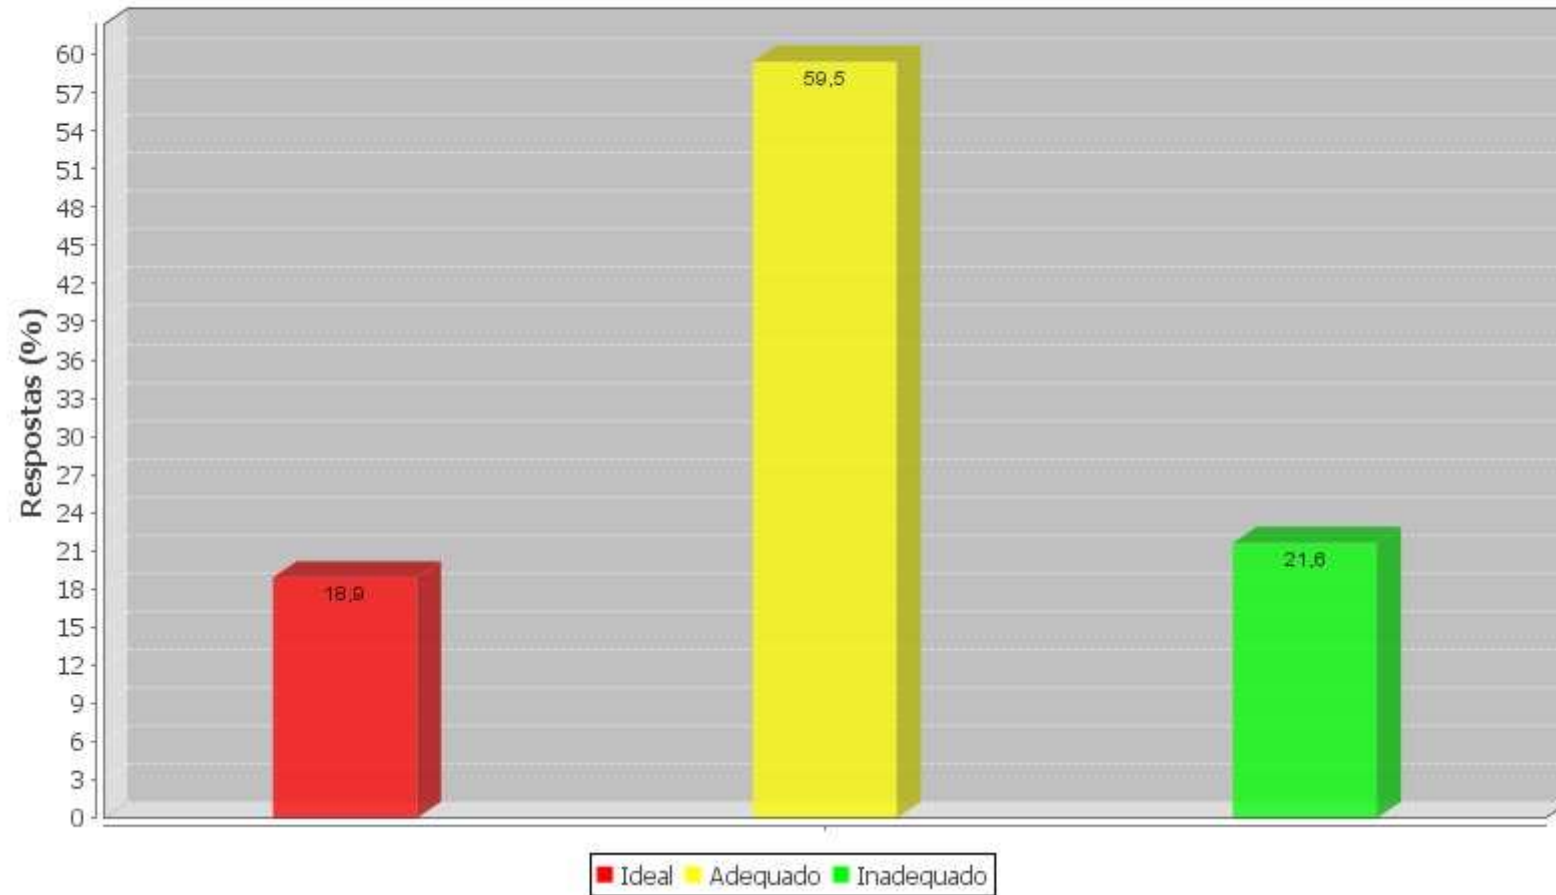

Avaliação feita pelo Docente-Estrutura-Geral
Questão: Ambiente para as aulas quanto à ventilação
Dados: 100%: 74 12,2%: 9 59,5%: 44 28,4%: 21

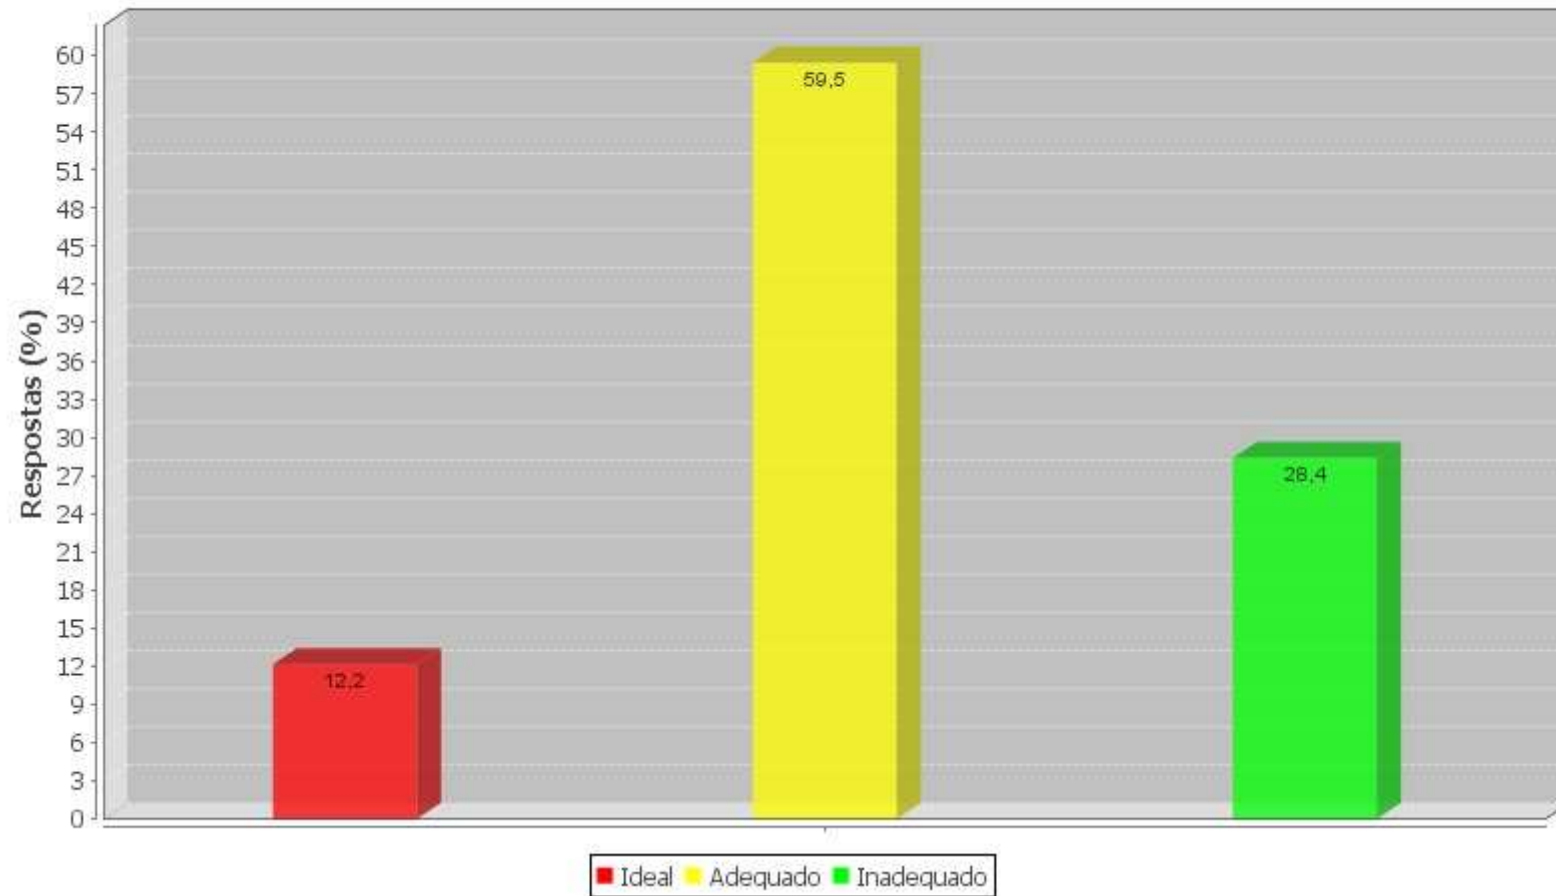

Avaliação feita pelo Docente-Estrutura-Geral
Questão:Disponibilidade e qualidade de equipamentos audiovisuais em sala de aula
Dados: 100%: 74 10,8%:8 24,3%:18 59,5%:44 1,4%:1 4,1%:3

